

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

к СП 308.1325800.2017 Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)

ОКС 91.040

Дата введения 2023-10-05

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4 сентября 2023 г. N 642/пр

Содержание

Подраздел 12.6. Наименование. Изложить в новой редакции:
"12.6 Городок специальной подготовки".

Подраздел 14.12. Дополнить наименованием подраздела 14.13 в следующей редакции:
"14.13 Здание дежурной службы".

Раздел 21. Наименование. Изложить в новой редакции:
"21 Системы связи".

Введение

Дополнить восьмым абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 1 к СП 308.1325800.2017 "Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)" разработано авторским коллективом ФАУ "ФЦС" (канд. техн. наук А.Ю.Неклюдов, канд. техн. наук О.А.Король, В.В.Климова)".

2 Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

"2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 34593-2019 Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву и пулестойкость

ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710.

Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений

ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий.

Технические требования

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями N 1, N 2)

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением N 1)

СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями N 1, N 2)

СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменениями N 1, N 2)

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" (с изменениями N 1, N 2)

СП 54.13330.2022 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные"

СП 55.13330.2016 "СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные" (с изменением N 1)

СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"

СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением N 1)

СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)

СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)

СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" (с изменением N 1)

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований

СанПиН 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

СП 2.3.6.3668-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.".

3 Термины, определения и сокращения

Пункт 3.1.3. Дополнить пунктом 3.1.3а в следующей редакции:

"3.1.3а **жилая площадь**: Площадь помещения, определяемая как сумма площадей всех частей такого помещения, рассчитанных по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на высоте от нуля (выше напольного плинтуса) до 1,5 м выше уровня пола помещения, без учета площадей санитарной кабины с унитазом, изолированной от остального пространства помещения, а также расположенных в объеме помещения конструктивных элементов (колонн, полуколонн, пилляр и т.п.).

Примечание - Площадь, занимаемая установленным внутри измеряемого помещения санитарно-техническим оборудованием [водопроводными кранами (включая пожарные), раковинами, умывальниками и т.п.], другим оборудованием, мебелью (кроватями, прикроватными тумбочками, письменным столом, подставкой под бак с питьевой водой и т.п.), инвентарем, из площади помещения не исключается".

4 Общие положения

Пункт 4.7. Исключить.

Пункт 4.9. Изложить в новой редакции:

"4.9 Мероприятия по пожарной безопасности территорий, зданий, помещений, сооружений ИУ, ИЦ, ЛИУ, ЛПУ, в том числе выбор конструкций и материалов при проектировании зданий и сооружений ИУ, ИЦ, ЛИУ, ЛПУ, а также применение облицовочных, отделочных и других материалов следует осуществлять в соответствии с [2], [5], СП 1.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 11.13130, СП 380.1325800, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500, а также ведомственными нормативными документами ФСИН России, регламентирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности [6].".

Пункт 4.11. Заменить ссылки: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СанПиН 2.1.3.2630" на "СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684, СП 2.1.3678".

Пункт 4.13. Второй абзац. Дополнить сокращениями: ", ИЦ, КП".

Дополнить пунктом 4.13а в следующей редакции:

"4.13а При ИУ, ЛИУ (за исключением ЛИУ для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза) допускается предусматривать изолированные участки с размещением транзитно-пересыльных пунктов в соответствии с [27, статья 76].

При проектировании транзитно-пересыльных пунктов следует руководствоваться требованиями соответствующих разделов СП 247.1325800.".

Пункт 4.14. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Перегородки, разделяющие отдельные санитарные приборы или группы санитарных приборов в кабинах личной гигиены женщин, общих душевых и уборных, должны быть выполнены на высоту не менее 2,0 м от уровня пола помещения из материалов, допускающих проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Данное требование не распространяется на перегородки, разделяющие санитарную кабину с унитазом при камерных помещениях, одноместных помещениях безопасного места, а также помещениях для содержания нарушителей установленного порядка отбывания наказания в ИЦ.".

6 Требования к земельным участкам ИУ, ИЦ. Организация и зонирование территорий ИУ, ИЦ, оборудование территории ИТСОН

Пункт 6.6. Пятый абзац. Второе предложение. Исключить слова: "и контрольной площадки"; дополнить слово: "дополнительного" словом: "(внутреннего)"; дополнить слово: "обратно" словами: "(встроенного или сблокированного со зданием дежурной службы)".

8 Требования к размещению зданий и сооружений на неохраняемой территории ИК, ВК, КП, ЕПКТ

Пункт 8.1. Шестое перечисление. Изложить в новой редакции:

"- городок специальной подготовки;".

Четвертый абзац. Заменить слова: "городка для служебной подготовки" на "городка специальной подготовки".

Пункт 8.4. Десятый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.4.1.3049" на "СП 2.4.3648".

9 Требования к размещению зданий и сооружений жилой, режимной, изолированной жилой, производственной, хозяйственно-складской зон ИУ

Пункт 9.22. Дополнить пунктом 9.22а в следующей редакции:

"9.22а В ИК общего, строгого режимов, ИК особого режима для осужденных ООР, ВК на стыке жилой и производственной зон следует предусматривать размещение здания дежурной службы с внутренним КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную.".

10 Состав, показатели вместимости зданий, помещений и сооружений ИК, ВК, КП и ЕПКТ

Пункт 10.1. Таблица 10.1. Стока 6. Графа "Вместимость, % лимита наполнения ИУ". Заменить ссылку: "СанПиН 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Строка 8. Графа "Наименование зданий, помещений и сооружений". Изложить в новой редакции:

"8 Городок специальной подготовки".

Раздел "Жилая, режимная, изолированная жилая зоны". Стока 19. Изложить в новой редакции:

"

19 Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий: - комнаты для проведения краткосрочных свиданий (% осужденных, равный числу мест для проведения краткосрочных свиданий в комнате)	1,3	0,9	2,5	0,7	0,7	0,7	0,6
- комнаты для проведения длительных свиданий (% осужденных, равный числу комнат)	4,0	2,8	2,5	2,0	2,0	3,4 от численности осужденных хозяйств, но не менее одной комнаты	1,5

"

Строка 41. Дополнить строкой 41.1 в следующей редакции:

"

41.1 Здание дежурной службы	В соответствии со штатной численностью и 14.13	-	-	-
-----------------------------	--	---	---	---

"

11 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям ИК, ВК, КП, ЕПКТ. КПП

Пункт 11.2. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"В составе внутреннего КПП, располагаемого в жилой зоне на стыке ее с производственной зоной, предусматривают помещения, указанные в строках 1, 2, 5, 6, 10 таблицы 11.1. Перед КПП со стороны жилой и производственной зон следует предусматривать контрольные площадки с твердым покрытием площадью не менее 100,0 м²".

Пункт 11.9. Первый абзац. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 11.10. Таблица 11.1. Стока 3. Графа "Наименование помещений". Изложить в новой редакции:

"3 Помещение группы досмотра транспорта 1)".

Сноски 1), 2). Изложить в новой редакции:

" 1) Помещения группы досмотра транспорта предусматривают в составе КПП при наличии площадки для досмотра транспортных средств и грузов.

2) Уборную следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре. Уборная предусматривается только при наличии помещений группы досмотра транспорта, помещения караула или помещения для караула по конвоированию".

12 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям, размещаемым на неохраняемой территории ИК, ВК, КП и ЕПКТ

12.1 Административное здание с основным КПП

Пункт 12.1.1. Таблица 12.1. Стока 4. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой

редакции:

"4 Кабинет заместителя начальника по охране - начальника отдела охраны".

Строка 12. Изложить в новой редакции:

"

12 Кабинет прокурора по надзору	ИК	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ВК	8,0	8,0	8,0	-	-
	КП	8,0	8,0	8,0	-	-
	ЕПКТ	8,0	8,0	-	-	-

"

Раздел "Блок помещений дежурной службы". Строки 17-24. Изложить в новой редакции:

"

Блок помещений дежурной службы						
17 Комната ДПНУ	ИК особого режима для осужденных ПЛС	20,0	-	-	-	-
	КП	20,0	20,0	20,0	-	-
	ЕПКТ	20,0	20,0	-	-	-
18 Помещение заместителя ДПНУ, инспекторов - дежурных по надзору	ИК особого режима для осужденных ПЛС	3,0 на одного человека, но не менее 12,0	-	-	-	-
	КП	3,0 на одного человека, но не менее 12,0			-	-
	ЕПКТ	3,0 на одного человека, но не менее 12,0		-	-	-
19 ЦПТКВ	ИК особого режима для осужденных ПЛС	40,0	-	-	-	-
	ЕПКТ	40,0	40,0	-	-	-
20 Ситуационный центр	ИК особого режима для осужденных ПЛС	20,0	-	-	-	-
	ЕПКТ	20,0	20,0	-	-	-
21 Серверная	ИК	Определяется расстановкой оборудования				
	ВК	Определяется расстановкой оборудования			-	-
	ЕПКТ	Определяется расстановкой оборудования		-	-	-
22 Аккумуляторная с тамбуром ¹⁾	КП	10,0; 2,0	10,0; 2,0	13,0; 2,0	-	-
23 КХО	КП	8,0	10,0	10,0	-	-
24 Комната чистки оружия	КП	6,0	6,0	6,0	-	-

"

Строки 25, 26. Исключить.

Строка 27. Изложить в новой редакции:

"

27 КХСИБиАО	КП	10,0	12,0	15,0	-	-
-------------	----	------	------	------	---	---

"

Строки 28, 29. Исключить.

Строки 30-32. Изложить в новой редакции:

"

30 Комната подогрева и приема пищи	ИК	1,0 на одного человека, но не менее 6,0				
	ВК	1,0 на одного человека, но не менее 6,0	-	-		
	КП	1,0 на одного человека, но не менее 6,0	-	-		
	ЕПКТ	1,0 на одного человека, но не менее 6,0	-	-		
31 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников мужского пола)	ИК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				
	ВК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-		
	КП	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-		
	ЕПКТ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-		
32 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола)	ИК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				
	ВК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-		
	КП	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-		
	ЕПКТ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-		

"

Строка 35. Исключить.

Строка 36. Изложить в новой редакции:

"

36 Уборная 3): - Мужская	ИК	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ВК	3,0	3,0	3,0	-	-
	КП	3,0	3,0	3,0	-	-
	ЕПКТ	3,0	3,0	-	-	-
- женская	ИК	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	ВК	2,0	2,0	2,0	-	-
	КП	2,0	2,0	2,0	-	-

	ЕПКТ	2,0	2,0	-	-	-
--	------	-----	-----	---	---	---

"

Строка 37. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "37 Гардеробная с душевой (для сотрудников мужского пола) 4) ".

Строка 38. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "38 Гардеробная с душевой (для сотрудников женского пола) 4) ".

Дополнить раздел "Блок помещений дежурной службы" строками в следующей редакции:

"

38.1 Помещение для проведения инструктажа обысково-маневренной группы	ИК	20,0			
	ВК	20,0		-	-
	ЕПКТ	20,0	20,0	-	-
38.2 Помещение для хранения экипировки обысково-маневренной группы	ИК	10,0			
	ВК	10,0		-	-
	ЕПКТ	10,0	10,0	-	-

"

Строка 44. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "44 Помещение группы досмотра транспорта".

Наименование раздела "Площадка дежурной службы". Исключить.

Строчки 47-51. Исключить.

Строчки 73, 76, 109. Исключить.

Строка 110. Изложить в новой редакции:

"

110 Рабочий кабинет психолога	ИК	6,0 на одного человека, но не менее 12,0			
	ВК	6,0 на одного человека, но не менее 12,0		-	-
	КП				-
	ЕПКТ	6,0 на одного человека, но не менее 12,0		-	-

"

Строка 112. Изложить в новой редакции:

"

112 Кабинет для групповой психологической работы с сотрудниками	ИК	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	ВК	30,0	30,0	30,0	-	-
	КП	30,0	30,0	30,0	-	-
	ЕПКТ	30,0	30,0	-	-	-

"

Строка 118. Изложить в новой редакции:

"

118 Рабочий кабинет психолога	ИК особого режима для	6,0 на одного человека, но	-	-	-	-
-------------------------------	-----------------------	----------------------------	---	---	---	---

	осужденных ПЛС	не менее 12,0			
--	----------------	------------------	--	--	--

"

Строка 154. Исключить.

Дополнить таблицу разделами "Блок помещений караула", "Площадка караула" и "Подразделение по защите государственной тайны" в следующей редакции:

"

Блок помещений караула						
172 Общая комната для личного состава караула	ИК	3,0 на одного человека, но не менее 12,0				
	ВК	3,0 на одного человека, но не менее 12,0		-	-	-
	ЕПКТ	3,0 на одного человека, но не менее 12,0		-	-	-
173 Комната начальника караула и его помощника с размещением оператора	ИК	12,0				
	ВК	12,0		-	-	-
	ЕПКТ	12,0		-	-	-
174 КХСИБиАО	ИК	10,0	12,0	15,0	18,0	18,0
	ВК	10,0	12,0	15,0	-	-
	ЕПКТ	10,0	12,0	-	-	-
175 КХО	ИК	8,0	10,0	10,0	12,0	12,0
	ВК	8,0	10,0	10,0	-	-
	ЕПКТ	8,0	10,0	-	-	-
176 Комната чистки оружия	ИК	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0
	ВК	8,0	8,0	8,0	-	-
	ЕПКТ	8,0	8,0	-	-	-
177 Комната хранения средств противохимической защиты	ИК	12,0	15,0	15,0	18,0	18,0
	ЕПКТ	12,0	15,0	-	-	-
178 Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химического имущества ²⁾	ИК	10,0	10,0	15,0	15,0	20,0
	ВК	10,0	10,0	15,0	-	-
	ЕПКТ	10,0	10,0	-	-	-
179 Аккумуляторная с тамбуром ¹⁾	ИК	10,0; 2,0	10,0; 2,0	13,0; 2,0	13,0; 2,0	16,0; 2,0
	ВК	10,0; 2,0	10,0; 2,0	13,0; 2,0	-	-
	ЕПКТ	10,0; 2,0	10,0; 2,0	-	-	-
180 Комната отдыха	ИК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				

дежурной смены (для сотрудников мужского пола)	ВК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			-	-
	ЕПКТ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-	-	-
181 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола)	ИК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				
	ВК	1,5 на одного человека, но не менее 8,0		-	-	
	ЕПКТ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0	-	-	-	
182 Комната для подогрева и приема пищи	ИК	1,0 на одного человека, но не менее 6,0				
	ВК	1,0 на одного человека, но не менее 6,0		-	-	
	ЕПКТ	1,0 на одного человека, но не менее 6,0	-	-	-	
183 Сушилка	ИК	6,0	6,0	10,0	10,0	12,0
	ВК	6,0	6,0	10,0	-	-
	ЕПКТ	6,0	6,0	-	-	-
184 Помещение для хранения имущества и инвентаря	ИК	8,0	8,0	12,0	12,0	12,0
	ВК	8,0	8,0	12,0	-	-
	ЕПКТ	8,0	8,0	-	-	-
185 Уборная 3): - Мужская	ИК	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	ВК	3,0	3,0	3,0	-	-
	ЕПКТ	3,0	3,0	-	-	-
- женская	ИК	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
	ВК	2,0	2,0	2,0	-	-
	ЕПКТ	2,0	2,0	-	-	-
186 Гардеробная с душевой (для сотрудников мужского пола) 4)	ИК	0,6 на одного сотрудника мужского пола; 1,7 на одну душевую сетку				
	ВК	0,6 на одного сотрудника мужского пола; 1,7 на одну душевую сетку		-	-	
	ЕПКТ	0,6 на одного сотрудника мужского пола; 1,7 на одну душевую сетку	-	-	-	
187 Гардеробная с душевой (для сотрудников женского пола) 4)	ИК	0,6 на одного сотрудника женского пола; 1,7 на одну душевую сетку				
	ВК	0,6 на одного сотрудника женского пола; 1,7 на одну душевую сетку	-	-	-	

	ЕПКТ	0,6 на одного сотрудника женского пола; 1,7 на одну душевую сетку	-	-	-
Площадка караула					
188 Площадка для построения караула	ИК	2,0 на каждого сотрудника караула			
	ВК	2,0 на каждого сотрудника караула	-	-	
	ЕПКТ	2,0 на каждого сотрудника караула	-	-	
189 Места для заряжания (разряжания) оружия, оборудованные пулеулавливателем ⁶⁾	ИК	2,3 на одно место			
	ВК	2,3 на одно место	-	-	
	ЕПКТ	2,3 на одно место	-	-	
190 Закрытая кабина с выгулом для служебных собак ⁶⁾	ИК	8,6 на одну кабину с выгулом			
	ВК	8,6 на одну кабину с выгулом	-	-	
	ЕПКТ	8,6 на одну кабину с выгулом	-	-	
191 Бокс для транспортных средств резервной группы ⁶⁾	ИК, ВК, ЕПКТ	По СП 113.13330			
192 Место для курения и чистки обуви	ИК	6,0	6,0	6,0	6,0
	ВК	6,0	6,0	6,0	-
	ЕПКТ	6,0	6,0	-	-
Подразделение по защите государственной тайны					
193 Комната сотрудников подразделения по защите государственной тайны	ИК	6,0 на одного сотрудника, но не менее 10,0			
	ВК	6,0 на одного сотрудника, но не менее 10,0		-	-
	КП			-	-
	ЕПКТ	6,0 на одного сотрудника, но не менее 10,0	-	-	-
194 Комната для работы с документами	ИК	10,0			
	ВК	10,0		-	-
	КП			-	-
	ЕПКТ	10,0	-	-	-

"

Сноска ⁶⁾. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Примечание 3. Изложить в новой редакции:

"3 Комнату отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола), женскую уборную, гардеробную с душевой (для сотрудников женского пола) в блоке помещений дежурной службы

следует предусматривать при наличии в составе дежурной службы сотрудников женского пола. Комнату отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола), женскую уборную, гардеробную с душевой (для сотрудников женского пола) в блоке помещений караула следует предусматривать при наличии в составе караула сотрудников женского пола. Женскую гардеробную младших инспекторов отдела охраны с душевой следует предусматривать при наличии в составе отдела охраны сотрудников женского пола."

Примечание 6. Первое предложение. Исключить.

Пункт 12.1.3. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"12.1.3 На первом этаже административного здания следует размещать: блок помещений караула, помещения для посетителей, аптеку, блок помещений основного КПП, площадку караула и шлюз для досмотра и пропуска транспортных средств. В КП, ИК особого режима для осужденных ПЛС, ЕПКТ блок помещений дежурной службы следует располагать в административном здании в непосредственной близости от выхода из административного здания на жилую (режимную) зону. В ИК общего, строгого режимов, ИК особого режима для осужденных ООР, ВК помещения дежурной службы следует разделять на два блока, один из которых располагается в административном здании в непосредственной близости от выхода из административного здания на жилую зону (таблица 12.1), а другой блок оборудуется в отдельно стоящем здании дежурной службы, расположенному в жилой зоне на стыке жилой и производственной зон (таблица 14.17)."

Четвертый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Вход в бюро пропусков, помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач следует предусматривать из общего коридора блока помещений основного КПП, выход в который предусматривается из проходного коридора основного КПП."

Пункт 12.1.5. Изложить в новой редакции:

"12.1.5 Вход в блок помещений караула предусматривается с площадки караула. Входы в блок помещений дежурной службы предусматриваются из проходного коридора КПП (общего коридора административного здания).

В ИК особого режима для осужденных ПЛС, ЕПКТ вход в помещение ЦПТКВ устраивается из комнаты ДПНУ. Помещение ситуационного центра размещается смежно с комнатой ДПНУ, вход в помещение ситуационного центра устраивается из коридора блока помещений дежурной службы."

Пункт 12.1.6. Четвертый, пятый абзацы. Изложить в новой редакции:

"Комнаты отдыха в блоке помещений караула и дежурной службы допускается располагать таким образом, чтобы оконные проемы комнат выходили на неохраняемую территорию. В блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула гардеробные с душевыми следует располагать смежно с комнатами отдыха.

В блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула комнаты подогрева и приема пищи допускается предусматривать без естественного освещения".

Пункт 12.1.7. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"12.1.7 Блок помещений основного КПП, встроенного в административное здание (сблокированного с административным зданием), следует располагать смежно с блоком помещений караула. При реконструкции ИУ допускается иное взаимное расположение блока помещений основного КПП и блока помещений караула."

Пункт 12.1.8. Второй абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Дверной проем комнаты часового КПП следует предусматривать выходящим во внутренний коридор блока помещений КПП."

Второе предложение. Заменить ссылку: "СанПиН 2.6.1.2369" на "СанПиН 2.6.1.3488".

Пункт 12.1.10. Первое предложение. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Третье предложение. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 12.1.11. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Вход в помещение для караула по конвоированию следует предусматривать из шлюза для досмотра и пропуска транспортных средств с устройством тамбура при входе в помещение".

Пункт 12.1.12. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 12.1.14. Исключить.

Пункт 12.1.16. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Третье предложение. Заменить слова: "работников дежурной службы" на "работников караула"; "помещение дежурной службы" на "блок помещений караула".

Второй абзац. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Третий-пятый абзацы. Изложить в новой редакции:

"В ИУ с протяженностью периметра охраны свыше 1000 м на площадке караула предусматривается устройство бокса для транспортных средств резервных групп караула, располагаемого смежно с блоком помещений караула и выполняемого в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для хранения транспортных средств. В этом случае

ограждение площадки караула для проезда в запретную зону ИУ оборудуется металлическими откатными (раздвижными) или подъемными воротами со сплошным заполнением створок (створки) и электромеханическим приводом, управляемым из комнаты начальника караула и его помощника. Размеры проема ворот должны быть не менее $2,5(h) \times 3,0$ м. Состав и вид транспортных средств резервных групп караула устанавливают заданием на проектирование.

Проходы на площадку караула устраиваются со стороны запретной зоны учреждения и со стороны неохраняемой территории. Дверные проемы в ограждении площадки караула заполняются наружными дверями усиленной конструкции согласно 16.1.1 и [7]. Проход на площадку караула со стороны неохраняемой территории оборудуется отсекающим тамбуром, выполненным из решетчатого ограждения с решетчатой дверью в соответствии с [7].

На площадке караула оборудуются: площадка для построения караула; места для заряжания (разряжания) оружия; место для курения и чистки обуви; спортивные снаряды; вольеры для содержания служебных собак (с учетом требований 12.8.3); бокс для транспортных средств резервных групп караула; пожарный щит. Состав сооружений и количество оборудования площадки караула устанавливают заданием на проектирование."

Пункт 12.1.17. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"12.1.17 Входы в КХО и КХСИБиАО следует предусматривать из коридора блока помещений караула. Устройство дополнительных входов в КХО, а также оконных проемов (за исключением окна для выдачи оружия) в наружных и внутренних стенах не допускается. Внутренний коридор блока помещений караула следует оборудовать дверями с электромеханическими замками, управление которыми осуществляется исключительно из комнаты начальника караула и его помощника."

Второй абзац. Исключить.

Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

"Визуальный контроль за зоной выдачи (сдачи) и чистки оружия осуществляется путем оборудования зоны выдачи (сдачи) и чистки оружия СОТ с выводом сигнала в комнату начальника караула и его помощника, ЦПТКВ."

Пункт 12.1.22. Четвертый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.6.1.2369" на "СанПиН 2.6.1.3488".

Пункт 12.1.23. Изложить в новой редакции:

"12.1.23 При проектировании кабинета начальника учреждения, кабинетов заместителей начальника учреждения, помещений оперативного отдела (группы), помещений подразделения по защите государственной тайны, помещений группы организации мобилизационной подготовки и гражданской обороны и иных помещений, в которых предполагается работа со сведениями, составляющими государственную тайну, установленных заданием на проектирование, следует учитывать требования нормативных документов, регламентирующих вопросы устройства и оборудования помещений для хранения и (или) работы со сведениями, составляющими государственную тайну."

12.2 Дом ребенка

Пункт 12.2.5. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.4.1.3049" на "СП 2.4.3648".

Пункт 12.2.15. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.1188" на "СанПиН 1.2.3685, СП 2.1.3678".

Пункт 12.2.17. Второй абзац. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Пункт 12.2.19. Второй абзац. Заменить библиографическую ссылку: "[16]" на "[37]".

Пункт 12.2.27. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.2646" на "СП 2.1.3678".

Пункт 12.2.30. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

12.4 Столовая для работников учреждения

Пункт 12.4.1. Заменить ссылку: "СанПиН 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

12.6 Городок для служебной подготовки

Изложить в новой редакции:

"12.6 Городок специальной подготовки

Объекты (оборудование) городка специальной подготовки следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование с учетом требований [36]."

12.8 Городок для содержания служебных собак с кинодромом

Пункты 12.8.1-12.8.7. Изложить в новой редакции:

"12.8.1 Городок для содержания служебных собак следует размещать на расстоянии не менее 150 м от зданий режимного, жилого, производственного назначения и животноводческих объектов. К территории городка для содержания служебных собак следует предусматривать проезды для автомобильного транспорта в соответствии с требованиями раздела 24.

Требования к устройству и размещению сооружений городка для содержания служебных собак с кинодромом, составу и устройству помещений, сетей инженерно-технического обеспечения городка следует принимать с учетом [17].

Вблизи кормохуки следует устраивать водоразборную колонку или закрытый грунтовый колодец.

12.8.2 Состав, площади помещений и сооружений городка для содержания служебных собак с

кинодромом следует предусматривать в соответствии с таблицей 12.12.

Таблица 12.12

Наименование сооружения (помещения)	Площадь, м ² , не менее, при численности служебных собак				
	до 5 включ.	св. 5 до 10 включ.	св. 10 до 15 включ.	св. 15 до 20 включ.	св. 20 до 25 включ.
1 Кинодром	Определяется проектом по расстановке оборудования				
2 Павильоны для служебных собак (на каждую):					
- выгул	2,0 × 2,5 м				
- кабина	2,0 × 1,8 м				
3 Помещение (место) для помывки служебных собак	4,0				
4 Изолятор для больных служебных собак и проведения ограничительных (карантинных) мероприятий (количество):	Одно помещение	Два помещения	Три помещения	Четыре помещения	Пять помещений
- выгул (размерами 2,0 × 2,5 м)					
- кабина (размерами 2,0 × 1,8 м)					
Административное здание					
5 Кормокухня:					
- варочный цех	8,0	8,0	8,0-10,0	12,0	12,0
- прихожая с остывочной	5,0	5,0	5,0-7,0	7,0	7,0
- комната повара	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
- помещение хранения суточного запаса продуктов	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0
6 Ветеринарный пункт:					
- кабинет ветеринарного специалиста	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- комната для проведения ветеринарных мероприятий со служебными собаками	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
- комната хранения ветеринарного имущества	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0
- помещение для хранения дезинфицирующих средств	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0

7 Класс специальной подготовки специалистов-кинологов	2,5 на одного человека из расчета 100%-ной численности кинологического отделения (группы)				
8 Помещение для хранения специального снаряжения и инвентаря	6,0	6,0	6,0	8,0	8,0
9 Кабинет начальника кинологического подразделения ¹⁾	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10 Помещение дежурного по городку для содержания служебных собак	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11 Помещение хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0				
12 Уборная ²⁾	2,0				
13 Гардеробная с душевой (для сотрудников мужского пола) ³⁾	0,6 на одного человека в гардеробной, но не менее 4,0; 1,7 на одну душевую сетку				
14 Гардеробная с душевой (для сотрудников женского пола) ³⁾	0,6 на одного человека в гардеробной, но не менее 4,0; 1,7 на одну душевую сетку				

1) Следует предусматривать в составе помещений административного здания городка для содержания служебных собак с кинодромом в случае отсутствия кабинета начальника кинологического подразделения в составе административного здания ИУ.

2) Следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре.

3) Следует оборудовать одной душевой сеткой на 15 чел.

Примечания

1 Состав, число и площади помещений допускается уточнять заданием на проектирование.

2 При промежуточных значениях площади следует определять интерполяцией.

3 Гардеробную с душевой (для сотрудников женского пола) следует предусматривать при наличии в составе кинологического отделения (группы) сотрудников женского пола.

12.8.3 ТERRITORIя, занимаемая городком для содержания служебных собак с кинодромом, ограждается забором сплошного заполнения высотой 2-2,5 м с заглублением заполнения ограждения в грунт на 0,3 м. По верхнему срезу ограждения предусматривается установка спирального барьера безопасности (задерживающего козырька) из АКЛ.

12.8.4 В климатических подрайонах строительства IIБ, IIIБ, IVA, IVБ, IVB по СП 131.13330 вместо кабин могут быть оборудованы выгулы размерами 2,0×2,5×2,1 м с расположенными в них будками.

12.8.5 Для размещения больных, а также вновь поступающих или возвращающихся из длительной командировки (более 21 дня) служебных собак устраивают изолятор вместимостью 20% общего числа служебных собак (если иное не установлено заданием на проектирование), который размещают отдельно от основных павильонов, огораживают забором сплошного заполнения высотой не менее 2,0 м и оборудуют на входе дезинфекционным ковриком (матом).

12.8.6 На территории городка для содержания служебных собак с кинодромом или на отдельном земельном участке в составе ИУ допускается предусматривать племенной питомник для

воспроизведения поголовья служебных собак. Состав зданий, помещений, сооружений, оборудование территории племенного питомника определяются заданием на проектирование.

Требования к устройству племенного питомника следует принимать по [17].

Территорию племенного питомника [при его расположении на территории (или смежно с территорией) городка для содержания служебных собак с кинодромом] необходимо отделять от территории городка глухим ограждением (сплошного заполнения) высотой 2-2,5 м с заглублением заполнения ограждения в грунт на 0,3 м.

12.8.7 На расстоянии не менее 60 м от границ территории городка для содержания служебных собак с кинодромом, но в пределах границ территории исправительного учреждения, устраивают площадку с твердым покрытием для размещения контейнеров, предназначенных для сбора мусора и отходов, отдельного контейнера для сбора фекалий, утилизируемых в дальнейшем в соответствии с ветеринарно-санитарными нормами".

Пункт 12.8.8. Исключить.

12.9 Морг при ИУ

Пункт 12.9.2. Второй абзац. Заменить ссылки: "СанПиН 2.1.3.2630, [18]" на "СП 2.1.3678".

13 Общие требования, состав, площади, размещение и оборудование помещений здания общежития для проживания осужденных на неохраняемой территории в ИК общего и строгого режима, ВК

Пункт 13.5. Таблица 13.1. Стока 5. Изложить в новой редакции:

"

5 Кабинет групповой психологической работы с осужденными, комната отдыха	1,0 на одного осужденного, но не менее 30,0
--	---

"

Строка 20. Изложить в новой редакции:

"

20 Комната для свиданий с адвокатами	8,0
--------------------------------------	-----

"

14 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям жилой, режимной, изолированной жилой зоны ИК, ВК, КП, ЕПКТ

14.2 Карантинное отделение для осужденных

Пункт 14.2.3. Таблица 14.2. Стока 17. Исключить.

Строка 36. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"36 Помещение видеоконференцсвязи 14)".

Дополнить таблицу сноской 14) в следующей редакции:

" 14) Число помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливаются заданием на проектирование".

14.3 Общежития

Пункт 14.3.4. Таблица 14.3. Стока 7. Исключить.

Строка 8. Изложить в новой редакции:

"

8 Комната воспитательной работы с осужденными	0,4 на одного осужденного, но не менее 30,0	-	-	-	-	0,4 на одного осужденного, но не менее 30,0
---	---	---	---	---	---	---

"

Дополнить строкой 8.1 в следующей редакции:

"

8.1 Кабинет групповой психологической работы с осужденными	30,0	-	-	-	-	30,0
--	------	---	---	---	---	------

"

Строка 37. Дополнить строкой 37.1 в следующей редакции:

"

37.1 Помещение выдачи посылок и передач	-	-	8,0	8,0	-	-	8,0	-
---	---	---	-----	-----	---	---	-----	---

"

Строка 39. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"39 Помещение видеоконференцсвязи 20)".

Дополнить таблицу сноской 20) в следующей редакции:

" 20) Число помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливаются заданием на проектирование".

14.4 Помещения камерного типа (ПКТ), режимный корпус ЕПКТ, штрафные изоляторы (ШИЗО), дисциплинарные изоляторы (ДИЗО), одиночные камеры

Пункт 14.4.4. Таблица 14.4. Стока 15. Дополнить строкой 15.1 в следующей редакции:

"

15.1 Помещение выдачи посылок и передач	8,0	8,0	-	-	8,0	8,0	-
---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

"

Строка 21. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"21 Помещение видеоконференцсвязи 14)".

Дополнить сноской 14) в следующей редакции:

" 14) Число помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливаются заданием на проектирование".

14.5 Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий

Пункт 14.5.2. Таблица 14.5. Стока 6. Изложить в новой редакции:

"

6 Комната для свиданий с адвокатами	ИК	8,0	8,0	Две комнаты по 8,0	Две комнаты по 8,0	Три комнаты по 8,0
	ВК	8,0	8,0	Две комнаты по 8,0	-	-
	КП	8,0	8,0	Две комнаты по 8,0	-	-
	ЕПКТ	8,0	8,0	-	-	-

"

Строка 17. Изложить в новой редакции:

"

17 Помещение выдачи посылок и передач	КП	10,0	10,0	12,0	-	-
---------------------------------------	----	------	------	------	---	---

"

Сноска 6). Исключить.

14.6 Здание столовой, здание для проведения культурно-массовой работы, летняя площадка для просмотра кинофильмов

Пункт 14.6.2. Третий абзац. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Пункт 14.6.3. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

"Питание осужденных следует осуществлять на базе поточных линий раздачи пищи с подносами".

Четвертый абзац. Исключить.

Пункт 14.6.4. Третий абзац. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1066" на "СП 2.3.6.3668".

Пункт 14.6.6. Заменить библиографическую ссылку: "[16]" на "[37]".

Пункт 14.6.10. Таблица 14.7. Стока 11. Изложить в новой редакции:

"

11 Комнаты для клубной (кружковой) работы на 10 мест ³⁾	36,0
--	------

"

Дополнить таблицу строкой 20 в следующей редакции:

"

20 Студия кабельного телевидения	12,0
----------------------------------	------

"

14.7 Здания общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций

Пункт 14.7.9. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.4.2.2821" на "СП 2.4.3648".

14.9 Прачечные

Пункт 14.9.9. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.2646" на "СП 2.1.3678".

14.10 Медицинская часть

Пункт 14.10.3. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.10.6. Таблица 14.14. Стока 35. Изложить в новой редакции:

"

35 Палата ⁹⁾	10,0 на одну койку в одноместной палате; 8,0 на одну койку в палате на два и более места
-------------------------	--

"

Строка 53. Изложить в новой редакции:

"

53 Санитарный узел при боксированной палате ¹⁰⁾	3,0
--	-----

"

Пункт 14.10.7. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.10.9. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.10.11. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.7.2790" на "СанПиН 2.1.3684".

Пункт 14.10.12. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.10.16. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Дополнить раздел 14 подразделом 14.13 в следующей редакции:

"14.13 Здание дежурной службы

14.13.1 Состав и площади помещений здания дежурной службы следует принимать по таблице 14.17.

Таблица 14.17

Наименование помещения	Вид ИУ	Площадь помещения, м ² , не менее, при лимите наполнения ИУ, чел.				
		До 300 включ.	Св. 300 до 500 включ.	Св. 500 до 750 включ.	Св. 750 до 1000 включ.	Св. 1000 до 1400 включ.
Блок помещений дежурной службы						
1 Комната ДПНУ	ИК	-	20,0	20,0	20,0	20,0

	ВК	20,0	20,0	20,0	-	-					
2 Помещение заместителя ДПНУ, инспекторов-дежурных по надзору	ИК	-	3,0 на одного человека, но не менее 12,0								
	ВК	3,0 на одного человека, но не менее 12,0			-	-					
3 ЦПТКВ	ИК	-	40,0	40,0	40,0	40,0					
	ВК	40,0	40,0	40,0	-	-					
4 Ситуационный центр	ИК	-	20,0	24,0	24,0	28,0					
	ВК	20,0	20,0	24,0	-	-					
5 Уборная I): - мужская	ИК	-	3,0	3,0	3,0	3,0					
	ВК	3,0	3,0	3,0	-	-					
- женская	ИК	-	2,0	2,0	2,0	2,0					
	ВК	2,0	2,0	2,0	-	-					
6 Помещение выдачи посылок и передач	ИК	12,0	12,0	16,0	16,0	20,0					
	ВК	12,0	12,0	16,0	-	-					
7 Технические помещения (вентиляционная камера, ИТП, электрощитовая, аппаратная и т.п.)	ИК	Определяется проектом									
	ВК										
1) Следует оборудовать мужскую уборную одним унитазом, одним писсуаром, одним умывальником в тамбре, женскую - одним унитазом, одним умывальником в тамбре.											
Примечания											
1 Состав и площади помещений, число рабочих мест следует уточнять в зависимости от численности штатов ИУ.											
2 Женскую уборную следует предусматривать при наличии в составе дежурной службы сотрудников женского пола.											

14.13.2 Вход в блок помещений дежурной службы следует предусматривать из проходного коридора КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную зону, сблокированного со зданием дежурной службы.

Вход в помещение ЦПТКВ устраивается из комнаты ДПНУ. Помещение ситуационного центра служит для организации работы ДПНУ и дежурной службы в случае возникновения экстренной ситуации в ИУ и размещается смежно с комнатой ДПНУ. Вход в помещение ситуационного центра устраивается из комнаты ДПНУ.

Во внутренней стене (перегородке), разделяющей помещения ДПНУ и ЦПТКВ, предусматривается оконный проем, позволяющий осуществлять наблюдение за оперативной обстановкой в учреждении, отражаемой на мониторах системы видеонаблюдения в ЦПТКВ."

15 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям хозяйствственно-складской зоны ИК, ВК, КП, ЕПКТ

15.1 Общие требования

Пункт 15.1.3. Таблица 15.1. Примечание 4. Изложить в новой редакции:

"4 В составе помещений гаража по заданию на проектирование следует предусматривать

комнату для механика площадью не менее 6,0 м², а также помещение для хранения авторезины и запасных частей, помещение мойки автомобилей. Площади помещения для хранения авторезины и запасных частей и помещения мойки автомобилей определяются проектом.".

15.5 Здание подразделения ведомственной пожарной охраны

Подраздел 15.5. Первое предложение. Заменить ссылку: "[21]" на "СП 380.1325800".

16 Требования к заполнению дверных и оконных проемов, требования режима и безопасности к зданиям, сооружениям и отдельным помещениям зданий ИК, ВК, КП, ЕПКТ

16.1 Требования к заполнению дверных проемов

Пункт 16.1.1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Наружные двери усиленной конструкции, устанавливаемые в тамбурах при проходных коридорах основного и дополнительных КПП, на входах на площадку караула, на входе в блок помещений караула с площадки караула, режимные здания жилой (режимной, изолированной жилой) зоны, здание общежития со строгими условиями отбывания наказания осужденных следует оборудовать в соответствии с [7]. В перечисленных зданиях (помещениях), за исключением наружного входа в тамбур проходного коридора КПП, входов на площадку караула и наружного входа с площадки караула в блок помещений караула, в дополнение к наружным дверям усиленной конструкции с внутренней стороны следует предусматривать установку решетчатых дверей".

Четвертый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Наружные двери усиленной конструкции, установленные на входах в тамбуры проходного коридора основного КПП административного здания, на площадку караула, в блок помещений караула с площадки караула, а также на входах в здания режимного назначения, допускается оснащать электромеханическими замками и СКУД в соответствии с [7]."

Пятый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

"Замковое устройство двери входа на площадку караула, в блок помещений караула с площадки караула управляется из комнаты начальника караула и его помощника".

Седьмой абзац. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Пункт 16.1.2. Изложить в новой редакции:

"16.1.2 Пулеметные двери в административном здании ИУ следует устанавливать на входах в помещение группы досмотра транспорта основного КПП из шлюза по досмотру транспортных средств и грузов. Класс защиты пулеметной двери должен быть не ниже Бр4 по ГОСТ 34593".

Пункт 16.1.3. Первое перечисление. Дополнить словами: "комнату начальника караула;".

Второе перечисление. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 16.1.11. Дополнить пунктом 16.1.12 в следующей редакции:

"16.1.12 Остекление дверных блоков, устанавливаемых в перегородках между комнатой младшего инспектора по проведению краткосрочных свиданий и комнатой для проведения краткосрочных свиданий в здании для проведения длительных и краткосрочных свиданий, следует выполнять из многослойного ударостойкого стекла с классом защиты не ниже Р4А по ГОСТ 30826".

16.2 Требования к заполнению оконных проемов

Пункт 16.2.4. Изложить в новой редакции:

"16.2.4 Допускается оконные проемы блока помещений дежурной службы, блока помещений караула оборудовать со стороны помещений закрываемыми металлическими пулеметными ставнями с бойницами, отвечающими требованиям нормативных актов, регламентирующих вопросы оборудования ИТСОН объектов УИС [7], и по классу защиты соответствующими пулеметным остеклению".

Пункт 16.2.8. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Оконные блоки в палатах зданий медицинского назначения в ИК особого режима для осужденных ПЛС, ЕПКТ, камерах для обеспечения проветривания оборудуются форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части оконного блока. Допускается оконные блоки оборудовать откидной створкой. Створки, форточки (фрамуги) с откидным открыванием должны открываться под углом не более 45° к плоскости окна. Конструкция оконного блока и механизма открывания должна обеспечивать фиксацию форточки (фрамуги, створки) как в положениях "закрыто" и "открыто", так и в промежуточных положениях".

16.3 Требования по применению режимных изделий, изделий безопасности

Пункт 16.3.9. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Для освещения изолированных санитарных узлов палат зданий медицинского назначения в ИК особого режима для осужденных ПЛС и ЕПКТ, санитарных кабин камер, в том числе рабочих камер, одноместных помещений безопасного места во внутренней стене, разделяющей санитарный узел (санитарную кабину) и общий коридор, на высоте 2,2 м от уровня пола выполняется ниша сечением 270 × 300 мм, защищенная сварной решеткой, внутри которой предусматривается установка осветительного прибора и датчика движения/объема. Глубина ниши не должна превышать 2/3 толщины стены в месте устройства ниши. Решетка, защищающая данную осветительную нишу, должна быть конструктивно аналогична решетке для защиты светильников дежурного освещения, устанавливаемой над дверным проемом камеры".

17 Общестроительные и конструктивные требования, требования по отделке помещений зданий ИК, ВК, КП, ЕПКТ

Пункт 17.2. Седьмой абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"В камере, одноместном помещении безопасного места унитаз следует размещать в изолированной санитарной кабине.".

Третье предложение. Изложить в новой редакции:

"В дверном проеме кабине устанавливается полноразмерный дверной блок с дверным полотном, открывающимся наружу и, по возможности, не препятствующим обзору камеры через дверной глазок.".

Пункт 17.3. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Здания, не относящиеся к режимным зданиям, за исключением здания общежития со строгими условиями отбывания наказания, допускается проектировать по каркасной схеме с устройством ограждающих конструкций из сэндвич-панелей с соблюдением противопожарных требований [5].".

Пункт 17.9. Дополнить слова: "(бетонных блоков)" словами: "плотностью не менее 2200 кг/м³".

Пункт 17.10. Девятый абзац. Изложить в новой редакции:

"Внутренние поверхности наружных стен, поверхности внутренних стен и перегородок следует укреплять в случаях, если наружные, внутренние стены и перегородки:

- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из пустотелого керамического кирпича, керамических камней по ГОСТ 530;

- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из полнотелого или пустотелого кирпича (с двумя горизонтальными цилиндрическими несквозными пустотами), бетона (бетонных блоков), железобетона, но толщина их ниже допустимой;

- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из бетона (бетонных блоков), но плотность бетона менее допустимой (17.9).".

Одиннадцатый абзац. Изложить в новой редакции:

"Стены, перегородки, выполненные из пустотелого керамического кирпича, керамических камней и т.п., а также из бетона (бетонных блоков) с плотностью бетона менее допустимой (17.9), следует укреплять по аналогии с вышеизложенным сварной сеткой с увеличением диаметра арматуры на 2 мм.".

Пункт 17.13. Первый абзац. Четвертое предложение. Изложить в новой редакции:

"Полы в санитарной кабине для установки унитаза при камере и одноместном помещении безопасного места, санитарном узле при палате следует выполнять с перепадом ниже отметки дощатого пола на 10-15 мм, с устройством покрытия из керамической плитки по цементно-песчаной стяжке и устройством гидроизоляции.".

Третий абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 17.15. Первый абзац. Заменить ссылки: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678"; "СанПиН 2.4.1.3049" на "СП 2.4.3648".

19 Инженерное оборудование и коммуникации ИК, ВК, КП, ЕПКТ

19.2 Водоснабжение и канализация

Пункт 19.2.1. Первый абзац. Библиографическая ссылка "[4]". Исключить.

Третий абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.4.1074" на "СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684".

Пункт 19.2.2. Заменить ссылку: "СП 30.13330" на "СП 30.13330.2020".

Пункт 19.2.5. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"К зданиям дополнительных КПП [кроме здания дополнительного КПП, расположаемого на входе (въезде) в обособленную производственную зону] подводку холодной и горячей воды следует предусматривать при наличии уборной в составе помещений. В качестве источника горячего водоснабжения в зданиях дополнительных КПП допускается использование электроводонагревателей.".

Пункт 19.2.6. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"19.2.6 Санитарные узлы палат зданий медицинского назначения в ИК особого режима для осужденных ПЛС и ЕПКТ, санитарные кабинки камер, одноместных помещений безопасного места необходимо оборудовать антивандальными (из нержавеющей стали) унитазами со сливными бачками и умывальниками, при этом допускается в зависимости от конструктивных особенностей прибора размещение сливного бачка в закрываемой технической нише за пределами камеры (палаты). В исключительных случаях при соответствующем обосновании по заданию на проектирование допускается оборудование перечисленных помещений унитазами и умывальниками неантивандального исполнения.".

19.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Пункт 19.3.5. Таблица 19.1. Стока 5. Изложить в новой редакции:

"

5 Помещение караула (резервной группы)	18	2-кратный воздухообмен, но не менее
--	----	-------------------------------------

		40 м ³ /ч на одного человека
--	--	---

"

Строка 19. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Строка 30. Заменить слова: "В соответствии с [23]" на "По расчету на ассимиляцию теплоизбытоков, но не менее двухкратного воздухообмена".

Строка 33. Изложить в новой редакции:

"

33 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря	18	-	1
--	----	---	---

"

Строка 50. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 19.3.6. Пятый абзац. Заменить ссылку: "ГОСТ Р ЕН 13779" на "ГОСТ Р 59972".

19.4 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Пункт 19.4.1. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278" на "СанПиН 1.2.3685".

Пункты 19.4.2, 19.4.3. Изложить в новой редакции:

"19.4.2 Распределительные трансформаторные подстанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и дизельные электростанции должны предусматриваться закрытого типа, отдельно стоящими и должны располагаться вне территории жилой, режимной, изолированной жилой зон ИУ. Дизельную электростанцию следует располагать на неохраняемой территории ИУ в непосредственной близости от административного здания.

19.4.3 Электроснабжение электроприемников особой группы первой категории (устройств пожарной сигнализации, подсистем ИСБ), а также электроприемников первой категории (аварийного освещения помещений, дежурного освещения, охранного освещения, пожарных насосов, систем аварийной и противодымной вентиляции, лифтов) в аварийном режиме должно осуществляться от резервного источника питания (дизельной электростанции). На время запуска дизельной электростанции для электропитания электроприемников особой группы первой категории следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания".

Пункт 19.4.7. Первый абзац. Заменить слова: "рабочее" на "рабочее, аварийное".

Пункт 19.4.8. Изложить в новой редакции:

"19.4.8 Аварийное освещение (эвакуационное и резервное) предусматривается согласно требованиям СП 52.13330, в том числе:

- в кабинетах начальника и заместителей начальника ИУ;
- в комнате ДПНУ;
- в ЦПКТВ;
- в ситуационном центре;
- в серверной;
- в проходном коридоре КПП;
- в шлюзе для досмотра и пропуска транспортных средств;
- над местом для заряжания (разряжания) оружия на площадке дежурной службы;
- в помещении приема, досмотра и хранения посылок;
- в помещении приема, досмотра и хранения передач;
- в КХСИБиАО;
- в КХО;
- в комнате чистки оружия;
- в комнате начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества;
- в комнате хранения средств противохимической защиты;
- в помещении караула (резервной группы);
- в комнате часового КПП;
- в комнате группы досмотра транспорта;
- в классе служебно-боевой подготовки работников дежурной службы;
- в комнате ожидания для посетителей;
- в комнате приема граждан администрацией ИУ;
- в комнате младшего инспектора (в т.ч. оператора СОТ) во всех зданиях;
- в спальных комнатах и спальных помещениях;
- в камерах;
- в палатах зданий медицинского назначения;
- в одноместных помещениях безопасного места;

- в комнате для проведения ветеринарных мероприятий со служебными собаками;
- в других помещениях с постоянным и временным пребыванием осужденных (перечень помещений конкретизируется заданием на проектирование);
- в помещениях, доступных для использования осужденными или посетителями, относящимися к МГН, во всех зданиях.

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения.". Пункт 19.4.9. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 19.4.10. Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

"В рабочих камерах для электроснабжения производственного оборудования должно быть предусмотрено электропитание ~380/220 В. Число и места установки штепсельных розеток в рабочих камерах определяются в соответствии с видом производства и количеством производственного оборудования".

20 Технические средства охраны и надзора в ИК, ВК, КП, ЕПКТ

20.2 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение ТСО

Пункт 20.2.4. Четвертый абзац. Заменить значение: "20 лк" на "40 лк".

Пункт 20.2.5. Третий абзац. Заменить значение: "20 лк" на "40 лк".

21 Системы радиофикации, часофикиации, кабельного телевидения, городской телефонной связи в ИК, ВК, КП, ЕПКТ

Наименование. Изложить в новой редакции:

"21 Системы связи".

Пункты 21.5, 21.6. Изложить в новой редакции:

"21.5 В ИУ помимо СОДС, выполняемой в соответствии с требованиями [7], следует предусматривать городскую и административно-хозяйственную телефонную связь.

Городская телефонная связь от городской АТС должна предусматриваться в кабинетах руководства ИУ, начальников отделов (групп) и их заместителей, комнате ДПНУ, ЦПТКВ, помещениях ситуационного центра, кабинах телефонных переговоров, а также в других помещениях, определяемых заданием на проектирование.

Административно-хозяйственная телефонная связь от АТС ИУ должна предусматриваться в кабинетах и служебных помещениях начальствующего состава, рабочих и служащих ИУ, состав помещений, обеспечиваемых административно-хозяйственной телефонной связью, следует устанавливать заданием на проектирование в зависимости от состава помещений здания и их функционального назначения.

21.6 Прокладку кабельных линий связи следует осуществлять скрыто.". Дополнить раздел пунктами 21.7, 21.8 в следующей редакции:

"21.7 При проектировании ИУ следует предусматривать организацию видеоконференцсвязи с судами. Установку оборудования следует выполнять в помещениях видеоконференцсвязи.

21.8 В соответствии с заданием на проектирование в целях организации клиентоцентричного подхода к созданию условий для содержания осужденных допускается предусматривать систему электронного взаимодействия с родственниками осужденных, адвокатами, общественными организациями, судами, органами прокуратуры Российской Федерации".

22 Требования пожарной безопасности к объектам ИК, ВК, КП, ЕПКТ

Пункт 22.4. Тринадцатое перечисление. Изложить в новой редакции:

"- Ф4.3 - блок помещений для проведения краткосрочных свиданий; административное здание; КПП (всех типов); служебное здание городка для содержания служебных собак с кинодромом; здание дежурной службы;".

Пункт 22.6. Заменить ссылку: "СП 5.13130" на "СП 484.1311500, СП 485.1311500".

23 Охрана окружающей среды

Пункт 23.4. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.7.2790" на "СанПиН 2.1.3684".

25 Исправительный центр

25.1 Требования к размещению зданий и сооружений ИЦ, оборудованию и благоустройству территории ИЦ

Пункт 25.1.3. Изложить в новой редакции:

"25.1.3 В ИЦ осужденные различного пола содержатся в отдельных изолированных блоках с самостоятельным составом помещений.

Наполнение (вместимость) блоков помещений для содержания осужденных в ИЦ следует устанавливать заданием на проектирование.

Блоки помещений ИЦ различного функционального назначения целесообразно располагать сблокированно в одном здании с обеспечением изоляции помещений для размещения осужденных от административных помещений и изоляции отдельных специализированных блоков для размещения осужденных путем установки отсекающих решетчатых перегородок (на всю высоту общего коридора) с решетчатой дверью. Допускается, в том числе при организации участка ИЦ при ИУ, размещение блоков помещений ИЦ различного функционального назначения в отдельно стоящих зданиях".

25.2 Состав, площади и требования к оборудованию помещений здания ИЦ

Пункт 25.2.1. Первый абзац. Исключить.

Таблица 25.2. Стока 11. Исключить.

Наименование подраздела таблицы "Жилые помещения". Изложить в новой редакции: "Специализированные помещения".

Строка 22. Изложить в новой редакции:

"

22 Помещение для содержания осужденных ИЦ ⁴⁾	В соответствии с [27]
---	-----------------------

"

Строка 23, 24. Исключить.

Строка 37. Изложить в новой редакции:

"

37 Комната воспитательной и групповой психологической работы	0,4 на одного осужденного, но не менее 15,0
---	---

"

Сноска 4). Изложить в новой редакции:

" 4) Вместимость и число помещений для содержания осужденных ИЦ устанавливаются заданием на проектирование в каждом конкретном случае. При этом вместимость одного помещения для содержания осужденных ИЦ не должна превышать 50 человек.".

Примечание 2. Изложить в новой редакции:

"2 В состав каждого отдельного (изолированного) блока помещений для осужденных допускается включать помещения, перечисленные в подразделах "Специализированные помещения" и "Помещения обслуживающего назначения" настоящей таблицы, за исключением предусматриваемых на все здание: кладовой чистого белья, кладовой грязного белья, комнаты воспитательной и групповой психологической работы, комнаты для отправления религиозных обрядов, помещения хранения личных вещей осужденных.".

Дополнить примечаниями 3, 4 в следующей редакции:

"3 Состав и площади помещений, входящих в блок помещений административного назначения, следует уточнять заданием на проектирование в зависимости от наличия конкретных должностей и численности сотрудников (служащих) в штатном расписании ИЦ.

4 Для размещения осужденных ИЦ в безопасном месте следует использовать помещение для содержания нарушителей."

Пункт 25.2.11. Изложить в новой редакции:

"25.2.11 Каждое помещение для содержания осужденных ИЦ должно иметь самостоятельный выход непосредственно в общий коридор. Наличие смежных проходных помещений для содержания осужденных ИЦ не допускается.".

Пункт 25.2.14. Изложить в новой редакции:

"25.2.14 Оборудование помещений ИЦ должно соответствовать [38].".

25.3 Требования к заполнению дверных и оконных проемов, требования режима и безопасности к зданиям, сооружениям и отдельным помещениям здания ИЦ

Подпункт 25.3.1.4. Первый абзац. Исключить слова: "безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных"; заменить слова: "комнату воспитательной работы" на "комнату воспитательной и групповой психологической работы".

Подпункт 25.3.1.9. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"25.3.1.9 Решетчатые металлические двери устанавливаются в отсекающих перегородках на входах в блок помещений для содержания осужденных.".

Подпункт 25.3.1.10. Изложить в новой редакции:

"25.3.1.10 Дверные проемы помещений для содержания осужденных ИЦ, других помещений следует оборудовать обычными дверными блоками с соблюдением требований пожарной безопасности [5], СП 4.13130.".

Подпункт 25.3.2.2. Изложить в новой редакции:

"25.3.2.2 Естественное освещение в помещениях для содержания осужденных ИЦ и габариты оконных проемов должны соответствовать требованиям 4.11.".

Подпункт 25.3.2.3. Первый абзац. Исключить слова: "безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных".

Третий абзац. Исключить слова: "безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных,".

Подпункт 25.3.2.5. Изложить в новой редакции:

"25.3.2.5 Оконный блок помещений для содержания нарушителей для обеспечения проветривания оборудуется форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части оконного блока. Допускается оконные блоки оборудовать откидной створкой. Створки, форточки (фрамуги) с откидным открыванием должны открываться под углом не более 45° к плоскости окна. Конструкция оконного блока и механизма открывания должна обеспечивать фиксацию форточки (фрамуги, створки) как в положениях "закрыто" и "открыто", так и в промежуточных положениях.".

25.4 Общестроительные и конструктивные требования, требования по отделке помещений здания ИЦ

Пункт 25.4.2. Второй абзац. Дополнить словами: ", а также в виде некапитальных строений (на основе блок-контейнеров и т.п.)".

Пункты 25.4.6-25.4.8. Изложить в новой редакции:

"25.4.6 В помещениях для содержания нарушителей унитаз следует размещать в изолированной кабине. Перегородки кабины следует выполнять на всю высоту помещения. В дверном проеме санитарной кабины устанавливается полноразмерный дверной блок с дверным полотном, открывающимся наружу. Умывальник размещается за пределами кабины.

25.4.7 Толщина наружных стен здания ИЦ должна определяться на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для исполнения требования к несущим конструкциям зданий, а также теплотехнических расчетов в соответствии с требованиями СП 50.13330.

25.4.8 При реконструкции существующих зданий под размещение ИЦ в том случае, если невозможно применение утеплителя с наружной стороны наружных стен, допускается располагать утеплитель с внутренней стороны наружных стен помещений. При этом со стороны помещения для содержания нарушителей утеплитель следует защищать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм размерами ячейки 100 × 100 мм и дополнительной металлической тканой сеткой размерами ячейки 10 × 10 мм.

Стены помещений для содержания нарушителей в местах прокладки внутристенных вентиляционных каналов, в том случае если размеры канала в сечении составляют 270 × 270 мм и более, следует усиливать сварной сеткой из арматуры диаметром 6 мм, размерами ячейки 100 × 100 мм. ".

Пункт 25.4.9. Исключить.

Пункт 25.4.11. Второй абзац. Исключить слова: ", безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных".

25.5 Инженерное оборудование и коммуникации ИЦ

25.5.2 Водоснабжение и канализация

Подпункт 25.5.2.1. Третий абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.4.1074" на "СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684".

Подпункт 25.5.2.2. Заменить ссылку: "СП 30.13330.2016" на "СП 30.13330.2020".

Подпункт 25.5.2.3. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"25.5.2.3 На ответвлении от внутренней сети хозяйственно-питьевого водопровода в коридорах блоков помещений для содержания осужденных и на вводах в помещения для содержания нарушителей необходимо предусматривать установку отключающей арматуры.".

Подпункт 25.5.2.4. Исключить слова: ", безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных".

Подпункт 25.5.2.6. Первый абзац. Исключить слова: ", безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных".

Второй абзац. Исключить слова: ", безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных".

25.5.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Подпункт 25.5.3.2. Второй абзац. Исключить слова: ", безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных".

Подпункт 25.5.3.3. Таблица 25.3. Стока 4. Заменить слова: "В соответствии с [23]" на "По расчету на асимиляцию теплоизбыток, но не менее двухкратного воздухообмена".

Стока 8. Исключить.

Стока 12. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"12 Помещение для содержания осужденных ИЦ".

Стока 20. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"20 Комната воспитательной и групповой психологической работы".

Подпункт 25.5.3.4. Первый абзац. Заменить слова: "Во всех жилых комнатах" на "Во всех помещениях для содержания осужденных ИЦ"; исключить слова: ", безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных".

Второй абзац. Исключить слова: ", безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных".

25.5.4 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Подпункт 25.5.4.3. Первый, второй абзацы. Изложить в новой редакции:

"25.5.4.3 В помещениях для содержания осужденных ИЦ, помещениях для содержания нарушителей следует предусматривать рабочее, аварийное и дежурное освещение.

Управление дежурным освещением должно быть предусмотрено из помещения дежурной смены, управление рабочим освещением в помещениях для содержания нарушителей - выключателями, устанавливаемыми вне этих помещений, в помещениях для содержания осужденных ИЦ - выключателями, устанавливаемыми внутри этих помещений."

Подпункты 25.5.4.4-25.5.4.6. Изложить в новой редакции:

"25.5.4.4 Аварийное освещение (эвакуационное и резервное) предусматривается согласно требованиям СП 52.13330, в том числе:

- в кабинетах начальника и заместителя начальника ИЦ;
- кабинете начальника участка ИЦ;
- помещении дежурной смены;
- серверной;
- проходном коридоре КПП (пункта пропуска);
- комнате воспитательной и групповой психологической работы;
- аппаратной связи (при ее наличии);
- комнате для оформления прибывших осужденных с местом для обыска;
- помещениях для содержания осужденных ИЦ;
- помещениях для содержания нарушителей;
- в других помещениях с постоянным и временным пребыванием осужденных (перечень помещений конкретизируется заданием на проектирование);
- помещениях, доступных для использования осужденными или посетителями, относящимися к МГН, во всех зданиях.

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения.

25.5.4.5 Освещенность помещений для содержания осужденных ИЦ должна составлять 100 лк.

25.5.4.6 Для подключения бытовых приборов в помещениях для содержания нарушителей и во всех помещениях для содержания осужденных ИЦ следует предусматривать штепсельные розетки. Управление подачей электроэнергии к штепсельным розеткам в помещениях для содержания нарушителей должно осуществляться из помещения дежурной смены. Следует предусматривать одну розетку на двух осужденных. В коридорах блоков помещений для содержания осужденных следует устанавливать одну общую штепсельную розетку на 2-4 помещения для содержания осужденных ИЦ.

В сетях ~220 В, питающих штепсельные розетки, устанавливаемые в помещениях для содержания нарушителей и помещениях для содержания осужденных ИЦ, должна предусматриваться установка устройств защитного отключения (или дифференциальных автоматических выключателей) с номинальным током срабатывания не более 30 мА или дифференциальных автоматических выключателей. Розетки, устанавливаемые в перечисленных помещениях, должны быть защищены устройством, автоматически закрывающим гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке (защитные шторки).

Подпункт 25.5.4.7. Четвертый абзац. Заменить значение: "20 лк" на "40 лк".

25.6 Технические средства надзора и контроля в ИЦ. Системы радиофикации, часофиксации, кабельного телевидения, городской телефонной связи

Пункт 25.6.5. Второй абзац. Заменить слова: "жилых комнатах" на "помещениях для содержания осужденных ИЦ"; исключить слова: ", безопасном помещении для краткосрочного содержания осужденных".

Пункт 25.6.6. Второй абзац. Заменить слова: "в жилых комнатах, комнате воспитательной работы" на "в помещениях для содержания осужденных ИЦ, комнате воспитательной и групповой психологической работы".

Пункт 25.6.8. Изложить в новой редакции:

"25.6.8 Городская телефонная связь от городской АТС должна предусматриваться в кабинетах руководства ИЦ, помещении дежурной смены, а также в других помещениях, определяемых заданием на проектирование.

Административно-хозяйственная телефонная связь должна предусматриваться в кабинетах и служебных помещениях начальствующего состава, рабочих и служащих ИЦ. Состав помещений, обеспечиваемых административно-хозяйственной телефонной связью, следует устанавливать заданием на проектирование в зависимости от состава помещений здания и их функционального назначения.

Прокладку кабельных линий связи следует осуществлять скрыто."

25.7 Требования пожарной безопасности к объектам ИЦ

Пункт 25.7.3. Исключить слова: "и безопасное помещение для краткосрочного содержания осужденных", "и безопасного помещения для краткосрочного содержания осужденных".

Часть II

Содержание

Раздел 30. Наименование. Заменить слова: "ЛПУ. Контрольно-пропускные пункты" на "ЛПУ. КПП".

Подраздел 31.5. Наименование. Изложить в новой редакции:

"31.5 Городок специальной подготовки".

Подраздел 32.11. Дополнить наименованием подраздела 32.12 в следующей редакции:

"32.12 Здание дежурной службы".

Раздел 39. Наименование. Изложить в новой редакции:

"39 Системы связи".

26 Требования к земельным участкам ЛИУ, ЛПУ. Организация и зонирование территории ЛИУ, ЛПУ. Оборудование ИТСОН территорий ЛИУ и ЛПУ

Пункт 26.6. Пятый абзац. Второе предложение. Исключить слова: "и контрольной площадки"; дополнить слово: "дополнительного" словом: "(внутреннего)"; дополнить слово: "обратно" словами: "(встроенного или сблокированного со зданием дежурной службы)".

27 Требования к размещению зданий и сооружений на неохраняемой территории ЛИУ, ЛПУ

Пункт 27.1. Первый абзац. Пятое перечисление. Изложить в новой редакции:

"- городок специальной подготовки;".

Третий абзац. Заменить слова: "городка для служебной подготовки" на "городка специальной подготовки".

28 Требования к размещению зданий и сооружений в жилой, производственной и хозяйственно-складской зонах ЛИУ, лечебной и хозяйственно-складской зонах ЛПУ

Пункт 28.4. Дополнить пунктом 28.4а в следующей редакции:

"28.4а В ЛИУ на стыке жилой и производственной зон следует предусматривать размещение здания дежурной службы с внутренним КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную.".

Пункт 28.14. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 28.15. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

29 Состав, показатели вместимости зданий, помещений и сооружений ЛИУ, ЛПУ

Пункт 29.1. Таблица 29.1. Стока 5. Заменить ссылку: "СанПиН 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Стока 7. Графа "Наименование зданий, помещений и сооружений". Изложить в новой редакции:

"7 Городок специальной подготовки".

Раздел "Жилая, лечебная зона". Стока 32. Дополнить строкой 32.1 в следующей редакции:

"

32.1 Здание дежурной службы	В соответствии со штатной численностью и 32.12	-
-----------------------------	--	---

".

30 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям ЛИУ, ЛПУ. Контрольно-пропускные пункты

Наименование. Заменить слова: "ЛПУ. Контрольно-пропускные пункты" на "ЛПУ. КПП".

Пункт 30.2. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"В составе внутреннего КПП, расположаемого в жилой зоне на стыке ее с производственной зоной, предусматривают помещения, указанные в строках 1, 2, 5, 6, 10 таблицы 30.1. Перед КПП со стороны жилой и производственной зон следует предусматривать контрольные площадки с твердым покрытием, площадью не менее 100,0 м²".

Пункт 30.6. Первый абзац. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 30.7. Таблица 30.1. Стока 3. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"3 Помещение группы досмотра транспорта¹⁾".

Сноски^{1), 2)}. Изложить в новой редакции:

¹⁾ Помещения группы досмотра транспорта предусматривают в составе КПП при наличии площадки для досмотра транспортных средств и грузов.

²⁾ Уборную следует оборудовать одним унитазом, одним умывальником в тамбуре. Уборная предусматривается только при наличии помещений группы досмотра транспорта, помещения караула

или помещения для караула по конвоированию.".

31 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям, размещаемым на неохраняемой территории ЛИУ и ЛПУ

31.1 Административное здание с основным КПП

Пункт 31.1.1. Таблица 31.1. Стока 5. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"5 Кабинет заместителя начальника по охране - начальника отдела охраны".

Строка 13. Изложить в новой редакции:

"

13 Кабинет прокурора по надзору	ЛИУ	-	8,0	8,0	8,0	8,0
	ЛПУ	8,0	8,0	8,0	8,0	-

"

Раздел "Блок помещений дежурной службы". Строки 18-21. Изложить в новой редакции:

"

Блок помещений дежурной службы						
18 Комната ДПНУ	ЛПУ	20,0	20,0	20,0	20,0	-
19 Помещение заместителя ДПНУ, инспекторов-дежурных по надзору	ЛПУ	3,0 на одного человека, но не менее 12,0				-
20 ЦПТКВ	ЛПУ	40,0	40,0	40,0	40,0	-
21 Ситуационный центр	ЛПУ	20,0	20,0	24,0	24,0	-

"

Строки 23-30. Исключить.

Строка 31-33. Изложить в новой редакции:

"

31 Комната подогрева и приема пищи	ЛИУ	-	1,0 на одного человека, но не менее 6,0			
	ЛПУ	1,0 на одного человека, но не менее 6,0				-
32 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников мужского пола)	ЛИУ	-	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
	ЛПУ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				-
33 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола)	ЛИУ	-	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
	ЛПУ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				-

"

Строка 36. Исключить.

Строка 37. Изложить в новой редакции:

"

37 Уборная 3): - мужская	ЛИУ	-	3,0	3,0	3,0	3,0
	ЛПУ	3,0	3,0	3,0	3,0	-
	ЛИУ	-	2,0	2,0	2,0	2,0

	ЛПУ	2,0	2,0	2,0	2,0	-
--	-----	-----	-----	-----	-----	---

"

Строка 38. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "38 Гардеробная с душевой (для сотрудников мужского пола) 4) ".

Строка 39. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "39 Гардеробная с душевой (для сотрудников женского пола) 4) ".

Дополнить раздел "Блок помещений дежурной службы" строками 40.1, 40.2 в следующей редакции:

"

40.1 Помещение для проведения инструктажа обысково-маневренной группы	ЛИУ	-	20,0		
	ЛПУ		20,0		-
40.2 Помещение для хранения экипировки обысково-маневренной группы	ЛИУ	-	10,0		
	ЛПУ		10,0		-

"

Строка 46. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "46 Помещение группы досмотра транспорта".

Наименование раздела "Площадка дежурной службы". Исключить.

Строя 49-53, 75, 78, 105. Исключить.

Строка 106. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "106 Рабочий кабинет психолога".

Строка 108. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции: "108 Кабинет для групповой психологической работы с сотрудниками".

Строка 152. Исключить.

Дополнить таблицу разделами "Блок помещений караула", "Площадка караула" и "Подразделение по защите государственной тайны" в следующей редакции:

"

Блок помещений караула						
170 Общая комната для личного состава караула	ЛИУ	-	3,0 на одного человека, но не менее 12,0			
	ЛПУ		3,0 на одного человека, но не менее 12,0		-	
171 Комната начальника караула и его помощника с размещением оператора	ЛИУ	-	12,0			
	ЛПУ		12,0		-	
172 КХСИБиАО	ЛИУ	-	12,0	15,0	18,0	18,0
	ЛПУ	10,0	12,0	15,0	18,0	-
173 КХО	ЛИУ	-	10,0	10,0	12,0	12,0
	ЛПУ	8,0	10,0	10,0	12,0	-
174 Комната чистки оружия	ЛИУ	-	8,0	8,0	10,0	10,0
	ЛПУ	8,0	8,0	8,0	10,0	-
175 Комната хранения средств	ЛИУ	-	15,0	15,0	18,0	18,0

противохимической защиты	ЛПУ	12,0	15,0	15,0	18,0	-
176 Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химического имущества ²⁾	ЛИУ	-	10,0	15,0	15,0	20,0
	ЛПУ	10,0	10,0	15,0	15,0	-
177 Аккумуляторная с тамбуром ¹⁾	ЛИУ	-	10,0; 2,0	13,0; 2,0	13,0; 2,0	16,0; 2,0
	ЛПУ	10,0; 2,0	10,0; 2,0	13,0; 2,0	13,0; 2,0	-
178 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников мужского пола)	ЛИУ	-	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
	ЛПУ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				-
179 Комната отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола)	ЛИУ	-	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
	ЛПУ	1,5 на одного человека, но не менее 8,0				-
180 Комната для подогрева и приема пищи	ЛИУ	-	1,0 на одного человека, но не менее 6,0			
	ЛПУ	1,0 на одного человека, но не менее 6,0				-
181 Сушилка	ЛИУ	-	6,0	10,0	10,0	12,0
	ЛПУ	6,0	6,0	10,0	10,0	-
182 Помещение для хранения имущества и инвентаря	ЛИУ	-	8,0	12,0	12,0	12,0
	ЛПУ	8,0	8,0	12,0	12,0	-
183 Уборная ³⁾ :	ЛИУ	-	3,0	3,0	3,0	3,0
	ЛПУ	3,0	3,0	3,0	3,0	-
- женская	ЛИУ	-	2,0	2,0	2,0	2,0
	ЛПУ	2,0	2,0	2,0	2,0	-
184 Гардеробная с душевой (для сотрудников мужского пола) ⁴⁾	ЛИУ	-	0,6 на одного сотрудника мужского пола; 1,7 на одну душевую сетку			
	ЛПУ	0,6 на одного сотрудника мужского пола; 1,7 на одну душевую сетку				-
185 Гардеробная с душевой (для сотрудников женского пола) ⁴⁾	ЛИУ	-	0,6 на одного сотрудника женского пола; 1,7 на одну душевую сетку			
	ЛПУ	0,6 на одного сотрудника женского пола; 1,7 на одну душевую сетку				-
Площадка караула						
186 Площадка для построения караула	ЛИУ	-	2,0 на каждого сотрудника караула			
	ЛПУ	2,0 на каждого сотрудника караула				-
187 Места для зарядки	ЛИУ	-	2,3 на одно место			

(разряжания) оружия, оборудованные пулеулавливателем 6)	ЛПУ	2,3 на одно место			-		
188 Закрытая кабина с выгулом для служебных собак 6)	ЛИУ	-	8,6 на одну кабину с выгулом				
	ЛПУ	8,6 на одну кабину с выгулом			-		
189 Бокс для транспортных средств резервной группы 6)	ЛИУ	-	По СП 113.13330				
	ЛПУ	По СП 113.13330			-		
190 Место для курения и чистки обуви	ЛИУ	-	6,0	6,0	6,0	6,0	
	ЛПУ	6,0	6,0	6,0	6,0	-	
Подразделение по защите государственной тайны							
191 Комната сотрудников подразделения по защите государственной тайны	ЛИУ	-	6,0 на одного сотрудника, но не менее 10,0				
	ЛПУ	6,0 на одного сотрудника, но не менее 10,0			-		
192 Комната для работы с документами	ЛИУ	-	10,0				
	ЛПУ	10,0			-		

"

Сноска 6). Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Примечание 2. Изложить в новой редакции:

"2 Комнату отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола), женскую уборную, гардеробную с душевой (для сотрудников женского пола) в блоке помещений дежурной службы следует предусматривать при наличии в составе дежурной службы сотрудников женского пола. Комнату отдыха дежурной смены (для сотрудников женского пола), женскую уборную, гардеробную с душевой (для сотрудников женского пола) в блоке помещений караула следует предусматривать при наличии в составе караула сотрудников женского пола. Женскую гардеробную младших инспекторов отдела охраны с душевой следует предусматривать при наличии в составе отдела охраны сотрудников женского пола.".

Примечание 4. Заменить слово: "Количество" на "Число".

Пункт 31.1.3. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"31.1.3 На первом этаже административного здания следует размещать: блок помещений караула, помещения для посетителей, аптеку, блок помещений основного КПП, площадку караула и шлюз для досмотра и пропуска транспортных средств. В ЛПУ блок помещений дежурной службы следует располагать в административном здании в непосредственной близости от выхода из административного здания на лечебную зону. В ЛИУ помещения дежурной службы следует разделять на два блока, один из которых располагается в административном здании в непосредственной близости от выхода из административного здания на жилую зону (таблица 31.1), а другой блок оборудуется в отдельно стоящем здании дежурной службы, расположенным на стыке жилой и производственной зон (таблица 32.12).".

Четвертый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Вход в бюро пропусков, помещения приема, досмотра и хранения посылок и передач следует предусматривать из общего коридора блока помещений основного КПП, выход в который предусматривается из проходного коридора основного КПП.".

Пункт 31.1.5. Изложить в новой редакции:

"31.1.5 Вход в блок помещений караула предусматривается с площадки караула. Входы в блок помещений дежурной службы предусматриваются из проходного коридора КПП (общего коридора административного здания).

В ЛПУ вход в помещение ЦПТКВ устраивается из комнаты ДПНУ. Помещение ситуационного центра размещается смежно с комнатой ДПНУ, вход в помещение ситуационного центра устраивается из коридора блока помещений дежурной службы.".

Пункт 31.1.6. Четвертый, пятый абзацы. Изложить в новой редакции:

"Комната отдыха в блоке помещений караула и дежурной службы допускается располагать

таким образом, чтобы оконные проемы комнат выходили на неохраняемую территорию. В блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула гардеробные с душевыми следует располагать смежно с комнатами отдыха.

В блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула комнаты подогрева и приема пищи допускается предусматривать без естественного освещения".

Пункт 31.1.7. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"31.1.7 Блок помещений основного КПП, встроенного в административное здание (сблокированного с административным зданием), следует располагать смежно с блоком помещений караула. При реконструкции ЛИУ, ЛПУ допускается иное взаимное расположение блока помещений основного КПП и блока помещений караула."

Пункт 31.1.8. Второй абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Дверной проем комнаты часового КПП следует предусматривать выходящим во внутренний коридор блока помещений КПП."

Второе предложение. Заменить ссылку: "СанПиН 2.6.1.2369" на "СанПиН 2.6.1.3488".

Пункт 31.1.10. Первое предложение. Заменить слова: "группы досмотра транспортных средств и грузов" на "группы досмотра транспорта".

Третье предложение. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 31.1.11. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Вход в помещение для караула по конвоированию следует предусматривать из шлюза для досмотра и пропуска транспортных средств с устройством тамбура при входе в помещение".

Пункт 31.1.12. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 31.1.14. Исключить.

Пункт 31.1.16. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Третье предложение. Заменить слова: "работников дежурной службы" на "работников караула"; "помещение дежурной службы" на "блок помещений караула".

Второй абзац. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Третий-пятый абзацы. Изложить в новой редакции:

"В ЛИУ и ЛПУ с протяженностью периметра охраны свыше 1000 м на площадке караула предусматривается устройство бокса для транспортных средств резервных групп караула, расположенного смежно с блоком помещений караула и выполняемого в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для хранения транспортных средств. В этом случае ограждение площадки караула для проезда в запретную зону ЛИУ и ЛПУ оборудуется металлическими откатными (раздвижными) или подъемными воротами со сплошным заполнением створок (створки) и электромеханическим приводом, управляемым из комнаты начальника караула и его помощника. Размеры проема ворот должны быть не менее 2,5(h) x 3,0 м. Состав и вид транспортных средств резервных групп караула устанавливают заданием на проектирование.

Проходы на площадку караула устраиваются со стороны запретной зоны учреждения и со стороны неохраняемой территории. Дверные проемы в ограждении площадки караула заполняются наружными дверями усиленной конструкции согласно 34.1.1 и [7]. Проход на площадку караула со стороны неохраняемой территории оборудуется отсекающим тамбуром, выполненным из решетчатого ограждения с решетчатой дверью в соответствии с [7].

На площадке караула оборудуются: площадка для построения караула; места для заряжания (разряжания) оружия; место для курения и чистки обуви; спортивные снаряды; вольеры для содержания служебных собак (с учетом требований 31.7.3); бокс для транспортных средств резервных групп караула; пожарный щит. Состав сооружений и количество оборудования площадки караула устанавливают заданием на проектирование."

Пункт 31.1.17. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"31.1.17 Входы в КХО и КХСИБиАО следует предусматривать из коридора блока помещений караула. Устройство дополнительных входов в КХО, а также оконных проемов (за исключением окна для выдачи оружия) в наружных и внутренних стенах не допускается. Внутренний коридор блока помещений караула следует оборудовать дверями с электромеханическими замками, управление которыми осуществляется исключительно из комнаты начальника караула и его помощника".

Второй абзац. Исключить.

Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

"Визуальный контроль за зоной выдачи (сдачи) и чистки оружия осуществляется путем оборудования зоны выдачи (сдачи) и чистки оружия СОТ с выводом сигнала в комнату начальника караула и его помощника, ЦПТКВ."

Пункт 31.1.22. Четвертый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.6.1.2369" на "СанПиН 2.6.1.3488".

Пункт 31.1.23. Изложить в новой редакции:

"31.1.23 При проектировании кабинета начальника учреждения, кабинетов заместителей начальника учреждения, помещений оперативного отдела (группы), помещений подразделения по защите государственной тайны, помещений группы организации мобилизационной подготовки и

гражданской обороны и иных помещений, в которых предполагается работа со сведениями, составляющими государственную тайну, установленных заданием на проектирование, следует учитывать требования нормативных документов, регламентирующих вопросы устройства и оборудования помещений для хранения и (или) работы со сведениями, составляющими государственную тайну.".

31.3 Столовая для работников учреждения

Пункт 31.3.1. Заменить ссылку: "СанПиН 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

31.5 Городок для служебной подготовки

Изложить в новой редакции:

"31.5 Городок специальной подготовки

Объекты (оборудование) городка специальной подготовки следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование с учетом требований [36]."

31.7 Городок для содержания служебных собак с кинодромом

Пункт 31.7.1. Изложить в новой редакции:

"31.7.1 Требования к устройству городка для содержания служебных собак с кинодромом следует принимать по 12.8.".

Пункты 31.7.2-31.7.8. Исключить.

32 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям жилой зоны ЛИУ, лечебной зоны ЛПУ

32.2 Карантинное отделение для осужденных

Пункт 32.2.3. Таблица 32.2. Стока 16. Исключить.

Строка 35. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"35 Помещение видеоконференцсвязи 13)".

Дополнить таблицу сноской 13) в следующей редакции:

" 13) Число помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливаются заданием на проектирование".

32.3 Общежития

Пункт 32.3.4. Таблица 32.3. Стока 5. Исключить.

Строка 6. Графа "Наименование помещения". Изложить в новой редакции:

"6 Комната воспитательной работы".

Дополнить строкой 6.1 в следующей редакции:

"

6.1 Кабинет групповой психологической работы с осужденными	30,0	-	-
--	------	---	---

"

Строка 20. Дополнить строкой 20.1 в следующей редакции:

"

20.1 Помещение выдачи посылок и передач	-	8,0	-	-
---	---	-----	---	---

"

32.4 Помещения камерного типа (ПКТ), штрафные изоляторы (ШИЗО), одиночные камеры, помещения безопасного места

Пункт 32.4.4. Таблица 32.4. Стока 9. Дополнить строкой 9.1 в следующей редакции:

"

9.1 Помещение выдачи посылок и передач		8,0		
--	--	-----	--	--

"

32.5 Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий

Пункт 32.5.2. Таблица 32.5. Стока 5. Изложить в новой редакции:

"

5 Комната для свиданий с адвокатами	ЛИУ	-	8,0	Две комнаты по 8,0	Две комнаты по 8,0	Две комнаты по 8,0
-------------------------------------	-----	---	-----	--------------------	--------------------	--------------------

	ЛПУ	8,0	8,0	Две комнаты по 8,0	Две комнаты по 8,0	-
--	-----	-----	-----	--------------------	--------------------	---

"

Строка 16. Изложить в новой редакции:

"

16 Помещение выдачи посылок и передач	ЛПУ	12,0	12,0	16,0	16,0	-
---------------------------------------	-----	------	------	------	------	---

"

Сноска 6). Исключить.

32.6 Здание столовой, здание для проведения культурно-массовой работы, летняя площадка для просмотра кинофильмов

Пункт 32.6.2. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Пункт 32.6.3. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

"Питание осужденных следует осуществлять на базе поточных линий раздачи пищи с подносами".

Четвертый абзац. Исключить.

Пункт 32.6.4. Третий абзац. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1066" на "СП 2.3.6.3668".

Пункт 32.6.6. Заменить библиографическую ссылку: "[16]" на "[37]".

Пункт 32.6.9. Таблица 32.7. Стока 11. Изложить в новой редакции:

"

11 Комнаты для клубной (кружковой) работы на 10 мест ³⁾	36,0
--	------

"

Дополнить таблицу строкой 20 в следующей редакции:

"

20 Студия кабельного телевидения	12,0
----------------------------------	------

"

32.7 Здание общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций

Пункт 32.7.6. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.4.2.2821" на "СП 2.4.3648".

32.9 Прачечная

Пункт 32.9.9. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.2646" на "СП 2.1.3678".

32.10 Медицинская часть, лечебные корпуса, здания медицинского назначения

Пункт 32.10.3. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 32.10.5. Таблица 32.12. Стока 49. Изложить в новой редакции:

"

49 Палата (кроме осужденных ПЛС) ¹⁴⁾	8,0 на одну койку в палатах на два (и более) места, 10,0 на одну койку в одноместных палатах
---	---

"

Строка 75. Изложить в новой редакции:

"

75 Санитарный узел при боксированной палате ¹⁵⁾	3,0
--	-----

"

Пункт 32.10.6. Таблица 32.13. Стока 43. Изложить в новой редакции:

43 Палата (кроме осужденных ПЛС) ¹⁴⁾	8,0 на одну койку в палатах на два (и более) места, 10,0 на одну койку в одноместных палатах
---	---

Строка 69. Изложить в новой редакции:

69 Санитарный узел при боксированной палате ¹⁵⁾	3,0
--	-----

Пункт 32.10.11. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.7.2790" на "СанПиН 2.1.3684".
Пункт 32.10.12. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 32.10.16. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 32.10.19. Изложить в новой редакции:

"32.10.19 В составе помещений здания лечебного корпуса (одного из лечебных корпусов) ЛПУ следует предусматривать помещение видеоконференцсвязи площадью 15,0 м². Число помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливаются заданием на проектирование."

Дополнить раздел 32 подразделом 32.12 в следующей редакции:

"32.12 Здание дежурной службы

32.12.1 Состав и площади помещений здания дежурной службы в ЛИУ следует принимать по таблице 32.16.

Таблица 32.16

Наименование помещения	Площадь помещения, м ² , не менее, при лимите наполнения учреждения, чел.							
	Св. 300 до 500 включ.	Св. 500 до 750 включ.	Св. 750 до 1000 включ.	Св. 1000 до 1200 включ.				
1 Комната ДПНУ	20,0	20,0	20,0	20,0				
2 Помещение заместителя ДПНУ, инспекторов-дежурных по надзору	3,0 на одного человека, но не менее 12,0							
3 ЦПТКВ	40,0	40,0	40,0	40,0				
4 Ситуационный центр	20,0	24,0	24,0	28,0				
5 Уборная ¹⁾ :								
- мужская	3,0	3,0	3,0	3,0				
- женская	2,0	2,0	2,0	2,0				
6 Помещение выдачи посылок и передач	12,0	16,0	16,0	20,0				
7 Технические помещения (вентиляционная камера, ИТП, электрощитовая, аппаратная и т.п.)	Определяется проектом							
1) Следует оборудовать мужскую уборную - одним унитазом, одним писсуаром, одним умывальником в тамбуре, женскую - одним унитазом, одним умывальником в тамбуре.								
Примечания								

1 Состав и площади помещений, число рабочих мест следует уточнять в зависимости от численности штатов ЛИУ.

2 Женскую уборную следует предусматривать при наличии в составе дежурной службы сотрудников женского пола.

32.12.2 Вход в блок помещений дежурной службы следует предусматривать из проходного коридора КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную зону, сблокированного со зданием дежурной службы.

Вход в помещение ЦПТКВ устраивается из комнаты ДПНУ. Помещение ситуационного центра служит для организации работы ДПНУ и дежурной службы в случае возникновения экстренной ситуации в ЛИУ и размещается смежно с комнатой ДПНУ. Вход в помещение ситуационного центра устраивается из комнаты ДПНУ.

Во внутренней стене (перегородке), разделяющей помещения ДПНУ и ЦПТКВ, предусматривается оконный проем, позволяющий осуществлять наблюдение за оперативной обстановкой в учреждении, отражаемой на мониторах системы видеонаблюдения в ЦПТКВ."

33 Состав, площади, размещение и оборудование помещений, общие требования к зданиям хозяйствственно-складской зоны ЛИУ, ЛПУ

33.1 Общие требования

Пункт 33.1.3. Таблица 33.1. Примечание 3. Изложить в новой редакции:

"3 В составе помещений гаража по заданию на проектирование следует предусматривать комнату для механика площадью не менее 6,0 м², а также помещение для хранения авторезины и запасных частей, помещение мойки автомобилей. Площади помещения для хранения авторезины и запасных частей и помещения мойки автомобилей определяются проектом."

33.5 Здание подразделения ведомственной пожарной охраны

Подраздел 33.5. Первое предложение. Заменить ссылку: "[21]" на "СП 380.1325800".

34 Требования к заполнению дверных и оконных проемов, требования режима и безопасности к зданиям, сооружениям и отдельным помещениям зданий ЛИУ, ЛПУ

34.1 Требования к заполнению дверных проемов

Пункт 34.1.1. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Наружные двери усиленной конструкции, устанавливаемые в тамбурах при проходных коридорах основного и дополнительных КПП, на входах на площадку караула, на входе в блок помещений караула с площадки караула, режимные здания жилой (лечебной) зоны, здание общежития со строгими условиями отбывания наказания осужденных в ЛИУ, лечебные корпуса в ЛПУ следует оборудовать в соответствии с [7]. В перечисленных зданиях (помещениях), за исключением наружного входа в тамбур проходного коридора КПП, входов на площадку караула и наружного входа с площадки караула в блок помещений караула, в дополнение к наружным дверям усиленной конструкции с внутренней стороны следует предусматривать установку решетчатых дверей".

Четвертый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Наружные двери усиленной конструкции, установленные на входах в тамбуры проходного коридора основного КПП административного здания, на площадку караула, в блок помещений караула с площадки караула, а также на входах в здания режимного назначения допускается оснащать электромеханическими замками и СКУД в соответствии с [7]."

Пятый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

"Замковое устройство двери входа на площадку караула, в блок помещений караула с площадки караула управляется из комнаты начальника караула и его помощника".

Седьмой абзац. Заменить слова: "дежурной службы" на "караула".

Пункт 34.1.2. Изложить в новой редакции:

"34.1.2 Пулерстойкие двери в административном здании ЛИУ, ЛПУ следует устанавливать на входах в помещение группы досмотра транспорта основного КПП из шлюза по досмотру транспортных средств и грузов. Класс защиты пулерстойкой двери должен быть не ниже Бр4 по ГОСТ 34593".

Пункт 34.1.3. Первое перечисление. Дополнить словами: "комнату начальника караула;".

Второе перечисление. Заменить слова: "транспортных средств и грузов" на "транспорта".

Пункт 34.1.11. Дополнить подраздел пунктом 34.1.12 в следующей редакции:

"34.1.12 Остекление дверных блоков, устанавливаемых в перегородках между комнатой младшего инспектора по проведению краткосрочных свиданий и комнатой для проведения краткосрочных свиданий в здании для проведения длительных и краткосрочных свиданий, следует выполнять из многослойного ударостойкого стекла с классом защиты не ниже Р4А по ГОСТ 30826".

34.2 Требования к заполнению оконных проемов

Пункт 34.2.4. Изложить в новой редакции:

"34.2.4 Допускается оконные проемы блока помещений дежурной службы, блока помещений караула оборудовать со стороны помещений закрываемыми металлическими пулестойкими ставнями с бойницами, отвечающими требованиям нормативных актов, регламентирующих вопросы оборудования ИТСОН объектов УИС [7], и по классу защиты соответствующими пулестойкому остеклению.".

Пункт 34.2.8. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Оконные блоки в палатах для содержания осужденных ПЛС в зданиях медицинского назначения, камерах для обеспечения проветривания оборудуются форточкой (фрамугой), расположенной в верхней части оконного блока. Допускается оконные блоки оборудовать откидной створкой. Створки, форточки (фрамуги) с откидным открыванием должны открываться под углом не более 45° к плоскости окна. Конструкция оконного блока и механизма открывания должна обеспечивать фиксацию форточки (фрамуги, створки) как в положениях "закрыто" и "открыто", так и в промежуточных положениях."

34.3 Требования по применению режимных изделий, изделий безопасности

Пункт 34.3.9. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Для освещения изолированных санитарных узлов палат для содержания осужденных ПЛС в зданиях медицинского назначения, санитарных кабин камер, в том числе рабочих камер, одноместных помещений безопасного места во внутренней стене, разделяющей санитарный узел (санитарную кабину) и общий коридор, на высоте 2,2 м от уровня пола выполняется ниша сечением 270x300 мм, защищенная сварной решеткой, внутри которой предусматривается установка осветительного прибора и датчика движения/объема. Глубина ниши не должна превышать 2/3 толщины стены в месте устройства ниши. Решетка, защищающая данную осветительную нишу, должна быть конструктивно аналогична решетке для защиты светильников дежурного освещения, устанавливаемой над дверным проемом камеры".

35 Общестроительные и конструктивные требования, требования по отделке помещений зданий ЛИУ, ЛПУ

Пункт 35.2. Седьмой абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"В камере, одноместном помещении безопасного места унитаз следует размещать в изолированной санитарной кабине."

Третье предложение. Изложить в новой редакции:

"В дверном проеме кабины устанавливается полноразмерный дверной блок с дверным полотном, открывающимся наружу и, по возможности, не препятствующим обзору камеры через дверной глазок".

Пункт 35.3. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Здания, не относящиеся к режимным зданиям, за исключением здания общежития со строгими условиями отбывания наказания, допускается проектировать по каркасной схеме с устройством ограждающих конструкций из сэндвич-панелей с соблюдением противопожарных требований [5].".

Пункт 35.9. Дополнить слова: "(бетонных блоков)" словами: "плотностью не менее 2200 кг/м³".

Пункт 35.10. Девятый абзац. Изложить в новой редакции:

"Внутренние поверхности наружных стен, поверхности внутренних стен и перегородок следует укреплять в случаях, если наружные, внутренние стены и перегородки:

- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из пустотелого керамического кирпича, керамических камней по ГОСТ 530;
- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из полнотелого или пустотелого кирпича (с двумя горизонтальными цилиндрическими несквозными пустотами), бетона (бетонных блоков), железобетона, но толщина их ниже допустимой;
- в существующих зданиях, подлежащих реконструкции, выполнены из бетона (бетонных блоков), но плотность бетона менее допустимой (35.9).".

Одиннадцатый абзац. Изложить в новой редакции:

"Стены, перегородки, выполненные из пустотелого керамического кирпича, керамических камней и т.п., а также из бетона (бетонных блоков) с плотностью бетона менее допустимой (35.9), следует укреплять по аналогии с вышеизложенным сварной сеткой с увеличением диаметра арматуры на 2 мм.".

Пункт 35.13. Первый абзац. Четвертое предложение. Изложить в новой редакции:

"Полы в санитарной кабине для установки унитаза при камере и одноместном помещении безопасного места, санитарном узле при палате следует выполнять с перепадом ниже отметки дощатого пола на 10-15 мм с устройством покрытия из керамической плитки по цементно-песчаной стяжке и устройством гидроизоляции".

Третий абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 35.15. Первый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

37 Инженерное оборудование и коммуникации ЛИУ, ЛПУ

37.2 Водоснабжение и канализация

Пункт 37.2.1. Первый абзац. Библиографическая ссылка "[4]". Исключить.

Третий абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.4.1074" на "СанПиН 1.2.3685, СанПиН 2.1.3684".

Пункт 37.2.2. Заменить ссылку: "СП 30.13330.2016" на "СП 30.13330.2020".

Пункт 37.2.5. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"К зданиям дополнительных КПП [кроме здания дополнительного КПП, расположенного на входе (въезде) в обособленную производственную зону ЛИУ] подводку холодной и горячей воды следует предусматривать при наличии уборной в составе помещений. В качестве источника горячего водоснабжения в зданиях дополнительных КПП допускается использование электроводонагревателей."

Пункт 37.2.6. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"37.2.6 Санитарные узлы палат для содержания осужденных ПЛС в зданиях медицинского назначения, санитарные кабины камер, одноместных помещений безопасного места необходимо оборудовать антивандальными (из нержавеющей стали) унитазами со сливными бачками и умывальниками. При этом допускается в зависимости от конструктивных особенностей прибора размещение сливного бачка в закрываемой технической нише за пределами камеры (палаты). В исключительных случаях при соответствующем обосновании по заданию на проектирование допускается оборудование перечисленных помещений унитазами и умывальниками неантивандального исполнения."

37.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Пункт 37.3.5. Таблица 37.1. Стока 5. Изложить в новой редакции:

"

5 Помещение караула (резервной группы)	18	2-кратный воздухообмен, но не менее 40 м ³ /ч на одного человека
--	----	---

"

Строка 19. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Строка 30. Заменить слова: "В соответствии с [23]" на "По расчету на ассимиляцию теплоизбыток, но не менее двухкратного воздухобмена".

Строка 33. Изложить в новой редакции:

"

33 Парикмахерская с местом хранения уборочного инвентаря	18	-	1
--	----	---	---

"

Строка 49. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 37.3.6. Шестой абзац. Заменить ссылку: "ГОСТ Р ЕН 13779" на "ГОСТ Р 59972".

37.4 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Пункт 37.4.1. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278" на "СанПиН 1.2.3685".

Пункты 37.4.2, 37.4.3. Изложить в новой редакции:

"37.4.2 Распределительные трансформаторные подстанции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты и дизельные электростанции должны предусматриваться закрытого типа, отдельно стоящими и должны располагаться вне территории жилой зоны ЛИУ, лечебной зон ЛПУ. Дизельную электростанцию следует располагать на неохраняемой территории ЛИУ, ЛПУ в непосредственной близости от административного здания.

37.4.3 Электроснабжение электроприемников особой группы первой категории (устройств пожарной сигнализации, подсистем ИСБ), а также электроприемников первой категории (аварийного освещения помещений, дежурного освещения, охранного освещения, пожарных насосов, систем аварийной и противодымной вентиляции, лифтов) в аварийном режиме должно осуществляться от резервного источника питания (дизельной электростанции). На время запуска дизельной электростанции для электропитания электроприемников особой группы первой категории следует предусматривать агрегаты бесперебойного питания".

Пункт 37.4.7. Первый абзац. Заменить слова: "рабочее и" на "рабочее, аварийное и".

Пункт 37.4.8. Изложить в новой редакции:

"37.4.8 Аварийное освещение (эвакуационное и резервное) предусматривается согласно требованиям СП 52.13330, в том числе:

- в кабинетах начальника (начальника-врача) и заместителей начальника ЛИУ, ЛПУ;
- в комнате ДПНУ;
- в ЦПКТВ;
- в ситуационном центре;
- в серверной;

- в проходном коридоре КПП;
- в шлюзе для досмотра и пропуска транспортных средств;
- над местом для заряжания (разряжания) оружия на площадке дежурной службы;
- в помещении приема, досмотра и хранения посылок;
- в помещении приема, досмотра и хранения передач;
- в КХСИБиАО;
- в КХО;
- в комнате чистки оружия;
- в комнате начальника склада вооружения, спецсредств и химического имущества;
- в комнате хранения средств противохимической защиты;
- в помещении караула (резервной группы);
- в комнате часового КПП;
- в комнате группы досмотра транспорта;
- в классе служебно-боевой подготовки работников дежурной службы;
- в комнате ожидания для посетителей;
- в комнате приема граждан администрацией ЛИУ, ЛПУ;
- в комнате младшего инспектора (в т.ч. оператора СОТ) во всех зданиях;
- в спальных комнатах и спальных помещениях;
- в камерах;
- в палатах зданий медицинского назначения;
- в одноместных помещениях безопасного места;
- в других помещениях с постоянным и временным пребыванием осужденных (перечень помещений конкретизируется заданием на проектирование);
- в помещениях, доступных для использования осужденными или посетителями, относящимися к МГН, во всех зданиях.

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения".

Пункт 37.4.9. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 37.4.10. Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

"В рабочих камерах для электроснабжения производственного оборудования должно быть предусмотрено электропитание ~380/220 В. Число и места установки штепсельных розеток в рабочих камерах определяются в соответствии с видом производства и количеством производственного оборудования".

38 Технические средства охраны и надзора в ЛИУ, ЛПУ

38.2 Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение ТСО

Пункт 38.2.4. Пятый абзац. Заменить значение: "20 лк" на "40 лк".

Пункт 38.2.5. Третий абзац. Заменить значение: "20 лк" на "40 лк".

39 Системы радиофикиации, часофикиации, кабельного телевидения, городской телефонной связи в ЛИУ, ЛПУ

Наименование. Изложить в новой редакции:

"39 Системы связи".

Пункты 39.5, 39.6. Изложить в новой редакции:

"39.5 В ЛИУ и ЛПУ помимо СОДС, выполняемой в соответствии с требованиями [7], следует предусматривать городскую и административно-хозяйственную телефонную связь.

Городская телефонная связь от городской АТС должна предусматриваться в кабинетах руководства ЛИУ и ЛПУ, начальников отделов (групп) и их заместителей, комнате ДПНУ, ЦПТКВ, помещении ситуационного центра, кабинах телефонных переговоров, а также в других помещениях, определяемых заданием на проектирование.

Административно-хозяйственная телефонная связь от АТС ЛИУ или ЛПУ должна предусматриваться в кабинетах и служебных помещениях начальствующего состава, рабочих и служащих. Состав помещений, обеспечиваемых административно-хозяйственной телефонной связью, следует устанавливать заданием на проектирование в зависимости от состава помещений здания и их функционального назначения.

39.6 Прокладку кабельных линий связи следует осуществлять скрыто".

Дополнить раздел пунктами 39.7, 39.8 в следующей редакции:

"39.7 При проектировании ЛИУ, ЛПУ следует предусматривать организацию видеоконференцсвязи с судами. Установку оборудования следует выполнять в помещениях видеоконференцсвязи.

39.8 В соответствии с заданием на проектирование в целях организации клиентоцентричного подхода к созданию условий для содержания осужденных допускается предусматривать систему электронного взаимодействия с родственниками осужденных, адвокатами, общественными организациями, судами, органами прокуратуры Российской Федерации".

40 Требования пожарной безопасности к объектам ЛИУ, ЛПУ

Пункт 40.4. Однинадцатое перечисление. Изложить в новой редакции:

"- Ф4.3 - блок помещений для проведения краткосрочных свиданий; административное здание; КПП (всех типов); служебное здание городка для содержания служебных собак с кинодромом; здание дежурной службы;".


Пункт 40.6. Заменить ссылку: "СП 5.13130" на "СП 484.1311500, СП 485.1311500".

Приложение В

Изложить в новой редакции:

"Приложение В

Примерные схемы планировочной организации земельных участков учреждений

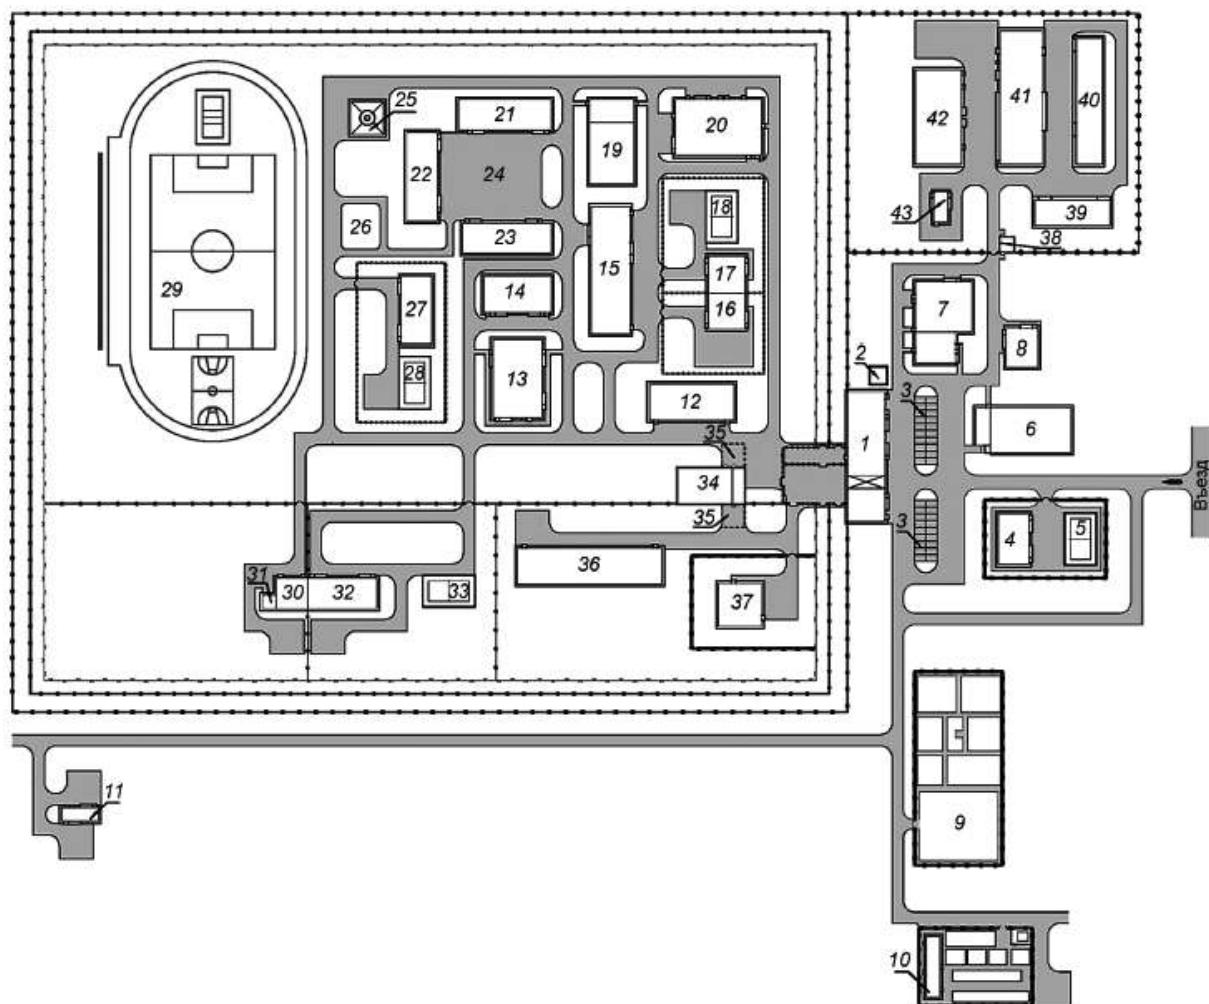

Примечание - Физические препятствия для изменения траектории движения транспортного средства условно не показаны.


Рисунок В.1 - Схема планировочной организации земельного участка воспитательной колонии (с лимитом наполнения 400 чел.), лист 1

N позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Неохраняемая территория	
1	Административное здание с основным КПП
2	Дизельная электростанция

3	Служебная автопарковка
4	Общежитие для проживания осужденных на неохраняемой территории
5	Спортивная площадка
6	Спортивный корпус с тиром
7	Столовая для работников учреждения
8	Помещение (гостиница) для приезжих
9	Городок специальной подготовки
10	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
11	Морг
Жилая зона	
12	Здание общеобразовательной организации
13	Столовая для осужденных
14	Медицинская часть
15	Здание для проведения культурно-массовой работы
16	Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий
17	Карантин
18	Спортивная площадка
19	Универсальный спортивный зал для осужденных
20	Баня-санпропускник, прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
21	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания
22	Общежитие с облегченными условиями отбывания наказания
23	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания
24	Плац для построения
25	Культовое здание для отправления религиозных обрядов
26	Летняя площадка для просмотра кинофильмов
27	Общежитие для осужденных, находящихся в трудовом отпуске
28	Спортивная площадка
29	Спортивное ядро
30	Здание ДИЗО
31	Прогулочные дворы
32	Общежитие со строгими условиями отбывания наказания
33	Спортивная площадка

Производственная зона	
34	Здание дежурной службы с КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную зону
35	Контрольная площадка
36	Здание профессиональной образовательной организации
37	Котельная
Хозяйственно-складская зона	
38	КПП для пропуска людей и транспортных средств в хозяйственно-складскую зону
39	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, подсобные мастерские
40	Продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище
41	Гараж
42	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
43	Хлебопекарня

Рисунок В.1, лист 2

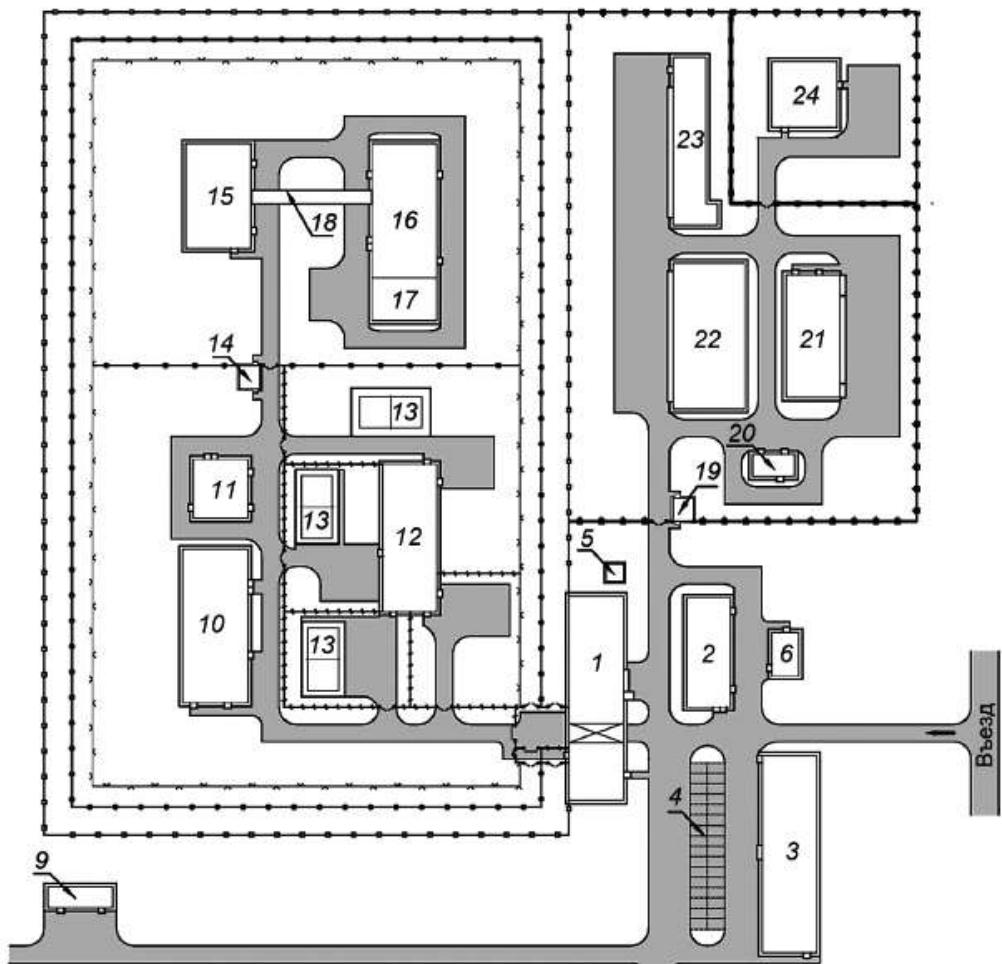

— основное ограждение; — противопобеговое заграждение;
 — предупредительное ограждение; — ограждение городка для содержания
 служебных собак с кинодромом, городка специальной подготовки и территории котельной; — раздели-
 тельное ограждение; — ограждение локальных изолированных участков;
 — ограждение хозяйственно-складской зоны


Примечание - Физические препятствия для изменения траектории движения транспортного средства условно не показаны.

**Рисунок В.2 - Схема планировочной организации земельного участка ЕПКТ (с лимитом
 наполнения 100 чел.), лист 1**

№ позиции по схеме	Наименование здания, сооружения

Неохраняемая территория	
1	Административное здание с основным КПП
2	Столовая для работников учреждения
3	Спортивный корпус с тиром
4	Служебная автопарковка
5	Дизельная электростанция
6	Помещение (гостиница) для приезжих
7	Городок специальной подготовки
8	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
9	Морг
Режимная зона	
10	Прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
11	Столовая для осужденных из числа хозобслужи
12	Общежитие с карантином для хозобслужи, отделением для осужденных, находящихся в трудовом отпуске, блоком помещений для проведения длительных и краткосрочных свиданий
13	Спортивная площадка
14	КПП для пропуска людей и транспортных средств в локальный участок усиленного наблюдения
15	Врачебный здравпункт
16	Режимный корпус с камерами ШИЗО, одиночными камерами, одноместными помещениями безопасного места, производственными мастерскими
17	Прогулочные дворы
18	Переходная галерея
Хозяйственно-складская зона	
19	КПП для пропуска людей и транспортных средств в хозяйственно-складскую зону
20	Хлебопекарня
21	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище, подсобные мастерские
22	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
23	Гараж
24	Котельная

Рисунок В.2, лист 2

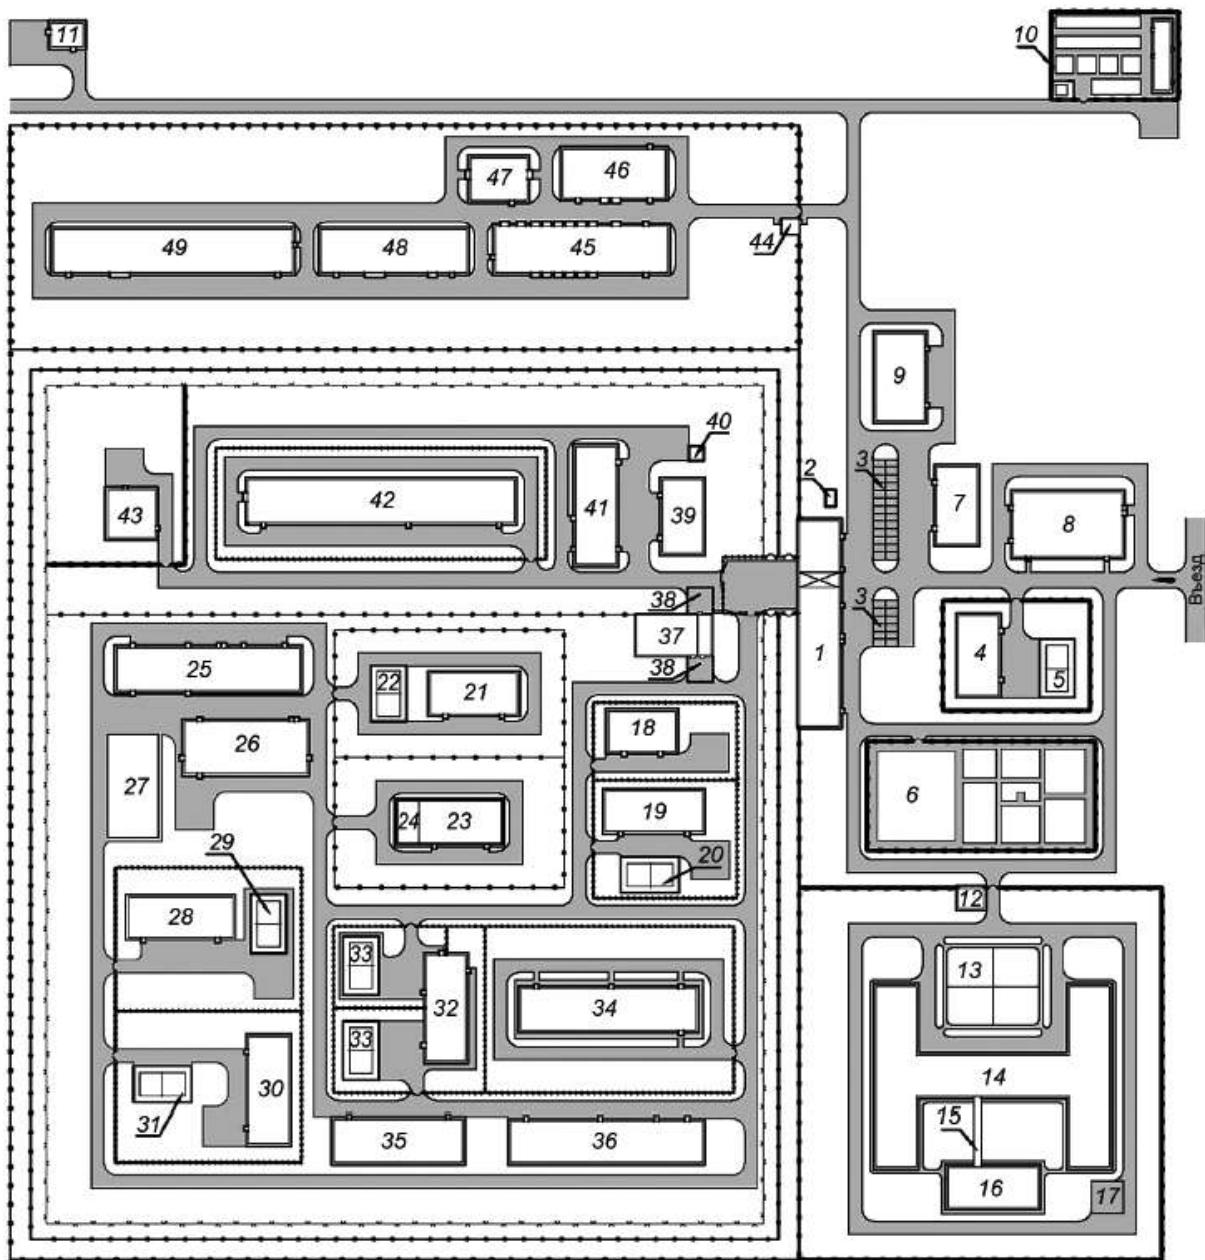

Примечания

1 Физические препятствия для изменения траектории движения транспортного средства условно не показаны.

2 Дом ребенка предусматривается только в женских ИК общего режима.

3 В женских ИК общего режима ограждения локальных изолированных участков со зданиями общежитий для проживания осужденных на обычных и облегченных условиях отбывания наказания, общежития для осужденных, находящихся в трудовом отпуске, не предусматриваются.

Рисунок В.3 - Схема планировочной организации земельного участка ИК общего (строгого) режима (с лимитом наполнения 1000 чел.), лист 1

Н позиции по схеме	Наименование здания, сооружения

Неохраняемая территория	
1	Административное здание с основным КПП
2	Дизельная электростанция
3	Служебная автопарковка
4	Общежитие для проживания осужденных на неохраняемой территории
5	Спортивная площадка
6	Городок специальной подготовки
7	Помещение (гостиница) для приезжих
8	Столовая для работников учреждения
9	Спортивный корпус с тиром
10	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
11	Морг
Территория дома ребенка	
12	КПП для пропуска людей и транспортных средств на территорию дома ребенка
13	Групповые площадки для прогулок детей
14	Дом ребенка
15	Переходная галерея
16	Карантин, изолятор
17	Хозяйственная площадка
Жилая зона	
18	Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий
19	Карантин
20	Спортивная площадка
21	Общежитие со строгими условиями отбывания наказания
22	Спортивная площадка
23	Здание ПКТ с ШИЗО
24	Прогулочные дворы
25	Баня-санпропускник, прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
26	Столовая для осужденных
27	Летняя площадка для просмотра кинофильмов
28	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания
29	Спортивная площадка

30	Общежитие с облегченными условиями отбывания наказания
31	Спортивная площадка
32	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания, общежитие (блок помещений) для осужденных, находящихся в трудовом отпуске
33	Спортивная площадка
34	Медицинская часть
35	Здание общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций
36	Здание для проведения культурно-массовой работы
37	Здание дежурной службы с КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную зону
38	Контрольная площадка
Производственная зона	
39	Административное здание персонала производственного предприятия
40	Трансформаторная подстанция
41	Столовая для осужденных
42	Центр трудовой адаптации осужденных
43	Котельная
Хозяйственно-складская зона	
44	КПП для пропуска людей и транспортных средств в хозяйственно-складскую зону
45	Гараж
46	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
47	Хлебопекарня
48	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, подсобные мастерские
49	Продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище

Рисунок В.3, лист 2

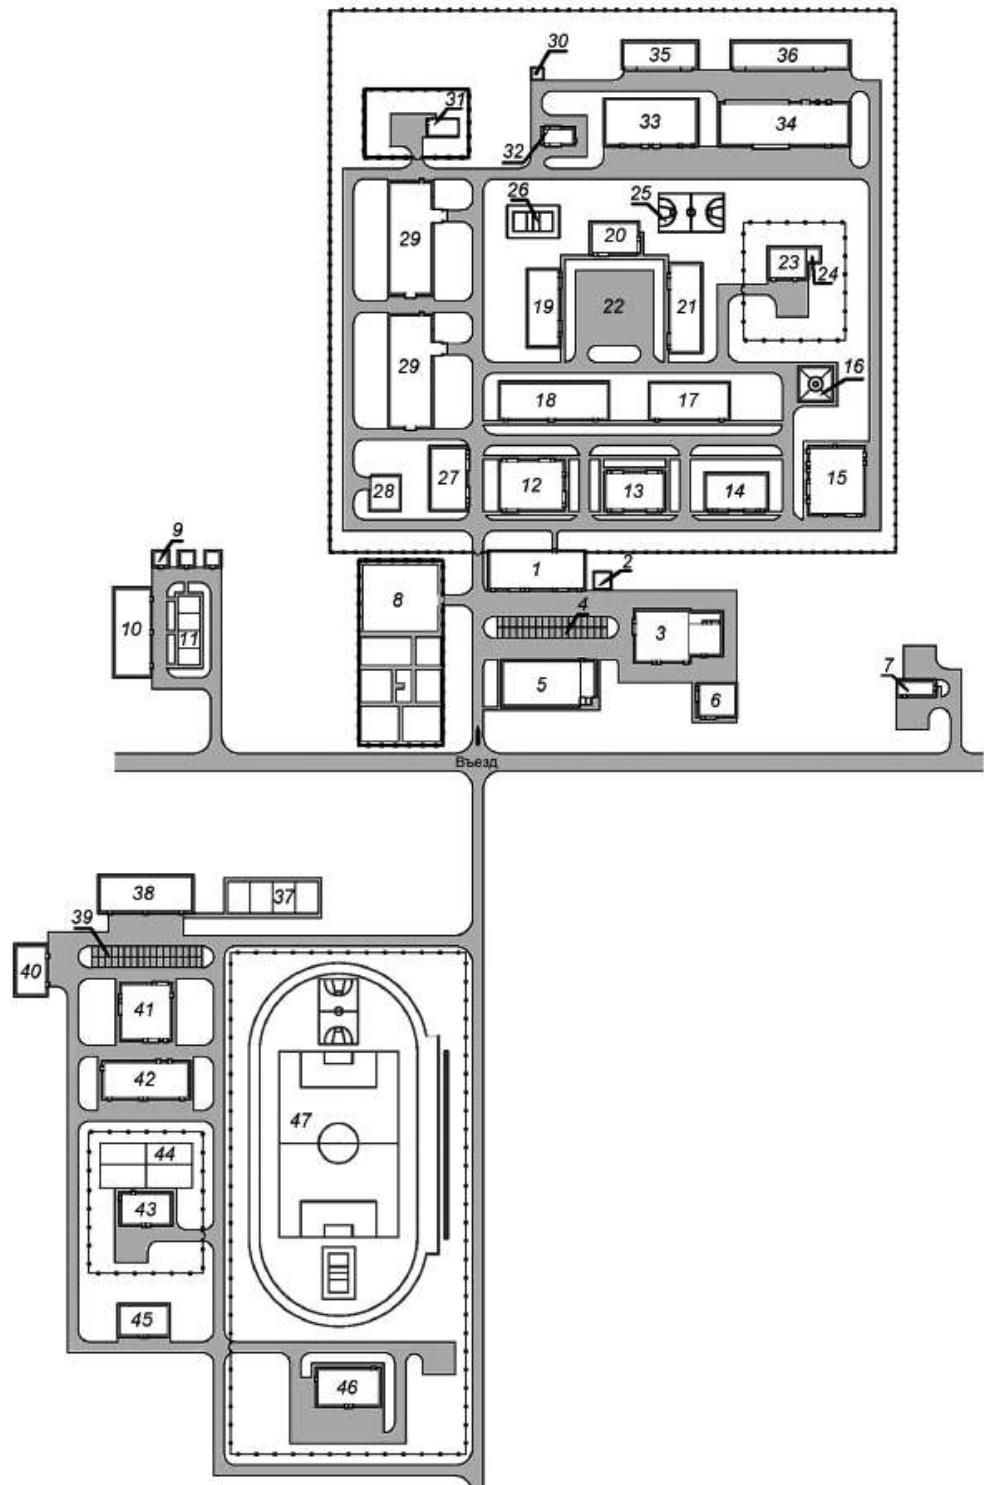



Рисунок В.4 - Схема планировочной организации земельного участка КП (с лимитом наполнения 400 чел.), лист 1

N позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Неохраняемая территория	

1	Административное здание с основным КПП
2	Дизельная электростанция
3	Столовая для работников учреждения
4	Служебная автопарковка
5	Спортивный корпус с тиром
6	Помещение (гостиница) для приезжих
7	Морг
8	Городок специальной подготовки
9	Жилой дом индивидуальной застройки для осужденных семейных и их семей
10	Жилой дом квартирного типа для осужденных семейных и их семей
11	Площадка для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей
Изолированная жилая зона	
12	Столовая для осужденных
13	Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий, блокированное с карантином
14	Медицинская часть
15	Баня-санпропускник, прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
16	Культовое здание для отправления религиозных обрядов
17	Здание общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций
18	Здание для проведения культурно-массовой работы
19	Общежитие для осужденных одиноких
20	Общежитие для осужденных, находящихся в трудовом отпуске
21	Общежитие для осужденных одиноких
22	Плац для построения
23	Здание ШИЗО
24	Прогулочные дворы
25	Спортивная площадка (баскетбольная площадка)
26	Спортивная площадка (волейбольная площадка)
Производственная зона	
27	Административное здание персонала производственного предприятия
28	Склад для хранения сгораемого сырья, готовой сгораемой продукции и несгораемой продукции в сгораемой упаковке
29	Центр трудовой адаптации осужденных

30	Трансформаторная подстанция
31	Котельная
Хозяйственно-складская зона	
32	Хлебопекарня
33	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
34	Гараж
35	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, подсобные мастерские
36	Продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище
Жилой поселок работников УИС	
37	Площадка для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей
38	Жилой дом квартирного типа для сотрудников
39	Автопарковка
40	Жилой дом гостиничного типа для сотрудников
41	Столовая, кафе, магазин
42	Клуб, библиотека, отделение связи
43	Детский сад
44	Площадка для игр детей
45	Баня
46	Школа
47	Спортивное ядро

Рисунок В.4, лист 2

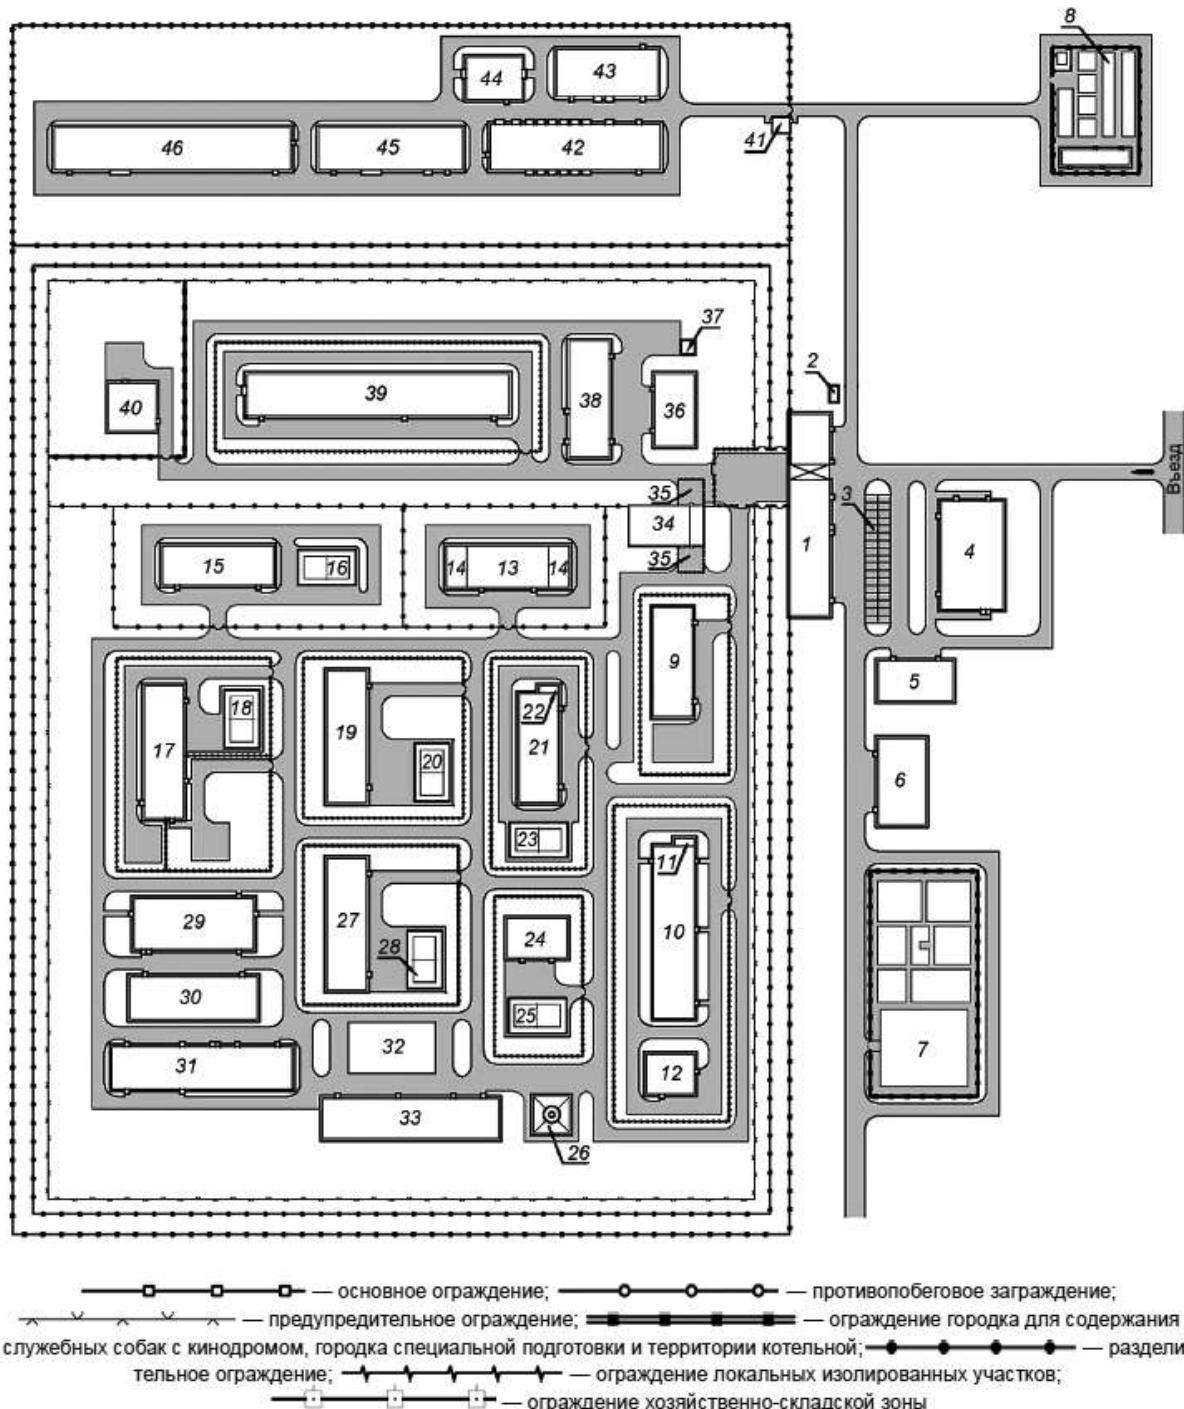

Примечание - Физические препятствия для изменения траектории движения транспортного средства условно не показаны.


**Рисунок В.5 - Схема планировочной организации земельного участка ЛИУ (с лимитом
наполнения 1000 чел.), лист 1**

№ позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Неохраняемая территория	
1	Административное здание с основным КПП
2	Дизельная электростанция

3	Служебная автопарковка
4	Спортивный корпус с тиром
5	Помещение (гостиница) для приезжих
6	Столовая для работников учреждения
7	Городок специальной подготовки
8	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
Жилая зона	
9	Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий
10	Медицинская часть
11	Прогулочные дворы
12	Патологоанатомическое отделение
13	Здание ПКТ с ШИЗО
14	Прогулочные дворы
15	Общежитие со строгими условиями отбывания наказания
16	Спортивная площадка
17	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания, общежитие (блок помещений) для осужденных, находящихся в трудовом отпуске
18	Спортивная площадка
19	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания
20	Спортивная площадка
21	Карантин
22	Прогулочные дворы
23	Спортивная площадка
24	Общежитие для содержания осужденных ООР
25	Спортивная площадка
26	Культовое здание для отправления религиозных обрядов
27	Общежитие с облегченными условиями отбывания наказания
28	Спортивная площадка
29	Столовая для осужденных
30	Здание общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций
31	Баня-санпропускник, прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
32	Летняя площадка для просмотра кинофильмов
33	Здание для проведения культурно-массовой работы

34	Здание дежурной службы с КПП для пропуска людей из жилой зоны в производственную зону
35	Контрольная площадка
Производственная зона	
36	Административное здание персонала производственного предприятия
37	Трансформаторная подстанция
38	Столовая для осужденных
39	Лечебно-производственные (трудовые) мастерские
40	Котельная
Хозяйственно-складская зона	
41	КПП для пропуска людей и транспортных средств в хозяйственно-складскую зону
42	Гараж
43	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
44	Хлебопекарня
45	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, подсобные мастерские
46	Продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище

Рисунок В.5, лист 2

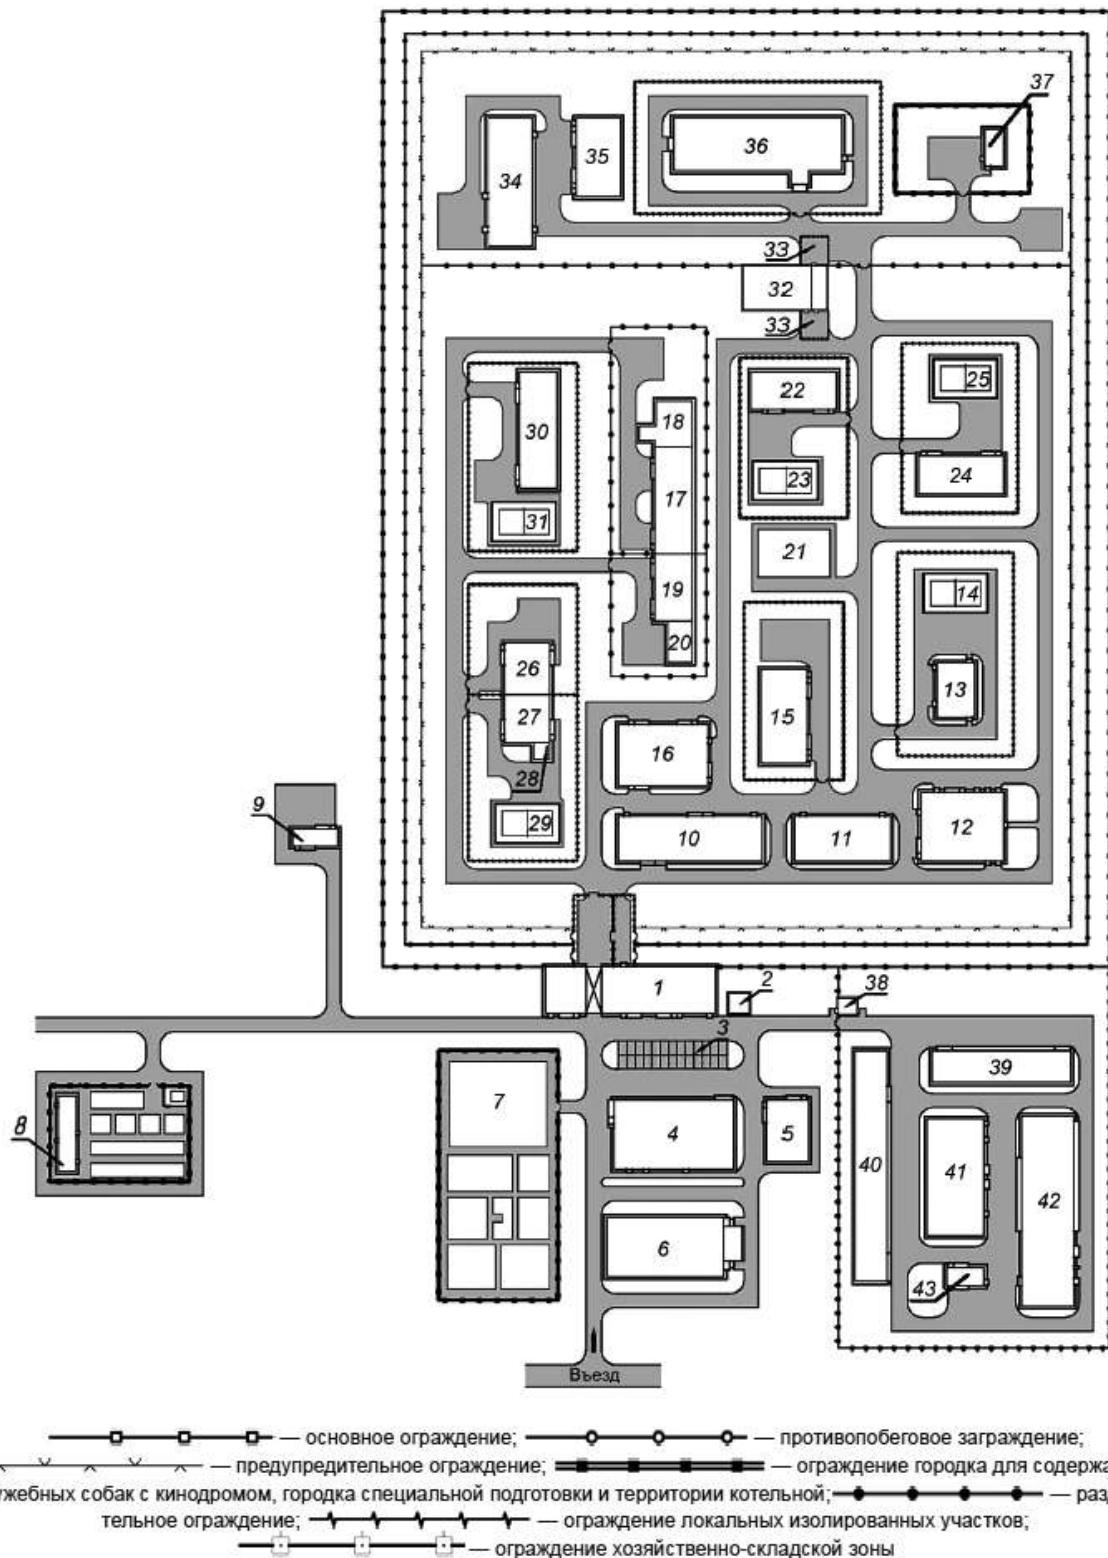

Примечание - Физические препятствия для изменения траектории движения транспортного средства условно не показаны.


Рисунок В.6 - Схема планировочной организации земельного участка ИК особого режима для осужденных ООР (с лимитом наполнения 600 чел.), лист 1

N позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Неохраняемая территория	

1	Административное здание с основным КПП
2	Дизельная электростанция
3	Служебная автопарковка
4	Столовая для работников учреждения
5	Помещение (гостиница) для приезжих
6	Спортивный корпус с тиром
7	Городок специальной подготовки
8	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
9	Морг
Жилая зона	
10	Здание для проведения культурно-массовой работы
11	Здание общеобразовательной и профессиональной образовательной организаций
12	Баня-санпропускник, прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
13	Общежитие с карантином для хозобслужки
14	Спортивная площадка
15	Медицинская часть
16	Столовая для осужденных
17	Здание ШИЗО
18	Прогулочные дворы
19	Здание ПКТ, одиночных камер
20	Прогулочные дворы
21	Летняя площадка для просмотра кинофильмов
22	Общежитие с обычными условиями отбывания наказания
23	Спортивная площадка
24	Общежитие для осужденных, находящихся в трудовом отпуске
25	Спортивная площадка
26	Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий
27	Карантин
28	Прогулочные дворы
29	Спортивная площадка
30	Общежитие с облегченными условиями отбывания наказания
31	Спортивная площадка

Производственная зона	
32	Здание дежурной службы с КПП для пропуска людей и транспортных средств в производственную зону
33	Контрольная площадка
34	Столовая для осужденных
35	Административное здание персонала производственного предприятия
36	Центр трудовой адаптации осужденных
37	Котельная
Хозяйственно-складская зона	
38	КПП для пропуска людей и транспортных средств в хозяйствственно-складскую зону
39	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, подсобные мастерские
40	Продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище
41	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
42	Гараж
43	Хлебопекарня

Рисунок В.6, лист 2

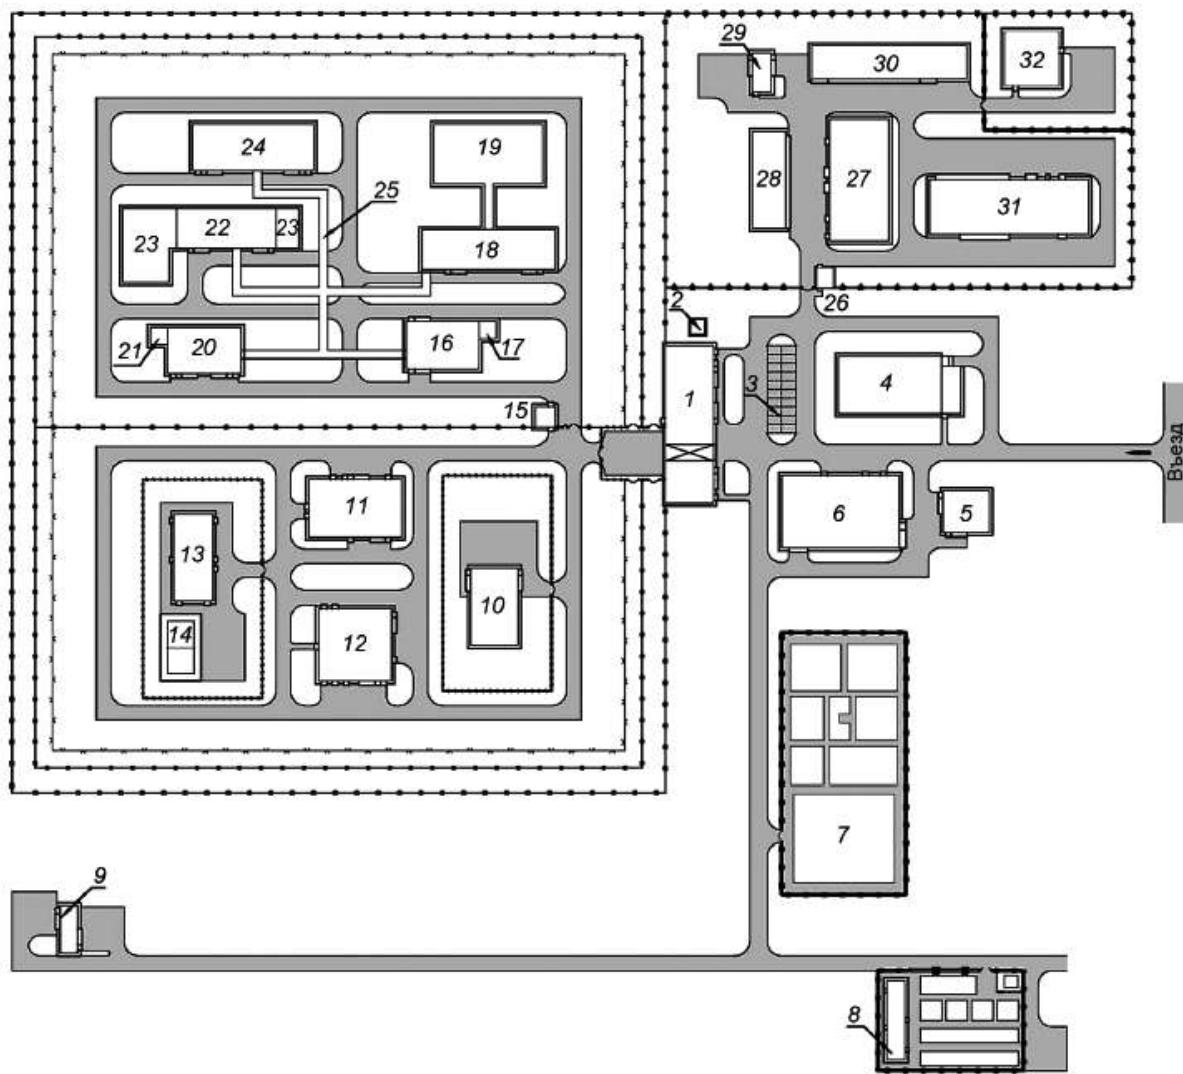

Примечание - Физические препятствия для изменения траектории движения транспортного средства условно не показаны.

Рисунок В.7 - Схема планировочной организации земельного участка ИК особого режима для осужденных ПЛС (с лимитом наполнения 300 чел.), лист 1

N позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Неохраняемая территория	
1	Административное здание с основным КПП
2	Дизельная электростанция
3	Служебная автопарковка
4	Спортивный корпус с тиром
5	Помещение (гостиница) для приезжих

6	Столовая для работников учреждения
7	Городок специальной подготовки
8	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
9	Морг
Режимная зона	
10	Здание для проведения длительных и краткосрочных свиданий
11	Столовая для осужденных
12	Прачечная, мастерские по ремонту одежды и обуви
13	Общежитие и карантин для хозобслужи
14	Спортивная площадка
15	КПП для пропуска людей и транспортных средств в локальный участок усиленного наблюдения
16	Карантин
17	Прогулочные дворы
18	Режимный корпус
19	Прогулочные дворы
20	Медицинская часть
21	Прогулочные дворы
22	Режимный корпус, ШИЗО, одиночные камеры
23	Прогулочные дворы
24	Производственные мастерские
25	Переходная галерея
Хозяйственно-складская зона	
26	КПП для пропуска людей и транспортных средств в хозяйственно-складскую зону
27	Здание подразделения ведомственной пожарной охраны
28	Материально-технический склад, склад вещевого имущества, склад хранения личных вещей осужденных, подсобные мастерские
29	Хлебопекарня
30	Продовольственный склад, холодильные камеры, квасильно-засолочный пункт, овощехранилище
31	Гараж
32	Котельная

Рисунок В.7, лист 2

"

Библиография

Библиографические ссылки [4], [16], [18], [21], [23], [34]. Исключить.

Заменить библиографические ссылки:

"[8] Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. N 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации"" на "[8] Указ Президента Российской Федерации от 13 января 2023 г. N 10 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации"";

"[17] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 29 апреля 2005 г. N 336 "Об утверждении Наставления по организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний"" на "[17] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1210 "Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"";

"[28] Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"" на "[28] Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации"";

"[29] Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"" на "[29] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"".

Дополнить библиографическими ссылками [36]-[38] в следующей редакции:

"[36] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 24 июня 2013 г. N 359 "Об утверждении Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы"

"[37] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 4 июля 2018 г. N 570 "Об утверждении норм и порядка обеспечения учреждений уголовно-исполнительной системы техникой, продукцией общехозяйственного назначения и имуществом продовольственной службы"

"[38] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 21 ноября 2017 г. N 1098 "Об утверждении примерных норм положенности мебели, оборудования, инвентаря и предметов хозяйственного обихода исправительных центров"".

УДК 721.011.1; 343:006.354

OKC 91.040

Ключевые слова: исправительные учреждения; исправительные центры; лечебные исправительные учреждения; лечебно-профилактические учреждения; колония; осужденные; камеры; жилая, режимная, производственная, хозяйственно-складская зоны; режим и безопасность; функциональные группы помещений; показатели вместимости и площади помещений зданий; конструктивные решения
