

СВОД ПРАВИЛ**ЗДАНИЯ ПРОКУРАТУР****Правила проектирования****Prosecutors buildings. Design rules**

ОКС 91.040.10

Дата введения 2020-05-26

Предисловие**Сведения о своде правил**

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений - ЦНИИПромзданий" (АО "ЦНИИПромзданий")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 ноября 2019 г. N 728/пр и введен в действие с 26 мая 2020 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 19 декабря 2023 г. N 948/пр с 20.01.2024

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных по тексту М.: ФГБУ "РСТ", 2024

Введение

Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с учетом соблюдения Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и сводов правил системы противопожарной защиты.

Требования настоящего свода правил разработаны с учетом опыта проектирования и современного этапа развития деятельности прокуратур, направлены на повышение уровня комфорта и безопасности реализации надзорных функций, более полного соответствия проектируемых зданий прокуратур их функциональному назначению, на повышение качества их проектирования.

Разработка свода правил выполнена авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (ответственный исполнитель - канд. архитектуры *Д.К.Лейкина*, исполнители - канд. архитектуры *Т.П.Лулева*, главный архитектор проекта *Л.И.Грознов*).

Изменение N 1 к своду правил выполнено авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (руководитель разработки - канд. техн. наук Н.Г.Келасьев, ответственный исполнитель - канд. архитектуры Д.К.Лейкина, исполнители - руководитель группы Н.И.Балабко, И.Р.Казиахмедова, Н.И.Дорошенко).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование вновь строящихся и реконструируемых зданий прокуратур.

1.2 Настоящий свод правил устанавливает требования к размещению, земельным участкам, функциональным группам помещений, объемно-планировочным решениям, защищенности, инженерному оборудованию и внутренней среде проектируемых зданий прокуратур.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование зданий органов прокуратуры, относящихся к Генеральной прокуратуре Российской Федерации и зданий учебных учреждений прокуратуры Российской Федерации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 33652-2019 (EN 81-70:2018) Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением N 1)

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями N 1, N 2)

СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями N 1, N 2)

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2004 Защита от шума" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" (с изменениями N 1, N 2)

СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменениями N 1, N 2)

СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки" (с изменением N 1)

СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей"

СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 133.13330.2012 Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования (с изменением N 1)

СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования

СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменениями N 1, N 2)

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины по СП 118.13330, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 сеть зданий прокуратуры: Группа органов прокуратуры Российской Федерации, построенная по административно-территориальному признаку.

4 Общие положения

4.1 Сеть зданий прокуратуры размещается в зависимости от административно-территориального деления Российской Федерации согласно [9]. Здания прокуратур разделяются на два типа:

- прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры (первый тип);
- прокуратуры городов и районов (в том числе межрайонные), другие территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры (второй тип).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.2 По направлениям деятельности прокуратуры Российской Федерации подразделяются на три вида: территориальные, специализированные и военные.

Территориальные прокуратуры - прокуратуры общего назначения.

К прокуратурам первого типа из числа территориальных прокуратур относятся прокуратуры республик, краев, областей, автономных округов, городов федерального значения (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Севастополь) и отдельных крупных городов* (по решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации).

* Классификация городов по СП 42.13330.

К прокуратурам второго типа из числа территориальных прокуратур относятся прокуратуры городских и сельских районов, прокуратуры городов, не являющихся районными центрами, городов, не имеющих районного деления.

Специализированные прокуратуры ведут работу применительно к отдельным отраслям и направлениям народнохозяйственной деятельности:

- прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах;
- прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях;
- природоохранные прокуратуры;
- транспортные.

В зависимости от масштабов и функций деятельности специализированные прокуратуры по решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации приравниваются как к первому, так и ко второму типу.

Военные прокуратуры осуществляют свою деятельность в Вооруженных силах Российской Федерации.

К военным прокуратурам первого типа относятся прокуратуры военных округов (Западного, Центрального, Восточного, Южного), флотов (Черноморского, Балтийского, Северного,

Тихоокеанского) и некоторых родов войск (например, Ракетных войск стратегического назначения).

К военным прокуратурам второго типа относятся прокуратуры воинских соединений, гарнизонов и частей.

Классификация зданий прокуратур приведена в таблице А.1 приложения А.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

4.3 Для расчета площади земельных участков и зданий прокуратур в качестве расчетного показателя принимают штатную численность работающих в зданиях сотрудников.

4.4 Здания прокуратур следует проектировать отдельно стоящими.

4.5 Здания прокуратур следует проектировать по нормальному уровню ответственности согласно ГОСТ 27751 и [3].

4.6 Здания прокуратур следует проектировать доступными для инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с требованиями СП 59.13330, СП 136.13330 и СП 140.13330.

4.7 При определении общей, полезной и расчетной площадей, высоты и строительного объема зданий прокуратур следует руководствоваться СП 118.13330.2022 (приложение А).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5 Требования к размещению и организации земельного участка

5.1 Здания территориальных прокуратур первого типа следует размещать в городах - административных центрах субъектов Российской Федерации.

Здания территориальных прокуратур второго типа следует размещать на территориях поднадзорных им городских или сельских районов. Межрайонные (окружные) прокуратуры, обслуживающие несколько городских или сельских районов, следует размещать, соблюдая максимальную равномерную близость к ним всех поднадзорных территорий.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.2 Здания специализированных прокуратур как первого, так и второго типа следует размещать в городских и сельских поселениях, где размещены наиболее крупные поднадзорные им объекты - профильные министерства, предприятия и учреждения, которые располагаются в отдалении от городских населенных пунктов, что и определяет размещение зданий соответствующих прокуратур. Тип специализированной прокуратуры (первый или второй) определяется Генеральной прокуратурой Российской Федерации для каждого здания прокуратуры, с учетом ее функций, особенностей и масштабов деятельности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 Здания военных прокуратур следует размещать приближенно к местам дислокации командования поднадзорных им военных округов, флотов, воинских соединений, частей и гарнизонов.

5.4 На территории населенных пунктов здания прокуратур всех типов, с учетом их функциональной и градостроительной значимости, следует размещать в составе или вблизи административных центров.

Здания территориальных прокуратур размещают в составе зданий других прокуратур, судов, следственных и правоохранительных органов или поблизости от них. В особой степени такие взаимосвязи важны для зданий территориальных прокуратур второго типа.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.5 Земельные участки прокуратур включают следующие функциональные зоны:

- парковка автомобильного транспорта;

- хозяйственная;
- входная с благоустройством и озеленением;
- площадь застройки здания.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.6 Потребность в количестве машино-мест следует определять:

- служебного автотранспорта прокуратуры - исходя из количества выделяемых прокуратуре служебных транспортных средств;

- личного транспорта сотрудников прокуратуры - из расчета 50% количества сотрудников;
- личного транспорта посетителей - из расчета 10% количества сотрудников прокуратуры;
- или по СП 42.13330.2016 (приложение Ж).

Общую площадь парковки и ее отдельных зон, предназначенных для разных категорий транспорта, следует определять с учетом СП 113.13330.

В зоне парковки транспорта посетителей прокуратуры в числе прочих следует предусматривать машино-места для инвалидов в соответствии с СП 59.13330.

Допускается устройство встроенных, пристроенных или подземных гаражей-стоянок служебного автомобильного транспорта, в том числе размещаемых в подвальном или цокольном этаже здания.

По решению заказчика в задании на проектирование в зоне парковки следует размещать машино-места для электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей, оснащенные оборудованием для зарядки, с габаритами машино-места согласно СП 113.13330. Для зарядки электромобилей следует применять зарядные станции, предназначенные для зарядки электромобиля. Необходимость установки электрорядного устройства на парковке определяется заказчиком с учетом технико-экономических показателей проектируемого здания. Количество электрорядных устройств и место их расположения указываются по решению заказчика в задании на проектирование.

Зоны парковки транспорта сотрудников и посетителей следует разделять планировочными средствами.

Зона парковки должна размещаться со стороны улиц и дорог и иметь удобный въезд и выезд.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.7 Хозяйственная зона предназначается для устройства площадок для размещения мусоросборников, складского и подсобного назначения.

Хозяйственную зону не допускается размещать со стороны главного фасада здания прокуратуры.

Площадь хозяйственной зоны принимается 40-60 м².

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.8 Входная зона предназначается для временного пребывания посетителей, приглашенных сотрудников других прокуратур, для размещения озеленения, малых архитектурных форм (мемориала работникам прокуратуры - ветеранам и участникам Великой Отечественной войны и пр.).

Площадь входной зоны следует принимать из расчета 1,5-2,0 м² на одного сотрудника прокуратуры, но не менее 25 м².

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6 Объемно-планировочные решения

6.1 Для зданий прокуратур всех типов их объемно-планировочные решения должны обеспечивать размещение всех структурных подразделений в едином здании или комплексе зданий, соединенных между собой переходом.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.2 Объемно-планировочные решения зданий прокуратур должны учитывать рациональное размещение двух основных функциональных зон:

- зоны сотрудников прокуратуры, проход в помещения этой зоны здания осуществляется через контрольно-пропускной пункт;

- доконтрольной зоны, в которую предусмотрен доступ посетителей.

В доконтрольную зону входят: вестибюль, гардероб, комната для приема граждан, комната охраны.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3 Для зданий прокуратур всех типов их объемно-планировочные решения должны обеспечивать распределение различных функциональных групп помещений по этажам на основе использования приемов вертикального зонирования.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4 В подвальном или цокольном этаже зданий прокуратур следует размещать: помещения архивов, кладовых, гараж-стоянку с комнатой отдыха водителей, помещения чистки и хранения оружия, технические помещения.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5 На первом этаже зданий прокуратур следует размещать: вестибюль с гардеробом, помещение охраны и пожарного поста, комнату приема граждан, помещения экспедиции, комнату водителей, комнату обслуживающего персонала, комнату отдыха охранников, помещение приема пищи, гараж-стоянку, кладовые и складские помещения, музей (комнату ветеранов).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.6 На верхних этажах зданий прокуратур следует размещать: кабинеты заместителей и помощников прокурора с их приемными и комнатами отдыха, кабинеты начальников управлений и отделов, кабинеты оперативных сотрудников отделов, помещения отделов общего и особого делопроизводства (канцелярии), кадров, финансового отдела, архив личных дел сотрудников и электронный архив, кабинет кодификации, комнату отдыха (психологической разгрузки) сотрудников, общую серверную, серверную отдела статистики, кабинет работы с секретными документами, помещение копировально-множительной техники, комнату программистов, кабинет психолога, аппаратную связи.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.7 На последнем этаже зданий прокуратур следует размещать: кабинеты прокурора и первого заместителя прокурора с их приемными и комнатами отдыха, архив секретных документов, зал совещаний, зал заседаний коллегии/конференц-зал с фойе и комнатой президиума.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7 Функциональные группы помещений

7.1 Помещения зданий прокуратур всех типов подразделяются на три основные функциональные группы:

- прокурорской деятельности;
- обеспечения прокурорской деятельности;
- вспомогательных и обслуживающих помещений.

7.2 Помещения прокурорской деятельности предназначены для сотрудников и подразделений, осуществляющих надзорную деятельность. К этим помещениям относятся: кабинет прокурора, кабинеты заместителей и помощников прокурора, кабинеты начальников управлений и отделов, кабинеты прокуроров в составе отделов и управлений, приемные и комнаты отдыха при кабинетах прокурора, его помощников и заместителей.

7.3 Помещения обеспечения прокурорской деятельности предназначены для размещения подразделений и служб, исполняющих вспомогательные функции, по отношению к работе прокуроров. К этим помещениям относятся: отдел общего и особого делопроизводства (канцелярии), отдел кадров, финансовый отдел, архивы, кабинет кодификации, отдел экспедиции, хозяйственный и транспортный отделы, помещение копировально-множительной техники.

7.4 Вспомогательные и обслуживающие помещения: вестибюль с гардеробом, комнатой охраны и комнатой приема граждан; комната отдыха (психологической разгрузки) сотрудников прокуратуры; комнаты отдыха водителей, охранников, обслуживающего персонала; залы совещаний - зал заседаний коллегии/конференц-зал; серверные и аппаратные связи; комнаты для чистки и хранения оружия; кабинет для работы с секретными документами; комната программистов; кабинет психолога; складские и кладовые помещения; музей (комната ветеранов); гараж-стоянка.

7.5 Схема функционального зонирования помещений прокуратур, выполненная на примере прокуратуры субъекта Российской Федерации, приведена в приложении Б.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.6 Состав помещений прокуратур первого типа приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Состав помещений прокуратуры первого типа

Наименование помещений	Критерии необходимости	Примечание
Вестибюль	●	
Гардероб	○	
Помещение охраны и пожарного поста	●	
Комната приема граждан	●	
Кабинет прокурора субъекта Российской Федерации, при нем:	●	
- приемная	●	
- комната отдыха (с уборной)	○	
Кабинет первого заместителя прокурора, при нем:	●	
- приемная	●	Могут быть общие с прокурором субъекта Российской Федерации
- комната отдыха (с уборной)	○	

Кабинеты заместителей прокуроров	●	
Приемные при кабинетах заместителей прокуроров	○	Могут быть общие на два кабинета
Комнаты отдыха при кабинетах заместителей прокуроров	○	
Кабинет старшего помощника прокурора	●	
Кабинеты помощников прокурора	●	
Кабинеты начальников управлений	●	
Кабинеты начальников отделов прокурорской деятельности	●	
Рабочие помещения государственных служащих	●	Из расчета 8 м ² на работника прокуратуры и 12 м ² на прокурорского работника с возможностью размещения по 2 чел./кабинет
Кабинеты прокуроров в составе отделов	●	
Комната отдыха дежурного прокурора	○	
Отдел общего и особого делопроизводства (канцелярия)	●	
Помещения отделов кадров	○	
Помещения финансового отдела	○	
Архив документов	●	В составе помещений отдела общего и особого делопроизводства (канцелярии)
Архив секретных документов	●	
Архив вещественных доказательств	○	
Архив личных дел сотрудников	●	
Электронный архив	○	
Кабинет кодификации	○	
Экспедиция	○	
Комната водителей	○	
Комната обслуживающего персонала (уборщицы, истопник, ремонтник и др.)	○	
Комната отдыха охранников	○	
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	○	
Помещение приема пищи (при отсутствии столовой (кафе))	●	

Зал совещаний	●	
Зал заседаний коллегии/конференц-зал	○	
Комната президиума при конференц-зале	○	
Фойе при конференц-зале	○	
Серверная общая	●	
Серверная отдела статистики	○	
Кабинет для работы с секретными документами	●	
Тренажерный зал с вспомогательными помещениями	○	
Встроенный или пристроенный гараж-стоянка (отдельно стоящий)	○	
Помещение копировально-множительной техники	○	
Столовая (кафе) с подсобными помещениями	○	
Комната чистки оружия	○	
Комната хранения оружия	○	
Комнаты программистов	○	
Тир с дистанцией 25 м	○	
Склад форменного обмундирования и обуви	○	
Кладовая оргтехники	○	
Кладовая канцелярских принадлежностей	○	
Кладовая автозапчастей	○	
Кладовая мебели	○	
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	○	
Музей (комната ветеранов)	○	
Кабинет психолога	●	
Аппаратная связи	○	
<p>Примечание - В настоящей таблице применены следующие условные обозначения:</p> <p>● - необходимость помещения предусматривается;</p> <p>○ - необходимость помещения устанавливается заданием на проектирование.</p>		

Таблица 7.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

7.7 Состав помещений прокуратур второго типа приведен в таблице 7.2.

Таблица 7.2 - Состав помещений прокуратур второго типа

Наименование помещений	Критерии необходимости	Примечание
Вестибюль	○	
Гардероб	○	При числе сотрудников пять человек и более
Помещение охраны и пожарного поста	○	При наличии штатной единицы охранника
Комната приема граждан	○	
Кабинет прокурора	●	
Приемная при кабинете прокурора	○	
Комната отдыха при кабинете прокурора (с уборной)	○	
Кабинет первого заместителя прокурора	●	
Приемная при комнате первого заместителя прокурора	○	Может быть общая с приемной прокурора
Кабинет старшего помощника прокурора	●	
Кабинет помощника прокурора	●	
Кабинеты сотрудников	●	Из расчета 8 м ² на работника прокуратуры и 12 м ² на прокурорского работника с возможностью размещения по 2 чел./кабинет
Канцелярия	○	
Архив документов	●	
Архив вещественных доказательств	○	
Кабинет кодификации	○	Может быть совмещен с архивом
Кабинет для работы с секретными документами	●	
Помещение приема пищи	○	
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	○	
Зал совещаний	○	Может предусматриваться в кабинете прокурора
Серверная	○	
Кладовая канцелярских товаров и хозяйственных принадлежностей	○	
Встроенный или пристроенный гараж-стоянка	○	

Комната для копирования документов	○	
Комната уборщицы/уборочного инвентаря	○	
Примечание - В настоящей таблице применены следующие условные обозначения: ● - необходимость помещения предусматривается; ○ - необходимость помещения устанавливается заданием на проектирование.		

Таблица 7.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

7.8 Вместимость зала заседаний коллегии/конференц-зала следует принимать в размере 110% численности работников прокуратуры

Площадь конференц-зала и фойе при нем следует принимать пунктам по СП 118.13330.2022 (пункты 5.38 и 5.42). При конференц-зале следует предусматривать кладовую для хранения материалов и инвентаря площадью, определяемой из расчета $0,1 \text{ м}^2$ на одно место в зале, но не менее 9 м^2 .

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.9 В серверной следует предусматривать одно рабочее место специалиста, которое не является его основным рабочим местом. Площадь серверной следует определять из расчета 9 м^2 на одну серверную стойку (блок серверов) и 6 м^2 на временное рабочее место специалиста (одно в помещении). Площадь помещения учрежденческой автоматической телефонной станции - не менее 9 м^2 .

При проектировании помещений информационно-технического назначения следует руководствоваться СП 44.13330, если иное не указано в задании на проектирование. Помещения информационно-технического обеспечения должны быть оборудованы согласно СП 2.2.3670.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.10 Площадь гардероба определяется СП 118.13330.2022 (пункт 5.5).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.11 Состав и площади помещений уборочного инвентаря следует определять СП 118.13330.2022 (пункт 5.68).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.12 Число уборных в зданиях прокуратур следует принимать по СП 118.13330.2022 (пункт 5.55), а их размеры - по СП 118.13330.2022 (пункт 5.60). Размещение универсальных и доступных кабин для МГН и их габариты принимают по СП 59.13330.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.13 Значения площади помещений руководства прокуратур приведены в таблице 7.3.

Таблица 7.3 - Площади помещений руководства прокуратур

Наименования помещений	Площадь помещений, м^2 , при штатной численности сотрудников прокуратуры, чел.	
	для прокуратуры первого типа	для прокуратуры второго типа

	до 100	101-200	201-300 и более	до 10	11-20	21-30 и более
Кабинет прокурора	Не более 30	Не более 36	Не более 42	Не более 15	Не более 18	Не более 24
Приемная прокурора	Не более 18	Не более 18	Не более 24	Не более 12	Не более 15	Не более 18
Комната отдыха прокурора (с/без уборной)	Не более 18 (с уборной)	Не более 18 (с уборной)	Не более 18 (с уборной)	Не более 10 (без уборной)	Не более 10 (без уборной)	Не более 10 (с уборной)
Кабинет первого заместителя прокурора	Не более 24	Не более 24	Не более 30	Не более 12	Не более 15	Не более 18
Приемная первого заместителя прокурора	Не более 18	Не более 18	Не более 24	Не более 12	Не более 12	Не более 15
Комната отдыха первого заместителя прокурора (с уборной)	Не более 12	Не более 12	Не более 15	-	-	-
Кабинет заместителя прокурора	Не более 24	Не более 24	Не более 30	Не более 12	Не более 15	Не более 18
Приемная заместителя прокурора (одна на двух заместителей)	Не более 18	Не более 18	Не более 24	-	-	-
Комната отдыха заместителя прокурора	Не более 12	Не более 12	Не более 15	-	-	-
Кабинет старшего помощника прокурора	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12
Кабинет помощника прокурора	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12
Кабинет начальника управления	Не более 15	Не более 15	Не более 20	-	-	-
Кабинет начальника отдела (на правах управления)	Не более 15	Не более 15	Не более до 18	-	-	-
Кабинет начальника отдела (в составе управления)	Не более 12	Не более 15	Не более 15	Не более 12	Не более 12	Не более 12

(Измененная редакция, Изм. N 1).

7.14 Расчетные значения площади помещений зданий прокуратур приведены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 - Расчетные показатели площади помещений зданий прокуратур

Наименование помещений	Площадь, м ²	Примечание
Кабинеты прокуроров в составе отделов	Помещение не менее 12 м ²	

Кабинеты специалистов	Из расчета 8 м ² на работника прокуратуры и 12 м ² на прокурорского работника с возможностью размещения по 2 чел./кабинет	
Помещение копировально-множительной техники	9 м ² на один аппарат	При размещении каждого последующего - плюс 6 м ² на аппарат
Архив документов	0,5 м ² на одного сотрудника	
Архив секретных документов	0,3 м ² на одного сотрудника	
Архив личных дел сотрудников	0,3 м ² на одного сотрудника	
Архив вещественных доказательств	Помещение не менее 12 м ²	
Электронный архив носителей	9 м ² на один сервер	
Кабинет кодификации	9 м ² на одного сотрудника	В зданиях прокуратур второго типа - в составе помещения делопроизводства
Экспедиция	8 м ² на одного сотрудника	
Отдел общего и особого делопроизводства (канцелярия)	8 м ² на одного сотрудника	
Помещение программистов	6 м ² на одно место	По СП 118.13330
Зал совещаний	2 м ² на одно место	Из расчета 30% штатной численности сотрудников
Зал заседаний коллегии/ конференц-зал	1,25 м ² на одно место	Из расчета 110% штатной численности сотрудников
Фойе	0,4 м ² на одно место в зале	По СП 118.13330
Комната президиума при конференц-зале	Помещение 24 м ²	
Серверная (общая)	9 м ² на один сервер	По заданию на проектирование
Серверная отдела статистики	9 м ² на один сервер	
Аппаратная связи	9 м ² на один аппарат	
Тренажерный зал	4,5 м ² на один тренажер, но не менее 25 м ²	Количество тренажеров определяется заданием на проектирование
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	0,7 м ² на одного работника, но не менее 12 м ² на помещение	

Кабинет психолога	Помещение не менее 12 м ²	
Комнаты водителей, охранников и обслуживающего персонала	6,0 м ² на одно место, но не менее 9 м ² на помещение	По СП 118.13330.2022 (пункт 5.31)
Комната приема пищи	1,5 м ² на одно место в комнате, но не менее 15 м ² на помещение	Число мест принимается из расчета 25% числа сотрудников
Кладовая канцелярских принадлежностей	0,3 м ² на одного сотрудника, но не менее 15 м ² на помещение	
Кладовая оргтехники	Не менее 12 м ²	
Кладовая автозапчастей	Не менее 18 м ²	
Кладовая мебели	Не менее 12 м ²	
Склад форменного обмундирования и обуви	Не менее 10 м ²	
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	0,8 м ² на 100 м ² полезной площади здания, но не менее 2 м	По СП 118.13330
Комната хранения оружия	Не менее 10 м ²	
Комната чистки оружия	Не менее 12 м ²	
Музей (комната ветеранов)	Не менее 12 м ²	
Вестибюль	0,3 м ² на одного сотрудника	По СП 118.13330
Гардероб	0,15 м ² на одного сотрудника	По СП 118.13330
Помещение охраны и пожарного поста	6 м ² на одно место, но не менее 12 м ² на помещение	
Комната приема посетителей (кабинет дежурного прокурора)	Помещение не менее 12 м ²	
Встроенный, пристроенный гараж-стоянка	Проектируется по СП 113.13330	

Таблица 7.4 (Измененная редакция, Изм. N 1).

8 Требования безопасности

8.1 При проектировании зданий прокуратур следует предусматривать мероприятия по их антитеррористической защищенности в соответствии с СП 132.13330.

8.2 В целях недопущения несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию прокуратуры и противоправных действий в отношении объектов, расположенных на ее территории, должно быть предусмотрено ограждение земельного участка. Требования к ограждению общественной зоны устанавливаются заданием на проектирование.

Гараж-стоянка для служебных автомобилей прокуратуры должен быть охраняемым.

8.3 При входе в здания прокуратур по решению заказчика в задании на проектирование предусматривается система контроля управления доступом, стационарный металлообнаружитель, устройство контроля ручной клади (интроскоп), средства обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ (портативные детекторы паров взрывчатых и отравляющих веществ, обнаружители часовых и электронных взрывателей) и другие технические средства охраны.

Смежно с турникетом следует устанавливать распашную калитку шириной не менее суммарной ширины дверей эвакуационных выходов.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.4 Пути движения работающих и посетителей в здании прокуратуры следует проектировать в соответствии с СП 118.13330 и СП 59.13330.

8.5 Здания прокуратур должны быть оборудованы стационарной системой охранной и тревожной сигнализации.

Требования к осуществлению охраны здания подразделениями войск национальной гвардии Российской Федерации приведены в [7].

8.6 Перечень помещений зданий прокуратур, оборудуемых телефонной связью, устанавливается заданием на проектирование.

8.7 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий должны соответствовать [1], [3], СП 118.13330, СП 59.13330, СП 2.13130, СП 4.13130.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.8 Класс функциональной пожарной опасности помещений в зданиях прокуратур устанавливается в соответствии с [1].

8.9 Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации следует предусматривать в соответствии с СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следует предусматривать в соответствии с СП 3.13130.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.10 Пожарно-охранная сигнализация должна обеспечивать подачу отдельных сигналов о возникновении пожара и попытках несанкционированного проникновения в здание прокуратуры из контролируемых зон на пульт охраны здания прокуратуры и пульт централизованной охраны органов внутренних дел. В обязательном порядке пожарно-охранной сигнализацией оснащаются помещения с повышенной опасностью возникновения пожаров, отдельные здания и помещения, несанкционированное проникновение в которые может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и гибели людей (тир, комната хранения оружия, архивы, котельные, помещения вводно-распределительных устройств, систем электроснабжения, встраиваемых в здание и отдельно стоящих трансформаторных подстанций, источников бесперебойного электроснабжения).

8.11 Противодымную вентиляцию следует предусматривать по СП 7.13130.

8.12 Пути эвакуации из зданий прокуратур должны соответствовать СП 1.13130.

8.13 Кнопки тревожной сигнализации должны устанавливаться в скрытых местах и обеспечивать подачу сигнала тревоги на пульт в помещение дежурного и пульт централизованной охраны подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации.

8.14 Система видеонаблюдения должна обеспечивать возможность контроля за обстановкой внутри и снаружи здания прокуратуры. Внутри здания контролируются входы в здание, холлы,

коридоры и, по заданию на проектирование, другие помещения. Снаружи контролируются периметр здания, въезд и вход на территорию, входы в здание прокуратуры и отдельно стоящие здания вспомогательного назначения (при наличии).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

8.15 Противопожарные расстояния между зданием прокуратуры и иными объектами следует принимать в соответствии с СП 4.13130.

8.16 Двери помещений для хранения вещественных доказательств, архивов, тира и оружейной комнаты должны иметь предел огнестойкости соответствующий требованиям [2, таблица 24].

8.17 Акустическое проектирование зала заседаний коллегии/конференц-зала и других помещений должно выполняться в соответствии с СП 51.13330.

9 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий

9.1 В зданиях прокуратур следует проектировать системы водопровода, канализации и горячего водоснабжения согласно СП 30.13330.

9.2 Систему водопровода допускается предусматривать объединенной хозяйственно-противопожарной.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.3 При отсутствии централизованного снабжения горячей водой допускается в зданиях прокуратур устанавливать электронагреватели.

9.4 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха зданий прокуратур, а также противодымной защиты во время пожара следует проектировать в соответствии с СП 7.13130.

9.5 При отсутствии централизованных систем водоснабжения, канализации, отопления на территории хозяйственной зоны предусматриваются: котельная, насосная с водонапорным баком, септик.

9.6 Параметры микроклимата в помещениях следует принимать в соответствии с ГОСТ 30494 и СП 118.13330.

9.7 Автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) [8] следует проектировать в соответствии с СП 118.13330, СП 124.13330.

9.8 Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников тепла согласно СП 60.13330 и СП 89.13330. При этом размещаемые в зданиях теплогенераторы на газовом топливе должны быть с закрытыми топками (горелками) и регулируемыми газогорелочными устройствами.

9.9 Естественное и искусственное освещение помещений зданий прокуратур и наружное освещение участков должны соответствовать СП 52.13330 и СанПиН 1.2.3685.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.10 Без естественного освещения следует проектировать помещения для хранения вещественных доказательств, архивов и комнаты для чистки и хранения оружия.

9.11 Размещаемые на верхнем этаже зал совещаний, зал заседаний коллегии/конференц-зал допускается освещать через световые фонари.

9.12 Здания прокуратур должны быть электрифицированы, телефонизированы, радиофицированы по СП 256.1325800 в соответствии с СП 52.13330, СП 6.13130, СП 133.13330, СП 134.13330, [4]. Необходимость устройства местной радиотрансляции устанавливается заданием на проектирование.

9.13 Применяемое электрооборудование и изделия, входящие в его состав, должны

соответствовать [2]. Необходимость устройства систем гарантированного электроснабжения устанавливается заданием на проектирование. Электротехнические устройства должны удовлетворять требованиям СП 52.13330 в части искусственного освещения, а также ГОСТ 30331.1.

9.14 Пассажирские лифты предусматриваются в соответствии с требованиями СП 59.13330, ГОСТ 33652, [1].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.15 Проектирование охранной и тревожной сигнализации и средств связи выполняется в соответствии с требованиями [4], СП 256.1325800.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.16 По заданию на проектирование отдельные помещения прокуратур следует оснащать средствами (устройствами) видеоконференцсвязи.

9.17 Персональные компьютеры в рабочих помещениях здания прокуратуры должны быть объединены в локальную сеть. Их размещение должно соответствовать СП 2.2.3670.

Локальная вычислительная сеть монтируется в составе общей структурированной кабельной системы (для компьютеризации, телефонизации, видеоконференцсвязи и т.п.).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

9.18 Требования к мероприятиям по молниезащите зданий прокуратур приведены в [7].

Приложение А

Классификация зданий прокуратур

Таблица А.1

Типы зданий прокуратур	Прокуратуры по направлениям деятельности		
	территориальные (общего назначения)	специализированные	военные
Первый	Прокуратуры субъектов Российской Федерации, городов федерального значения	Приравненные к первому типу прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, природоохранные и транспортные прокуратуры	Прокуратуры военных округов, флотов, родов войск
Второй	Прокуратуры городов, городских и сельских районов, межрайонные прокуратуры	Приравненные ко второму типу прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, природоохранные и транспортные прокуратуры	Прокуратуры воинских соединений, гарнизонов и частей

Приложение Б

Схема функционального зонирования помещений прокуратуры

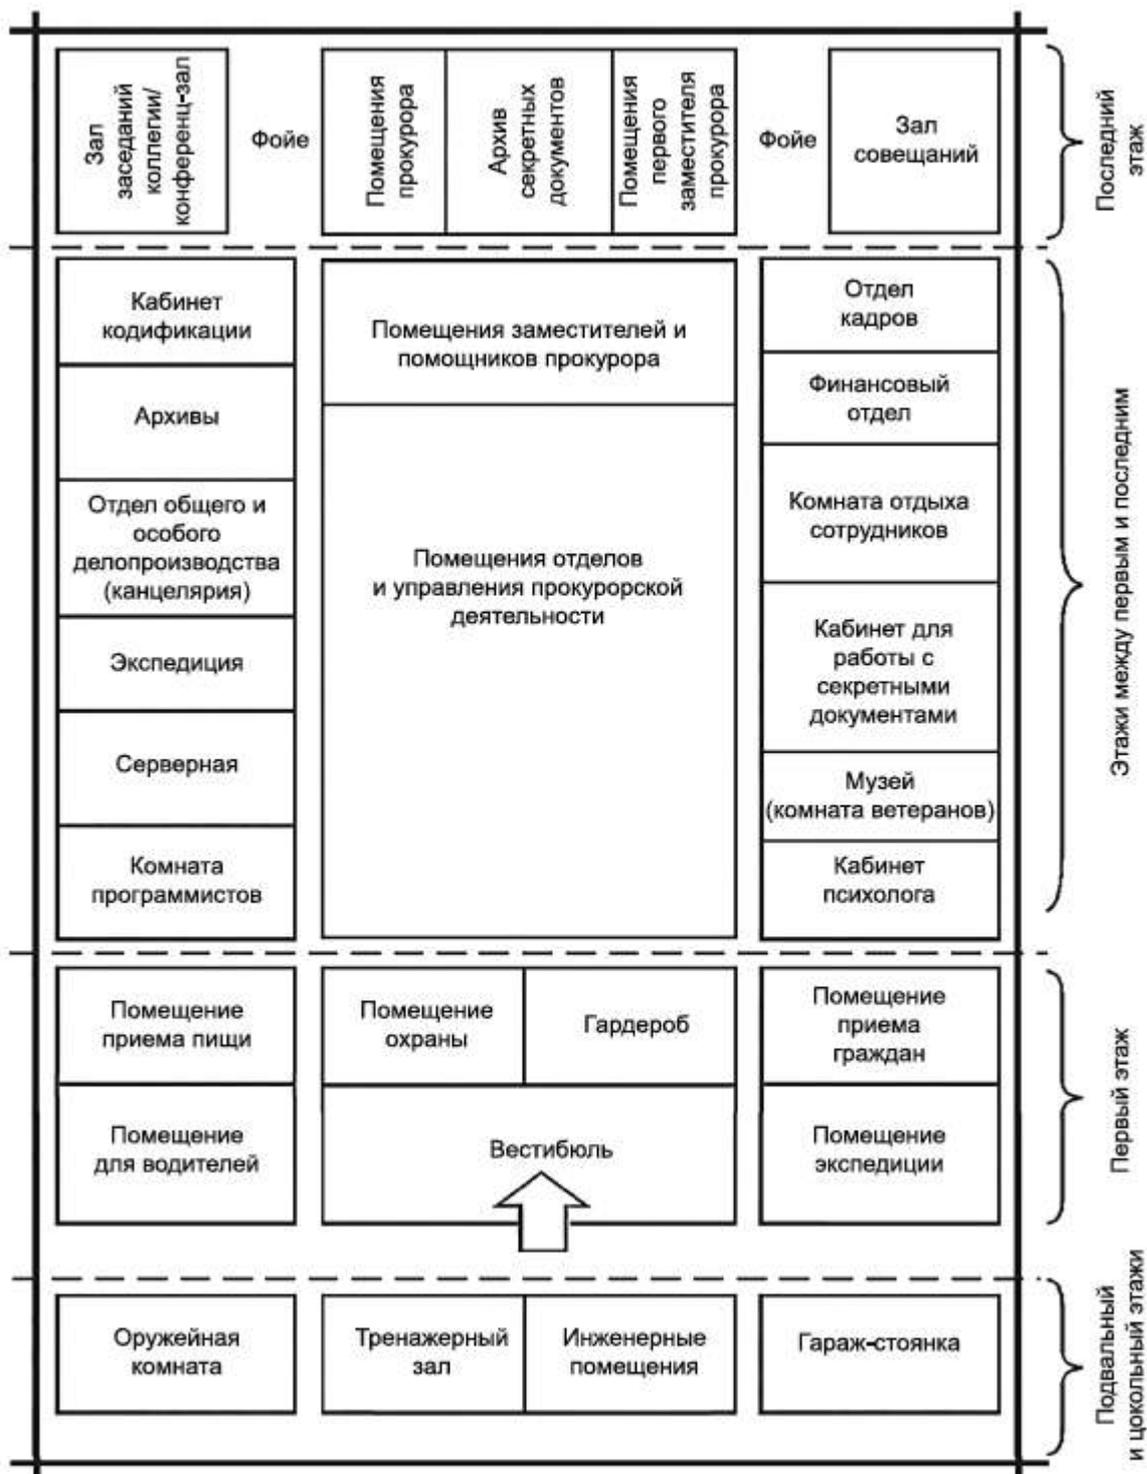


Рисунок Б.1

Приложение Б (Измененная редакция, Изм. N 1).

Приложение В

Примерный состав и площади помещений прокуратур

Таблица В.1 - Примерный состав и площади помещений прокуратуры первого типа (на 100 сотрудников)

Наименование помещений	Площадь, м ²	Примечание
------------------------	-------------------------	------------

Подразделения прокурорской деятельности		
Руководство		
Кабинет прокурора	30	
Приемная прокурора	18	
Комната отдыха прокурора (с уборной)	18	
Кабинет первого заместителя прокурора	24	
Приемная первого заместителя прокурора	18	
Комната отдыха первого заместителя прокурора (с уборной)	12	
Кабинеты заместителей прокурора	48	24 м ² × 2
Приемная заместителей прокурора	18	Общая на два кабинета заместителей
Комната отдыха заместителя прокурора	24	12 м ² × 2
Кабинеты старших помощников прокурора	120	12 м ² × 10
Кабинет помощника прокурора	12	
Итого:	342	
Управления и отделы		
Управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью		
Кабинет начальника управления	15	
Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов прокуратуры		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	72	12 м ² × 6
Итого:	99	
Отдел по надзору за процессуальной деятельностью органов дознания и оперативно-розыскной деятельностью		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	60	12 м ² × 5
Итого:	72	
Управление по надзору за исполнением федерального законодательства		
Кабинет начальника управления	15	
Отдел по надзору за исполнением прав и свобод граждан		

Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	72	12 м ² × 6
Итого:	99	
Отдел по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	72	12 м ² × 6
Итого:	84	
Отдел по надзору за исполнением законодательства и противодействию коррупции		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	36	12 м ² × 3
Итого:	48	
Уголовно-судебный отдел		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	108	12 м ² × 9
Итого:	120	
Отдел правовой статистики		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	48	12 м ² × 4
Серверная	15	
Итого:	75	
Отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму		На правах управления
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров	48	12 м ² × 4
Итого:	60	
Подразделения обеспечения прокурорской деятельности		
Отдел кадров и государственной службы		
Кабинет начальника	12	
Комната сотрудников отдела	16	8 м ² × 2

Переговорная для приема кандидатов на должность	12	
Архив личных дел сотрудников	30	
Кабинеты прокуроров (в составе отделов)	24	12 м ² × 2
Итого:	94	
Отдел общего и особого делопроизводства (канцелярия)		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты сотрудников отдела	48	12 м ² × 4
Кабинет кодификации	18	9 м ² × 2
Кабинет для работы с секретными документами	12	
Кабинет делопроизводства	24	8 м ² × 3
Экспедиция	24	8 м ² × 3
Архив документов	50	
Архив секретных документов	12	
Помещение копировально-множительной техники	18	9 м ² × 2
Итого:	218	
Отдел планирования, труда, финансового, бухгалтерского учета и отчетности		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты прокуроров в составе отдела	24	12 м ² × 2
Кабинет сотрудников	16	8 м ² × 2
Итого:	52	
Отдел материально-технического обеспечения и транспорта		
Кабинет начальника отдела	12	
Кабинеты сотрудников	16	8 м ² × 2
Кабинет прокурора в составе отдела	12	
Помещение транспортного обеспечения	12	
Итого:	52	
Вспомогательные и обслуживающие помещения		
Зал заседаний коллегии/конференц-зал	138	

Фойе при конференц-зале	44	
Комната президиума при конференц-зале	24	
Зал совещаний	60	
Комната программистов	24	6 м ² × 4
Серверная общая	18	9 м ² × 2
Аппаратная связи	18	9 м ² × 2
Электронный архив	9	
Помещение приема пищи	45	На 25 мест
Тренажерный зал, при нем:	25	
- санитарные узлы	20	10 м ² × 2
- раздевальные	16	8 м ² × 2
Комната хранения оружия	10	
Комната чистки оружия	12	
Комната отдыха сотрудников (психологической разгрузки)	12	
Кабинет психолога	12	
Музей (комната ветеранов)	12	
Комната обслуживающего персонала	9	
Кладовая канцелярских принадлежностей	15	
Кладовая оргтехники	12	
Кладовая автозапчастей	18	
Кладовая мебели	12	
Склад форменного обмундирования и обуви	20	10 м ² × 2
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	19	
Уборные:		
- мужские	12	Принимаются из расчета
- женские	14	50% мужчин,
- комната личной гигиены женщин	4	50% женщин

Входная группа помещений:		
- вестибюль	36	Включает зону ожидания посетителей
- гардероб	15	
- универсальная уборная для посетителей (в т.ч. для инвалидов)	5	
- помещение для приема посетителей (кабинет дежурного прокурора)	12	На 2 места посетителей
- помещение охраны и пожарного поста	12	
Итого:	714	
Расчетная площадь	2129	
Удельная расчетная площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	21,29	
Удельная общая площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	28,74	
Примечания		
1 Коэффициент перевода расчетной площади в общую принят 1,35 на основе практики проектирования общественных зданий.		
2 Состав и площади помещений здания прокуратуры корректируются в задании на проектирование с учетом градостроительных условий, утвержденной структуры и штатной численности сотрудников прокуратуры.		

Таблица В.1 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица В.2 - Примерный состав и площади помещений прокуратуры второго типа (на 30 сотрудников)

Наименование помещений	Площадь, м ²	Примечание
Помещения прокурорской деятельности		
Руководство		
Кабинет прокурора	24	
Приемная прокурора	18	
Комната отдыха с уборной	10	
Кабинет первого заместителя прокурора	18	
Приемная первого заместителя прокурора	15	
Кабинеты заместителей прокурора	54	18 м ² × 3

Кабинет старшего помощника прокурора	84	12 м ² × 7
Кабинеты помощников прокурора	120	12 м ² × 10
Итого:	343	
Помещения обеспечения деятельности прокуратуры		
Помещение канцелярии	24	8 м ² × 3
Архив документов	15	
Архив вещественных доказательств	12	
Кабинет кодификации	9	
Кабинет для работы с секретными документами	12	
Помещение множительной техники	9	По заданию на проектирование
Итого:	81	
Вспомогательные и обслуживающие помещения		
Зал совещаний	60	
Серверная	18	
Санитарные узлы (муж. и жен.)	20	10 м ² × 2
Помещение приема пищи	15	Из расчета 25% штатной численности работников
Кладовая канцелярских принадлежностей	15	
Кладовая бытовой химии и уборочного инвентаря	6	
Кабинет дежурного прокурора для приема граждан	12	
Помещение обслуживающего персонала	9	
Входная группа помещений:		
- вестибюль	12	
- помещение для приема посетителей (кабинет дежурного прокурора)	12	
- помещение охраны и пожарного поста	12	
Уборные:		
- мужская	4	
- женская	4	

- универсальная уборная для инвалидов	5	
Итого:	204	
Расчетная площадь	628	
Удельная расчетная площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	20,93	
Удельная общая площадь на одного сотрудника прокуратуры (без обслуживающего персонала)	28,26	
Примечания		
1 Коэффициент перевода расчетной площади в общую принят 1,35 на основе практики проектирования общественных зданий.		
2 Состав и площади помещений здания прокуратуры корректируются и уточняются заказчиком при разработке задания на проектирование с учетом градостроительных условий, утвержденной структуры и штатной численности сотрудников прокуратуры.		

Таблица В.2 (Измененная редакция, Изм. N 1).

Библиография

- [1] **Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"**
- [2] **Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"**
- [3] **Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"**
- [4] **ПУЭ Правила устройства электроустановок (6-е, 7-е изд.)**
- [5] **(Исключена, Изм. N 1).**
- [6] **СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций**
- [7] **Р 078-2019 Методические рекомендации "Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации"**
- [8] **СП 41-101-02-95* Проектирование тепловых пунктов**

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: СП 41-101-95. - Примечание изготовителя базы данных.

- [9] **Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1-ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации"**

Библиография (Измененная редакция, Изм. N 1).

