

## ИЗМЕНЕНИЕ № 5

к СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования"

ОКС 91.040.99

Дата введения 2025-01-27

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 26 декабря 2024 г. № 922/пр

### Содержание

Дополнить наименованием приложения Л в следующей редакции:

"Приложение Л Ориентировочный перечень инженерных систем, необходимых для оснащения зданий федеральных судов.....".

### Введение

Дополнить восьмым абзацем в следующей редакции:

"Изменение № 5 к СП 152.13330.2018 "Здания федеральных судов. Правила проектирования" разработано авторским коллективом АО "ЦНИИПромзданий" (канд. техн. наук Н.Г.Келасьев, канд. архитектуры Д.К.Лейкина, Н.И.Балабко) при участии Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации (канд. юрид. наук М.И.Даневская, канд. техн. наук Е.Ю.Игнащенко, канд. экон. наук Г.А.Митичев, О.В.Ефремова).".

### 1 Область применения

Пункт 1.1. Заменить слова: "вновь строящихся и реконструируемых зданий федеральных судов" на "при новом строительстве, приобретении, реконструкции и капитальном ремонте зданий для размещения федеральных судов".

### 2 Нормативные ссылки

Заменить наименования ссылочных документов:

"СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" на "СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с изменением № 1, № 2);

"СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" на "СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1)";

"СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)" на "СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)";

"СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями № 1, № 2)" на "СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением № 1)" на "СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменениями № 1, № 2, № 3)";

"СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением № 1)" на "СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" (с изменением № 1)" на "СП 113.13330.2023 "СНиП 21-02-99\* Стоянки автомобилей" (с изменением № 1)";

"СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями № 1, № 2)" на "СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями № 1, № 2, № 3)" на "СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети" (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)";

"СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом

доступности для маломобильных групп населения (с изменением № 1)" на "СП 136.13330.2012 Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения (с изменениями № 1, № 2)";

"СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением № 1)" на "СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменениями № 1, № 2)";

"СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (с изменением № 1)" на "СП 247.1325800.2016 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (с изменениями № 1, № 2, № 3)";

"СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1, № 2)" на "СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1, № 2, № 3)";

"СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)" на "СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6)".

Дополнить наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

"ГОСТ 16523-97 Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного качества общего назначения. Технические условия";

"ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия";

"ГОСТ Р 58602-2019 Листы перфорированные. Технические условия";

"ГОСТ 19903-2015 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент";

"СП 296.1325800.2017 Здания и сооружения. Особые воздействия (с изменениями № 1, № 2)".

Исключить наименование ссылочного документа:

"СП 385.1325800.2018 Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения. Правила проектирования. Основные положения (с изменениями № 1, № 2, № 3)".

### **3 Термины и определения**

Пункт 3.1. Заменить слово: "присяжных" на "присяжных/арбитражных"

Пункт 3.2. Дополнить пунктом 3.2а в следующей редакции:

**"3.2а задание на проектирование:** Форма задания застройщика или технического заказчика на проектирование (корректировку, завершение строительства) объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации (далее - задание на проектирование), состоящая из основной части, содержащей основание для проектирования, назначение, сроки и очередность проектирования, качественные и количественные показатели объекта и двух приложений: сводной таблицы характеристик строительных материалов, конструкций, используемых при строительстве объекта капитального строительства, строительство, реконструкция, капитальный ремонт которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы Российской Федерации (далее - Сводная таблица), и перечня и площадей помещений, входящих в состав проектируемого объекта (далее - Перечень помещений)".

### **5 Требования к размещению и организации участка**

Пункт 5.1. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещают".

Пункт 5.2. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещают".

Пункт 5.3. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещают".

Пункт 5.4. Изложить в новой редакции:

"5.4 Здания федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов размещают в составе общественно-деловых зон городских населенных пунктов в соответствии с СП 42.13330, в том числе с учетом региональных (местных) нормативов градостроительного проектирования."

Пункт 5.6. Изложить в новой редакции:

"5.6 При размещении в одном здании судов различных видов (4.1, 4.2) следует соблюдать противопожарные и санитарно-гигиенические требования к совместному размещению объектов различного функционального назначения по СанПиН 2.1.3684, СП 2.1.3678, [2]. При этом в здании предусматривают помещения совместного использования (вестибюль, гардероб, столовая, обслуживающие помещения и др.).".

Пункт 5.8. Первое перечисление. Исключить слово: "площадь".

Пункт 5.9. Второй абзац. Третье перечисление. Заменить значение: "400 м<sup>2</sup>" на "300 м<sup>2</sup>".

Четвертое перечисление. Заменить значение: "300 м<sup>2</sup>" на "200 м<sup>2</sup>".

Пункт 5.10. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слова: "и, как правило, примыкает" на "примыкая".

Пункт 5.11. Третий абзац. Заменить слова: "рекомендуется определять" на "определяется".

Третье перечисление. Изложить в новой редакции:

"- служебного транспорта - по количеству служебных автомобилей в соответствии с Перечнем

помещений".

Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

"Допускается устройство встроенных или подземных стоянок служебного автомобилей, в том числе размещаемых в подвальном и (или) цокольном этажах здания в соответствии с требованиями СП 113.13330.".

Пункт 5.12. Первый абзац. Заменить слово: "предназначена" на "предназначается".

Третий абзац. Заменить слова: "рекомендуется принимать" на "принимают".

Пункт 5.13. Первый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции.

"По периметру служебной зоны предусматривают сплошное защитное ограждение высотой не менее 2,5 м, исключающее доступ посторонних лиц в служебную зону, а также возможность наблюдения посторонних за посадкой-высадкой лиц, содержащихся под стражей.".

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"В арбитражных судах служебная зона предназначается для размещения стоянки служебных автомобилей и автомобилей работников аппарата суда.".

Пункт 5.15. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещают".

## **6 Объемно-планировочные решения**

Пункт 6.1. Первый абзац. Дополнить ссылку: "СП 59.13330" ссылкой: ", СП 296.1325800".

Пункт 6.5. Первый абзац. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещаются".

Второй абзац. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещаются".

Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

"Планировочное решение приемной суда выполняется с учетом доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках.".

Девятый, десятый абзацы. Изложить в новой редакции:

"При необходимости (в судах с численностью судей до 5 единиц или при реконструкции зданий, предназначенных для размещения судов) допускается не предусматривать приемную суда. В этом случае по согласованию с заказчиком в доконтрольной зоне устанавливают контейнер для приема документов от граждан. Выемка документов производится работниками соответствующих подразделений суда (канцелярии, отдела делопроизводства, общего отдела и др.) каждый час. В вестибюле предусматривается установка информационного киоска и (или) информационной панели.

Помещение экспедиции следует располагать в служебной зоне, обеспечив удобство доставки документов.".

Пункт 6.6. Первый абзац. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещают" (два раза).

Пункт 6.7. Заменить слова: "рекомендуется размещать" на "размещают".

Пункт 6.9. Изложить в новой редакции:

"6.9 Столовую (буфет) для судей и работников аппарата суда в зданиях федеральных судов размещают поблизости от вестибюля в служебной зоне здания. Наряду со столовой (буфетом) для судей и работников аппарата суда в зданиях федеральных судов предусматривают буфет для посетителей суда. Вход в буфет для посетителей суда следует предусматривать из общественной зоны здания суда.".

Пункт 6.10. Первый абзац. Заменить слова: "помещение для досмотра лиц" на "помещение для проведения досмотра и хранения личных вещей лиц".

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Допускается проектировать без естественного освещения: залы судебных заседаний, совещательные комнаты судей, присяжных/арбитражных заседателей, помещения для временного размещения лиц, содержащихся под стражей, и конвоя (в случае размещения в подвальном этаже здания), помещения для досмотра посетителей, помещения для лиц, задержанных судебными приставами, помещения для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий.".

Пункт 6.12. Заменить слово: "присяжных" на "присяжных/арбитражных".

## **7 Функциональные группы помещений**

Пункт 7.1. Первое перечисление. Дополнить словами: "по количеству судей, рассматривающих дела [27], [28]".

Третье перечисление. Изложить в новой редакции:

"- помещения работников аппарата суда;".

Четвертое перечисление. Дополнить перечислением в следующей редакции:

"- помещения охраны суда и судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС);".

## **Залы судебных заседаний с сопутствующими помещениями**

Пункт 7.2. Первый абзац. Второе перечисление. Исключить слова: "и административных".

Третье перечисление. Заменить слово: "арбитражных" на "административных".

Третий абзац. Дополнить словами: "согласно [6], [29]".

Дополнить четвертым, пятым абзацами в следующей редакции:

"В арбитражных судах следует предусматривать залы для проведения судебных заседаний с

участием арбитражных заседателей. При залах для проведения судебных заседаний с участием арбитражных заседателей необходимо предусмотреть совещательные комнаты для арбитражных заседателей согласно [7], [25].

Залы для закрытых (секретных) заседаний предусматриваются в соответствии с требованиями [30], [31]. Наличие, количество и площадь таких залов определяются Перечнем помещений".

Пункт 7.3. Исключить.

Пункт 7.4. Первый абзац. Исключить.

Второй абзац (до перечислений). Изложить в новой редакции:

"7.4 Максимальное количество залов судебных заседаний (без учета зала заседаний Президиума суда) определяется следующим образом:".

Дополнить абзацами в следующей редакции:

"Количество, вместимость и площадь залов судебных заседаний определяются в задании на проектирование и Перечне помещений по согласованию с заказчиком.

В судах общей юрисдикции с численностью судей до 5 единиц допускается совмещение залов судебных заседаний для рассмотрения уголовных и гражданских/административных дел.".

Пункт 7.7. Заменить слово: "гражданских" на

"гражданских/административных/арбитражных".

Первое перечисление. Дополнить перечислением в следующей редакции:


"- мест для арбитражных заседателей;".

Пункт 7.9. Первый абзац. Исключить слова: "(защитные кабины) (далее - встроенные помещения)".

Пункт 7.10. Заменить слова: "Рекомендации по количеству и назначению" на "Количество и назначение".


Пункт 7.14. Четвертый абзац. Заменить слова: "рекомендуется предусматривать" на "предусматривают".

Рисунки 7.1 и 7.2. Изложить в новой редакции:

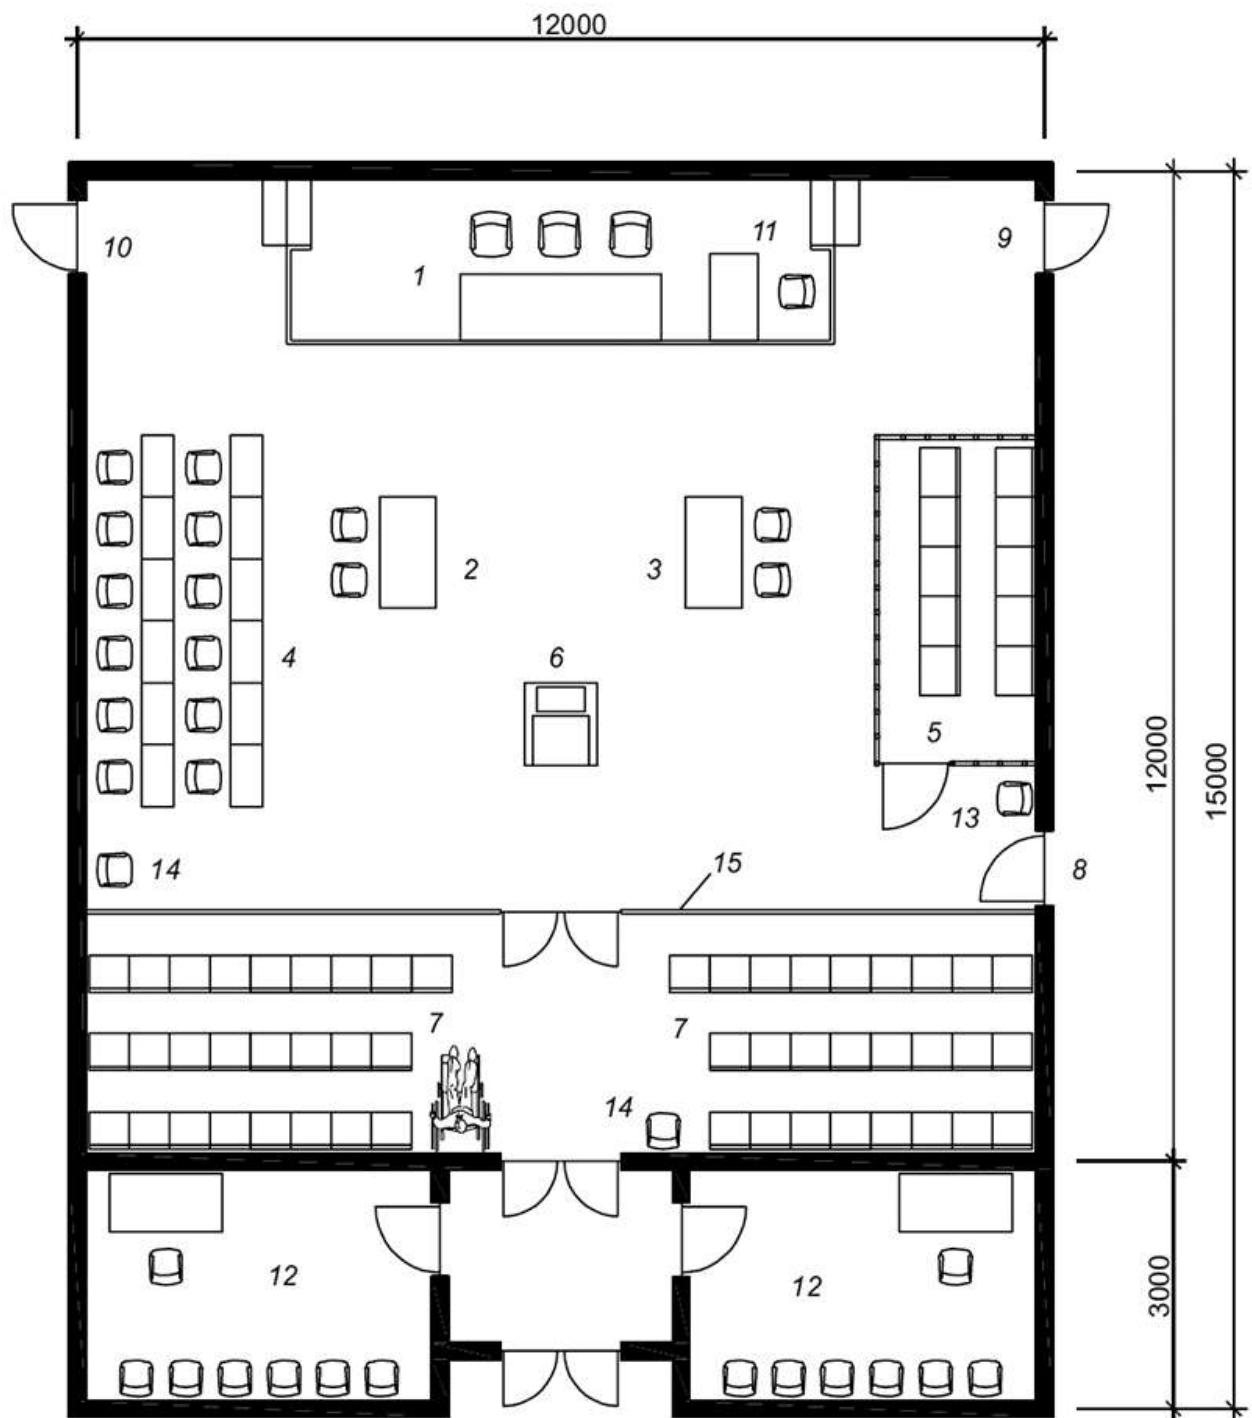

1 - места для судей; 2 - места для прокуроров; 3 - места для адвокатов; 4 - места для присяжных заседателей; 5 - места для подсудимых; 6 - кафедра для свидетелей; 7 - места для посетителей; 8 - вход для подсудимых; 9 - вход для суда (из служебной зоны или через совещательную комнату судей); 10 - вход для присяжных заседателей (из общественной зоны); 11 - место секретаря; 12 - комнаты свидетелей; 13 - место конвойного; 14 - место судебного пристава; 15 - перильное ограждение

**Рисунок 7.1 - Пример планировки зала суда для рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей**

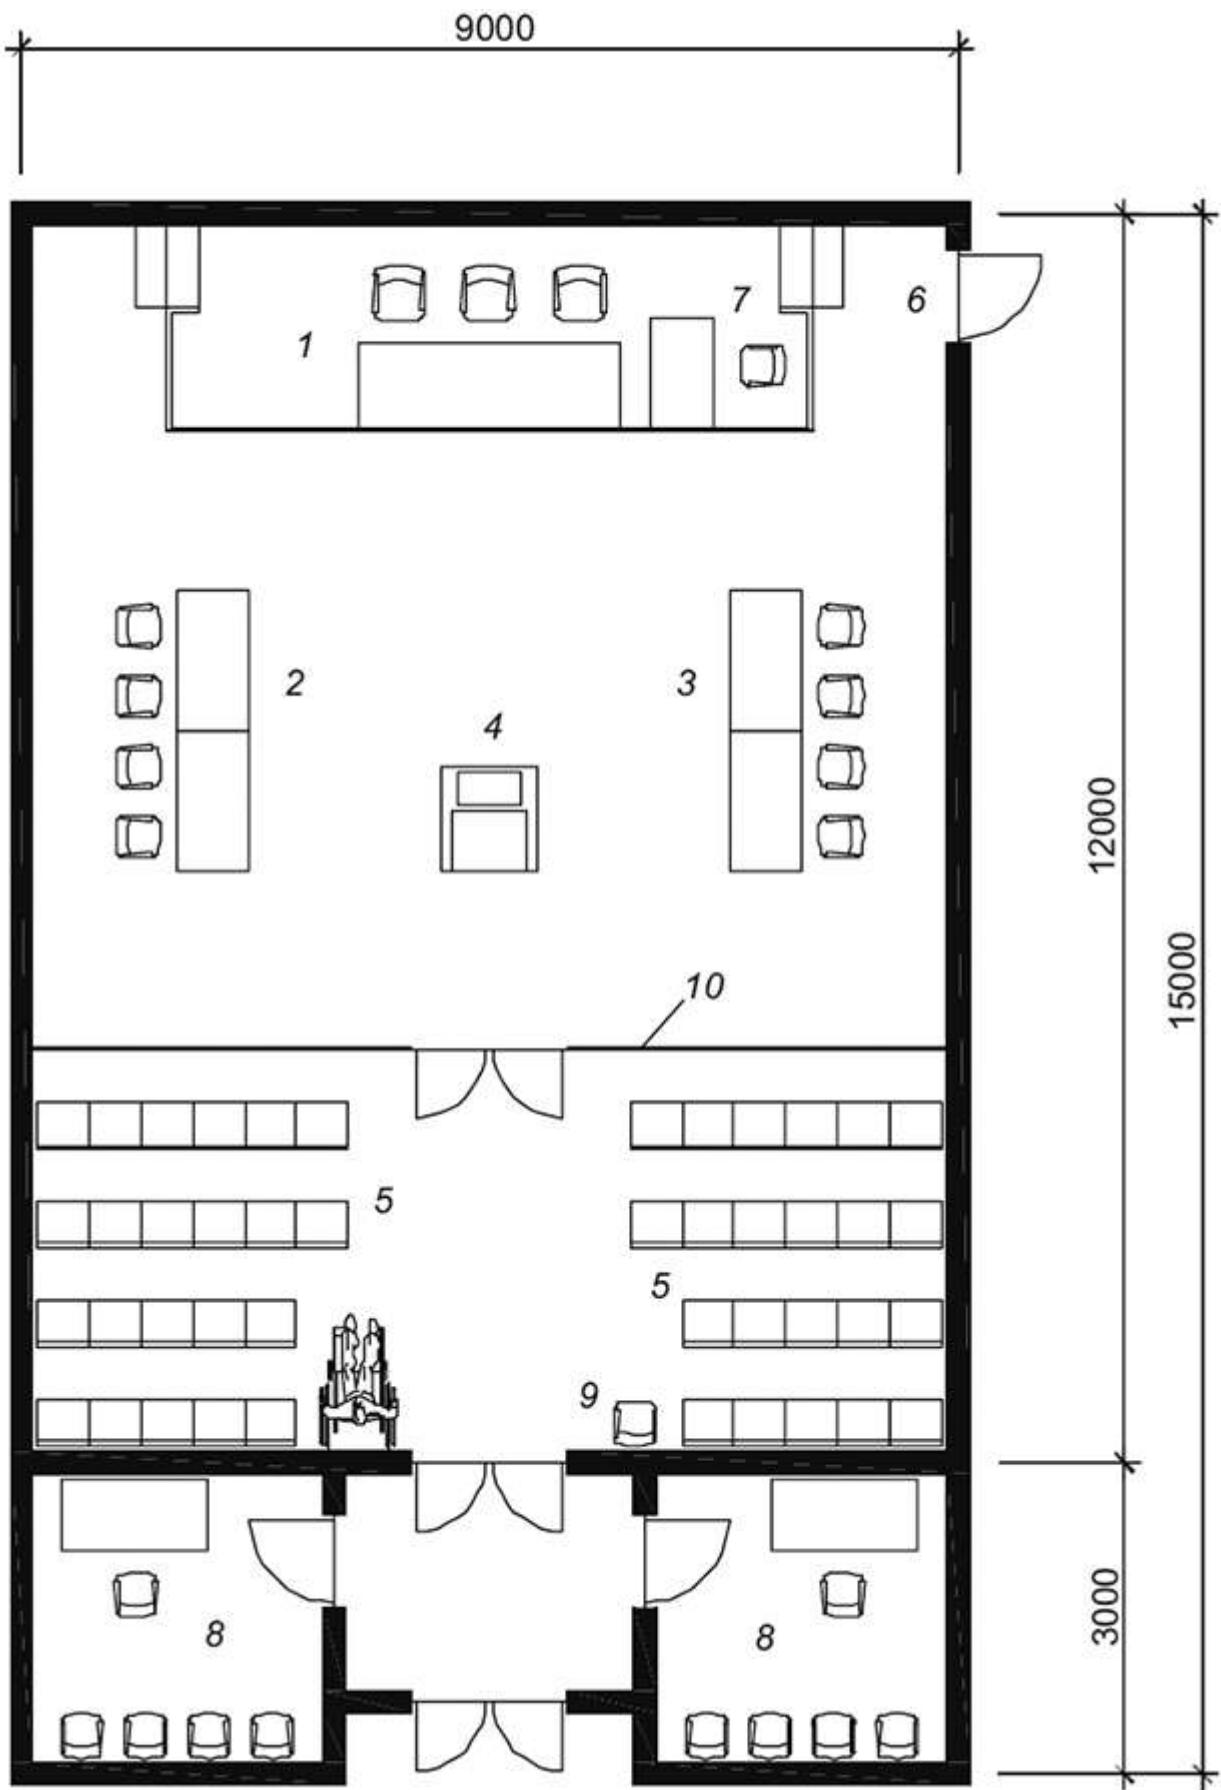

1 - места для судей; 2 - места для истца и его представителей; 3 - места для ответчика и его представителей; 4 - кафедра для свидетелей; 5 - места для посетителей; 6 - вход для суда; 7 - место секретаря; 8 - комната свидетелей; 9 - место судебного пристава; 10 - перильное ограждение

**Рисунок 7.2 - Пример планировки зала суда для рассмотрения гражданских дел**

".

Пункт 7.15. Второе перечисление. Заменить слово: "присяжных" на "присяжных/арбитражных".  
Тринадцатое перечисление. Заменить слово: "делом" на "материалами дела".

Пункты 7.16-7.18. Изложить в новой редакции:

"7.16 Совещательная комната суда площадью не менее 14 м<sup>2</sup> предусматривается при каждом зале судебных заседаний. Совещательная комната примыкает непосредственно к залу судебных заседаний со стороны подзоны суда и имеет отдельный вход из зала, расположенный таким образом, чтобы, направляясь в совещательную комнату, судьи не вступали в контакт с подсудимыми и посетителями. Вход в зал судебных заседаний для судей допускается через совещательную комнату.

При совещательной комнате суда предусматривают уборную площадью не менее 3 м<sup>2</sup>.

7.17 В судах общей юрисдикции совещательная комната присяжных заседателей предусматривается при каждом зале судебных заседаний, где предусмотрены места для присяжных заседателей. Площадь совещательных комнат: не менее 36 м<sup>2</sup> (для 12 присяжных заседателей) и не менее 18 м<sup>2</sup> (для 6 присяжных заседателей). При каждой совещательной комнате предусматривают уборную.

В арбитражных судах совещательная комната арбитражных заседателей предусматривается при каждом зале судебных заседаний, где предусмотрены места для арбитражных заседателей. Площадь совещательной комнаты арбитражных заседателей определяется расчетом согласно Перечню помещений. При совещательной комнате должна быть предусмотрена уборная.

Площадь комнаты для запасных присяжных/арбитражных заседателей (помещения для кандидатов в присяжные/арбитражные заседатели) определяется расчетом согласно Перечню помещений.

7.18 Наличие, количество и площади комнат свидетелей предусматривают по Перечню помещений. В судах общей юрисдикции - по две на зал судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел (для исключения возможности общения свидетелей). Площадь комнат - не менее 10 м<sup>2</sup> каждая. Комнаты размещают непосредственно с залом суда. Вход свидетелей в зал суда предусматривают непосредственно из комнат или через тамбур (см. рисунки 7.1 и 7.2). Допускается размещение комнат свидетелей через коридор от зала судебных заседаний. Такие комнаты в здании суда предусматривают в одном-двух залах судебных заседаний для рассмотрения уголовных дел."

Пункт 7.19. Второй абзац. Исключить слова: ", как правило,".

Пункт 7.20. Заменить слова: "площадью 15 м<sup>2</sup>" на "площадью не менее 9 м<sup>2</sup>".

**Помещения для судей**

Пункт 7.22. Заменить слова: "рекомендуется создавать" на "создаются".

**Помещения аппарата суда**

Пункт 7.23. Дополнить ссылками: ", [32], [33]".

Пункт 7.24. Второй абзац. Заменить слово: "присяжных" на "присяжных/арбитражных".

Пункты 7.25-7.29. Изложить в новой редакции:

"7.25 Архивы для хранения текущих и законченных производством дел следует размещать в непосредственной близости к помещениям отделов судопроизводства. Вход в помещения архивов должен предусматриваться со стороны служебной зоны. При входе в каждое помещение архива предусматривают помещение приема-выдачи документов площадью не менее 5 м<sup>2</sup> или перильное ограждение высотой 1 м.

В зданиях архивов и федеральных судов с расположением помещений архивов на двух и более этажах предусматривают малые грузовые лифты (технологические подъемники), располагая их таким образом, чтобы было исключено пересечение путей движения документов и посетителей.

Ознакомление с материалами судебных дел должно проводиться в специально отведенном помещении суда, оснащенном телефонной связью и кнопкой вызова судебного пристава. Помещение для ознакомления с материалами дела располагается на границе служебной зоны и общественной зоны. При наличии в суде технической возможности данное помещение оборудуется средствами аудио- и видеозаписи.

Ознакомление с материалами судебных дел (иными материалами) должно проходить в условиях, которые исключают изъятие, повреждение, уничтожение материалов дел, а также внесение в них исправлений и дописок, передачу их другому лицу при устройстве временного рабочего места для работника суда [34]-[37].

Ознакомление с делами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну, должно осуществляться в специально оборудованном помещении для работы с документами, содержащими государственную тайну.

7.26 Архивы текущих судебных дел проектируют со стационарными стеллажами.

7.27 Архивы законченных производством дел проектируют с раздвижными стеллажами. Площадь архивов следует определять исходя из количества хранящихся дел согласно СП 118.13330, и дополнительно предусматривают резерв площади в размере 30%-40% расчетной или по Перечню помещений.

В федеральных судах с численностью судей до 5 единиц, а также при приобретении, реконструкции, капитальном ремонте зданий, предназначенных для размещения федеральных судов, при отсутствии площадей для помещений архивов, соответствующих требованиям нормативных документов, допускается предусматривать в здании суда только архивы текущих дел.

В этом случае хранение дел, законченных производством, дел (документов) длительного или постоянного хранения осуществляется в помещениях (зданиях) объединенных судебных архивов. Потребность в размещении дел, законченных производством, дел (документов) длительного или постоянного хранения в имеющихся помещениях (зданиях) объединенных судебных архивов или в подборе таких помещений (зданий) необходимо включать в задание на проектирование и проектную документацию.

При подборе помещений (зданий) для размещения объединенного судебного архива учитывают следующие требования.

Размещение архива не допускается:

- в зданиях, в которых расположены предприятия общественного питания, готовящие горячую пищу, продуктовые магазины и (или) склады, организации, хранящие и (или) применяющие пожароопасные и агрессивные химические вещества;
- в ветхих строениях, деревянных постройках, помещениях с относительной влажностью воздуха более 55% и с печным отоплением;
- в подвалах и помещениях, расположенных ниже уровня поверхности земли, за исключением хранилищ (помещений), обеспечивающих защиту от проникновения в них грунтовых, талых и паводковых вод.

Архивохранилище:

- отделяется от других помещений архива огнеупорными стенами и перекрытиями;
- удаляется от лабораторных, производственных, бытовых помещений архива и не имеет общих с ними вентиляционных каналов;
- гидроизолируется;
- проектируется высотой не менее 2,2 м от пола до нижней части выступающих конструкций перекрытия потолка;
- покрытие стен, полов, потолков, оборудования и средств хранения архивных документов проектируется из материалов, не собирающих пыль и не выделяющих агрессивные химические вещества;
- обеспечивается беспрепятственными выходами к лифтам и лестничным клеткам;
- проектируется без распределительных щитов, предохранителей и отключающих рубильников, труб водоснабжения и канализации, технологических или бытовых выводов воды.

7.28 При проектировании архивов документов на бумажных носителях следует учитывать повышенную нагрузку на пол помещений по СП 20.13330.

Для информатизированного обеспечения деятельности судебной системы создают электронный архив в зданиях федеральных судов, с последующим формированием связи с информационно-коммуникационной системой Конституционного Суда Российской Федерации и электронной специализированной общедоступной библиотекой Конституционного Суда Российской Федерации с учетом требований СП 333.1325800.

При выборе помещения для хранения электронных документов на обособленных носителях (электронного архива) следует учитывать, что хранение электронных носителей с магнитным рабочим слоем в хранилищах с постоянным или переменным магнитным полем напряженностью более 400 А/м не допускается. Помещение электронного архива должно быть удалено от электродвигателей, трансформаторов, лифтового оборудования, других источников магнитных и электромагнитных полей.

Площадь помещения для хранения данных на электронных носителях (электронного архива) определяют по заданию на проектирование в зависимости от типа носителей, но не менее 9 м<sup>2</sup> на один сервер.

Ознакомление лиц, участвующих в деле, и иных лиц в случаях, предусмотренных [30], [31], с материалами дела, существующими в электронном виде, осуществляется в здании суда без их распечатывания путем предоставления заинтересованным лицам доступа к данным материалам с использованием технических средств суда либо путем предоставления данных материалов для ознакомления на материальных носителях, предоставляемых стороной, ходатайствующей об ознакомлении с делом.

7.29 Требования к проектированию помещений аппарата судов, для которых необходима особая защищенность от внешнего проникновения (помещения для хранения вещественных доказательств, архив), приведены в [11] и [13].

При необходимости в зданиях федеральных судов предусматривают помещения режимно-секретного подразделения (секретного отдела). Наличие, состав и площадь помещений режимно-секретного подразделения (секретного отдела) определяются заданием на проектирование и в соответствии со штатным расписанием суда.

При проектировании режимно-секретных помещений соблюдаются требования типовых норм и правил для безопасного осуществления приема-выдачи, хранения и обработки носителей информации, составляющей государственную тайну.

При размещении режимно-секретных помещений на первом или последнем этаже зданий, а также около пожарных лестниц, водосточных труб, балконов, крыш пристроек и других зданий, карнизов и выступов стен, с которых возможно проникновение через окна посторонних лиц, окна помещений оборудуют внутренними металлическими раздвижными (распахивающимися внутрь помещения) решетками (ставнями), закрепленными к закладным металлическим конструкциям в стенах оконного проема.

Внутренние стены режимно-секретных подразделений, помещений хранения вещественных доказательств, помещений архивов выполняют толщиной не менее:

- 380 мм - из полнотелого кирпича;
- 400 мм - из бетона;
- 200 мм - из железобетона.

В существующих зданиях, подлежащих реконструкции или капитальному ремонту, стены и перегородки, выполненные из полнотелого кирпича, бетона и железобетона, при снижении нормативных значений толщины стен не более чем на 30% следует укреплять сварной сеткой из арматуры диаметром 10 мм с ячейками размерами 100×100 мм.

При реконструкции или капитальном ремонте зданий наружные, внутренние стены, перегородки, перекрытия (покрытия), полы в случае снижения их нормативной толщины и невозможности применения укрепления арматурой сеткой, а также полы (потолки), имеющие доступ со стороны подвала, технического подполья, технического этажа, чердачных помещений, следует блокировать на пролом.

Двери усиленной конструкции режимно-секретных помещений, помещений хранения вещественных доказательств и архива оборудуют замками, обеспечивающими надежное закрытие помещений. Помещения, в которых в нерабочее время хранят носители сведений, составляющих государственную тайну, кроме того, дополнительно оборудуют замками с механизмом автоматического вывода засова из корпуса замка.

Входную дверь оборудуют приспособлением для опечатывания".

#### **Вспомогательные и обслуживающие помещения**

Пункт 7.31. Пятое перечисление. Исключить.

Девятое перечисление. Дополнить перечислением в следующей редакции:

"- помещения для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и психологической разгрузки [38], [39], [40];".

Пункт 7.32. Первый абзац. Заменить слово: "аппарата" на "работников аппарата".

Дополнить третьим, четвертым абзацами в следующей редакции:

"Расчетное число зрительских мест для инвалидов в конференц-зале принимают не менее 3% вместимости зала, но не менее двух мест. Число мест может уточняться в процессе проектирования.

При проектировании конференц-залов предусматривают установку кресел, стульев или звеньев из них с устройствами, предотвращающими их опрокидывание или сдвигку."

Пункт 7.33. Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

"Электрощитовые, а также ВРУ и ГРЩ не допускается располагать непосредственно под уборными, душевыми и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства".

Пункт 7.34. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Наличие и площадь бюро пропусков определяют в соответствии с Перечнем помещений. Из помещения бюро пропусков в доконтрольную зону проектируют окно для выдачи и возврата пропусков.".

Пункт 7.36. Изложить в новой редакции:

"7.36 Помещения охраны размещают вблизи входа для посетителей суда и служебного входа.

В составе этих помещений предусматривают:

- кабинет начальника караула с сейфом для хранения оружия и спецсредств;
- контрольно-пропускной пост (КПП);
- помещение для отдыха - 4,5 м<sup>2</sup> на одного человека, но не менее 12 м<sup>2</sup>;
- помещение для приема пищи - 1 м<sup>2</sup> на одного человека, но не менее 15 м<sup>2</sup>;
- санузел;
- помещение для задержанных лиц - 9 м<sup>2</sup>;

- помещение для досмотра посетителей - 9 м<sup>2</sup>.

Помещения для судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов необходимо размещать вблизи главного входа. В составе этих помещений необходимо предусмотреть:

- кабинет старшего судебного пристава (заместителя старшего судебного пристава), сейфом для временного хранения оружия и спецсредств;

- помещение для отдыха - 4,5 м<sup>2</sup> на одного человека, но не менее 12 м<sup>2</sup>;

- помещение для приема пищи - 1 м<sup>2</sup> на одного человека, но не менее 15 м<sup>2</sup>;

- санузел;

- помещение для лиц, задержанных судебными приставами - 9 м<sup>2</sup>;

- помещение для досмотра - 9 м<sup>2</sup>.

В здании суда для охраны и судебных приставов предусматривают помещения совместного использования: помещение для приема пищи, санузел, помещение задержанных, помещение для досмотра".

Пункт 7.37. Исключить.

Пункты 7.41, 7.42. Изложить в новой редакции:

"7.41 В зданиях судов с численностью судей до четырех включительно выполняется устройство помещений для приема пищи. В зданиях судов с численностью судей от пяти до десяти кроме помещений для приема пищи допускается предусматривать буфет для работников суда. В зданиях судов с численностью судей более десяти предусматривают столовую (столовую-раздаточную или столовую, работающую на полуфабрикатах) (или) буфет.

Необходимость, площадь и состав помещений столовой и буфета определяются Перечнем помещений в соответствии со штатным расписанием суда.

Вместимость столовых и буфетов - одно посадочное место на пять работников суда.

7.42 Столовую и буфет проектируют в соответствии с СП 118.13330 и СанПиН 2.3/2.4.3590.".

Пункт 7.44. Изложить в новой редакции:

"7.44 В зданиях федеральных судов предусматривают помещения для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий и психологической разгрузки. В состав этих помещений входят: тренажерный зал с подсобными помещениями, помещение психологической разгрузки с подсобными помещениями, помещение для медико-биологических средств восстановления и профилактики. Конкретный состав и площади помещений для различных категорий и составности судов определяются в задании на проектирование и Перечне помещений по согласованию с заказчиком. Прочие требования к помещениям определяют частными техническими заданиями, разрабатываемыми (при необходимости) для конкретного объекта, исходя из административного уровня суда и численности судей".

Пункт 7.50. Третий абзац. Заменить слово: "рекомендуется" на "предусматривают".

## 8 Помещения для лиц, содержащихся под стражей, и конвоя

Пункт 8.2. Заменить слова: "рекомендуется оснащать" на "оснащают".

Пункт 8.6. Первый абзац. Третье предложение. Заменить слова: "ознакомления с делом" на "ознакомление с материалами дела".

Пункт 8.7. Второе предложение. Заменить слова: "рекомендуется определять" на "определяют".

Пункт 8.11. Изложить в новой редакции:

"8.11 Каждую камеру следует оборудовать электрическим освещением, приточно-вытяжной вентиляцией, отоплением, специальными металлическими дверями, скамьями, столом для принятия пищи.

Для освещения следует применять потолочные светильники в антивандальном исполнении. Следует обеспечить уровень освещенности в камерах в соответствии с требованиями СП 52.13330. Электрическая проводка выполняется скрытой. Выключатели устанавливаются в помещении конвоя и коридоре.

Приточно-вытяжную вентиляцию выполняют с учетом расчетной температуры воздуха и нормативной кратности воздухообмена согласно СП 60.13330. Приточно-вытяжные отверстия системы ограждают антивандальными решетками с отверстиями 3-7 мм. Размещение вертикальных или горизонтальных вентиляционных шахт в камерах (примыкающих ккамерам) запрещается.

Элементы систем отопления в камерах проектируют скрытыми и размещают внутри стен.

Металлическая дверь камеры выполняется усиленной, со звукоизолирующим наполнением, камерным замком и запором с проушинами для навесного замка, люком для передачи пищи и смотровым окном из упрочненного стекла. Двери камер навешивают слева, оборудуют ограничителями на открывание наружу не более 50°.

Скамьи в камерах (высота - 0,45 м; ширина - 0,50 м) устанавливаются вдоль стен и жестко крепятся к полу и стене. Каркас скамьи выполняется из металлического уголка и обшивается деревянными строгаными досками толщиной не менее 50 мм. Доски с металлическим каркасом

скрепляются болтами с потайными головками, покрываются составом для изготовления огнезащитного покрытия и окрашиваются в светло-серый цвет.

Размещаемый в камере стол для принятия пищи выполняют размерами: высота стола - 0,75 м; ширина столешницы - 0,45 м; длина столешницы - 0,7 м. Каркас стола выполняется из металлического уголка и крепится к стене и полу. Столешница толщиной не менее 30 мм скрепляется с металлическим каркасом болтами с потайными головками, покрывается составом для изготовления огнезащитного покрытия и окрашивается в светло-серый цвет."

Пункт 8.13. Изложить в новой редакции:

"8.13 Помещение для общения с адвокатом и ознакомления с материалами дела проектируется площадью не менее 12 м<sup>2</sup>. Помещение оборудуется сидячими местами для конвоируемого и двух конвоиров, оснащается видеокамерой, кнопками тревожной сигнализации. Лицо, содержащееся под стражей, отделяют от адвоката защитным ограждением по отдельному техническому заданию с учетом нормативных требований по укрепленности по ГОСТ Р 57278, СП 247.1325800.

В помещении для общения с адвокатом и ознакомления с материалами дела адвокат или работник отдела делопроизводства (судопроизводства) должен быть отделен от лица, содержащегося под стражей, и конвоя капитальной стеной, аналогичной стенам камер. В стене на высоте 0,8 м от пола предусматривается проем размером 0,5 × 0,5 м, оснащенный стеклянной дверцей, обеспечивающей подачу-выдачу документов и ведение переговоров. Дверцу изготавливают из пулестойкого и взломостойкого стекла по ГОСТ 30826. Классы защиты пулестойкости и взломостойкости уточняются заданием на проектирование.

## 9 Требования безопасности

Пункт 9.1. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

"Охрана судов осуществляется на основании [29] с помощью технических средств охраны с автоматизированным выводом на пульт централизованного наблюдения территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации".

Пункт 9.7. Первый абзац. Заменить слова: "секретной части" на "режимно-секретного подразделения, помещения для хранения вещественных доказательств".

Второй абзац. Заменить слова: "должны быть оборудованы" на "оборудуются"; исключить ссылку: "СП 3.13130".

Пункт 9.9. Первый абзац. Заменить слово: "присяжных" на "присяжных/арбитражных", дополнить ссылку: "СП 51.13330" ссылкой: ", ГОСТ 30826.".

Второй абзац. Дополнить слова: "в канцелярии;" словами: "регистратуре (приемная суда);".

Пункт 9.11. Первый абзац. Первое перечисление. Заменить слово: "присяжных" на "присяжных/арбитражных".

Пятое перечисление. Заменить слова: "секретной части" на "режимно-секретного подразделения".

Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Требования к инженерно-техническому оборудованию, необходимому для осуществления охраны названных помещений, определяются Сводной таблицей".

Пункт 9.27. Дополнить вторым, третьим абзацами в следующей редакции:

"Персональные компьютеры, размещаемые в здании суда объединяют в локальную вычислительную сеть с выделенным сервером.

Исключается возможность включения в локальную сеть и выхода в Интернет компьютеров, содержащих секретную информацию."

## 10 Требования к внутренней среде и инженерному оснащению зданий

Пункт 10.13. Первое предложение. Изложить в новой редакции: "Применяемое электрооборудование, изделия, входящие в его состав, должны соответствовать требованиям [3] с учетом актуальности характеристик оборудования на момент получения разрешения на строительство".

Пункт 10.19. Заменить слова: "приведены в приложении К" на "определяются Сводной таблицей и приложением Л".

## Приложение Е Перечень и площади помещений аппарата судов общей юрисдикции и арбитражных судов

Таблица Е.1. Десятая, одиннадцатая строки. Изложить в новой редакции:

"

Режимно-секретное подразделение	Специально оборудованные помещения	Не менее 20 м <sup>2</sup>	Необходимость, состав и площади помещений определяются в соответствии с Перечнем помещений
Помещения	Специально		Необходимость устройства

спецсвязи	оборудованные помещения		помещений определяется в соответствии с Перечнем помещений
Архив	Кабинет заведующего архивом	Не менее 12 м <sup>2</sup>	При наличии в штатном расписании. В случае отсутствия должности в штатном расписании предусматривают в каждом помещении архива одно рабочее место специалиста, которое не является его основным рабочим местом
	Хранилище законченных производством дел (на бумажных носителях)	Из расчета 1,5 м <sup>2</sup> на 1 тыс. единиц хранения	С учетом применения передвижных стеллажей. Площадь уточнить при проектировании
	Хранилище находящихся в производстве дел (на бумажных носителях)	Из расчета 2,5 м <sup>2</sup> на 1 тыс. единиц хранения	С учетом применения стационарных стеллажей. Площадь уточнить при проектировании
	Читальный зал	Из расчета 2-7 м <sup>2</sup> на одно читательское место	Вместимость определяется Перечнем помещений

"

Шестнадцатая строка. Дополнить строками в следующей редакции:

"

Помещения для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий	Специально оборудованные помещения		Состав и площади помещений определяются Перечнем помещений. Помещения могут располагаться в подвальном и (или) цокольном этаже
Помещения психологической разгрузки	Специально оборудованные помещения		Состав и площади помещений определяются Перечнем помещений. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию помещений

"

**Приложение И Встроенные помещения в процессуальной зоне залов судебных заседаний по уголовным делам**

Изложить в новой редакции:

#### **"Приложение И**

#### **Встроенные помещения в процессуальной зоне залов судебных заседаний по уголовным делам**

И.1 В залах для слушания уголовных дел для размещения лиц, содержащихся под стражей, необходимо предусматривать встроенное помещение и огораживать его с четырех сторон на высоту не менее 2,4 м (от пола до потолка). Прымывание встроенного помещения к стене с оконными проемами не допускается. Ограждаемую площадь следует устанавливать исходя из количества мест для размещения лиц, содержащихся под стражей, из расчета не менее 1,5 м<sup>2</sup>/чел. Скамьи следует устанавливать в один или два ряда. Рекомендуемое число мест на скамье - не более 6.

И.2 Встроенные помещения должны быть оснащены моноблочной конструкцией из скамьи и стола с металлическим каркасом и сиденьями, и столешницами из клееной древесины. Моноблочные конструкции из скамьи и стола жестко крепятся к полу и каркасу встроенного помещения. Крепление моноблочных конструкций из скамьи и стола производится на винты с потайной шляпкой. Конструкция должна быть травмобезопасна, не иметь острых углов. Разборка моноблочных конструкций из скамьи и стола без использования инструментов должна быть невозможна. Моноблочные конструкции из скамьи и стола следует устанавливать в один или два ряда. Рекомендуемое число мест на скамье -

не более 6.

И.3 Металлические конструкции встроенного помещения должны изготавливаться из стального листового проката по ГОСТ 16523 толщиной не менее 2 мм.

И.4 Ограждение встроенного помещения, в том числе дверь в одной из торцевых стен, следует выполнять из пулестойкого стекла класса защиты Бр 1 - Бр 4 по ГОСТ 30826-2014 (таблица 16) и взломостойкого Р2В-Р3В по ГОСТ 30826-2014 (таблица 12). Стекло должно иметь противоосколочные свойства. Классы защиты пулестойкости и взломостойкости уточняются заданием на проектирование исходя из условий безопасности региона.

И.5 Дверь необходимо оснащать замком сувальдного типа, запирающимся только снаружи, и задвижкой на внешней поверхности двери с возможностью фиксации в закрытом положении с помощью навесного замка.

В центральной части двери должен быть предусмотрен проем для снятия наручников высотой не менее 215 мм, но не более 225 мм. Для удобства использования верхняя граница проема для снятия наручников должна располагаться на уровне не менее 1090 мм, но не более 1100 мм. В центральной части проема устанавливается стальная перекладина сечением не менее 20x20 мм для исключения возможности покинуть встроенное помещение через проем для снятия наручников.

И.6 Во встроенном помещении необходимо предусматривать возможность для осуществления устных консультаций между защитником и подзащитным.

И.7 Уровень освещения во встроенном помещении не должен быть ниже, чем в зале судебного заседания.

Светопрозрачное заполнение должно быть оптически прозрачным и соответствовать требованиям к многослойному стеклу, установленным ГОСТ 30826-2014 (пункт 5.1.5).

И.8 Нижняя часть модулей, до уровня не более 560 мм должна быть оснащена стальными жалюзийными панелями. Заполнение нижней части модулей должно быть выполнено из конструкционной листовой стали по ГОСТ 16523 толщиной 2 мм с двойным контуром, обеспечивающим движение воздушных масс для естественной вентиляции, но исключающим возможность передачи предметов путем устройства на жалюзийные панели с внутренней стороны встроенного помещения стальной оцинкованной сетки с ячейками 10×10 мм, диаметром прута до 1 мм в травмобезопасном исполнении либо перфорированного листа согласно ГОСТ Р 58602, выполненного из стального листа горячекатаного по ГОСТ 19903 марки Ст3, толщиной не менее 2 мм и размером отверстий до 10 мм.

Вес конструкций должен не превышать предельной допустимой нагрузки на перекрытия здания.

И.9 Верхняя часть кабины должна быть выполнена в виде цельного потолочного модуля, содержащего силовой каркас по периметру конструкции и перекрытие из стальной профильной трубы в средней части. Сечение профиля перекрытия не менее 40×20 мм с толщиной стенки профиля не менее 2 мм. Для исключения проникновения лиц, находящихся внутри кабины, расстояние между профилями не более 100 мм.

И.10 Для обеспечения слышимости речи подсудимого встроенное помещение должно быть оснащено устройством звукоусиления, включающим микрофон и акустическую систему со встроенным аудиоусилителем мощностью не менее 100 Вт. Система звукоусиления должна быть оборудована органами управления, позволяющими регулировать уровень громкости воспроизведения речи подсудимого. Система звукоусиления должна быть оснащена интерфейсами для подключения внешних устройств и расширения функционала системы для интеграции с существующими или проектируемыми системами аудиосопровождения процесса. Систему звукоусиления необходимо оснастить динамическим вокальным микрофоном с расширенным диапазоном воспроизводимых звуковых частот. Микрофон системы звукоусиления необходимо установить внутри конструкции встроенного помещения и расположить в фасадной части. Для установки микрофона, прокладки коммутирующих проводов и кабелей необходимо предусмотреть металлический бокс. Бокс необходимо расположить в конструкции встроенного помещения между модулями остекления. С внутренней стороны встроенного помещения в месте установки микрофона бокс должен иметь перфорацию для прохождения звука. С наружной стороны встроенного помещения должны быть предусмотрены органы управления питанием системы звукоусиления. Для кабин, имеющих внутреннюю перегородку и отдельные входы, необходимо предусмотреть установку независимых систем звукоусиления для каждой части кабины. Для исключения доступа и поражения людей электрическим током все коммутирующие и питающие кабели и провода системы вентиляции необходимо проложить скрыто, внутри конструкции кабины.

И.11 Инженерные системы, обеспечивающие микроклимат встроенных помещений (вентиляция, кондиционирование, сетевое оборудование и пр.), допускается совмещать с инженерными системами здания".

**Приложение К Ориентировочные перечни помещений, входящих в состав зданий федеральных судов**

Таблица К.1. Пункт 7.1. Изложить в новой редакции:

"

7.1 Входная группа	Аванвестибюль	В соответствии с СП 118.13330
	Бюро пропусков	Не менее 6 м <sup>2</sup> . Наличие уточнить при проектировании по согласованию с заказчиком
	Вестибюль	В соответствии с СП 118.13330

"

Пункт 7.7. Изложить в новой редакции:

"

7.7 Столовая или буфет	Специально оборудованные помещения	В соответствии с СП 44.13330.2011 (пункт 7.41) и СанПиН 2.3/2.4.3590
------------------------	------------------------------------	--

"

Пункт 8.3. Подпункт 8.2.3. Графа "Назначение помещений". Заменить слово: "делом" на "материалами дела".

Примечания к таблицам К.1 и К.2. Примечание 1. Дополнить слово: "реконструкции," словами: "капитального ремонта,".

Дополнить свод правил приложением Л в следующей редакции:

#### "Приложение Л"

#### **Ориентировочный перечень инженерных систем, необходимых для оснащения зданий федеральных судов**

Таблица Л.1

Наименование	Основание для проектирования	Технические требования
1 Системы жизнеобеспечения	В соответствии со строительство	Требования к системе определяют частным техническим заданием с учетом актуальности характеристик оборудования на момент получения разрешения на строительство
1.1 Отопление		
1.2 Вентиляция		
1.3 Водопровод		
1.4 Канализация		
2 Электроснабжение:		
2.1 Лифты		
2.2 Электроосвещение и силовое оборудование		
2.3 Система бесперебойного электроснабжения		
2.4 Система гарантированного электроснабжения. Дизель-генераторная установка		
3 Телефонизация		
4 Радиофикация		

5 Информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть "Интернет":		
5.1 Телекоммуникационная сеть. Программное обеспечение и серверное оборудование (ТС ПО и СО)		
5.2 Телекоммуникационная сеть информационной вычислительной системы (ТС ИВС)		
5.3 Система телекоммуникационной связи с государственными органами власти	В соответствии с заданием на проектирование	Наличие лицензии ФСБ. Требования к системе определяют частным техническим заданием с учетом актуальности характеристик оборудования на момент получения разрешения на строительство
5.4 Структурированная кабельная система (СКС)		
6 Телевидение		
6.1 Система коллективного приема телевидения		
6.2 Система проводного вещания		
7 Автоматизация и диспетчеризация		
7.1 Системы противопожарной защиты:		
7.1.1 Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)		
7.1.2 Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ)		
7.1.3 Автоматическая установка газового пожаротушения (АУГП)		
7.1.4 Система автоматического импульсного порошкового пожаротушения (АУПП)		
7.1.5 Автоматическая установка водяного пожаротушения (АУВПТ)		
7.2 Системы контроля доступа:		
7.2.1 Система охранного телевидения (СОТ)		
7.2.2 Система контроля и управления доступом (СКУД)		
7.2.3 Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС)		
7.3 Автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами (АСОДУ)		
7.4 Система голосовой телефонной связи (СГТС)		
7.5 Система аудио-, видеоконференцсвязи (СВКС)		
7.6 Система кондиционирования здания		

7.7 Система кондиционирования технологических помещений (СКТП)	
7.8 Система вентиляции здания	
7.9 Система аварийной противодымной вентиляции	
7.10 Система защиты от утечки информации по техническим и акустическим каналам связи в выделенных помещениях (СЗИ)	
7.11 Система беспроводной передачи данных	
7.12 Система аудио- и видеопротоколирования	
7.13 Система подавления радиосигналов	
7.14 Система синхронного перевода	
7.15 Система расписания судебных заседаний	
7.16 Система "Электронная очередь"	
7.17 Система часофикации	
7.18 Система учета товарно-материальных ценностей с использованием технологий бесконтактной радиочастотной идентификации	
7.19 Иные системы при необходимости	

#### Библиография

Библиографическая позиция [8]. Изложить в новой редакции:

"[8] ТР ТС 011/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность лифтов"".

Библиографическая позиция [13]. Изложить в новой редакции:

"[13] РД 78.148-94 Защитное остекление. Классификация, методы испытаний. Применение".

Дополнить библиографическими позициями [27]-[40] в следующей редакции:

"[27] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 25 августа 2023 г. № 176 "Об утверждении Положения об аппарате арбитражного суда"

[28] Постановление Министерства труда Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 41а/06-74-124 "Об утверждении Норм нагрузки судей и работников аппарата судов субъектов Российской Федерации"

[29] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ "Об органах принудительного исполнения Российской Федерации"

[30] Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"

[31] Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

[32] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № 224 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в кассационных судах общей юрисдикции"

[33] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 мая 2023 г. № 91 "Об утверждении Положения об аппарате федерального суда общей юрисдикции"

[34] Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации"

[35] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. № 161 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов"

[36] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. № 36 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде"

[37] Приказ Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № 225 "Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в апелляционных судах

общей юрисдикции"".

[38] Постановление Министерства труда Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации от 27 июня 1996 г. № 416/06-174-125 "Об утверждении Норм нагрузки судей, судебных исполнителей и работников аппарата районных (городских) судов"

[39] МР 2.2.9.2310-07 Физиолого-эргономические требования к организации, оснащению и функционированию комплексов по восстановлению работоспособности работников различных видов трудовой деятельности

[40] Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации"".

---

УДК 69+725.15.011

OKC 91.040.99

Ключевые слова: здания федеральных судов; функциональные группы помещений; параметры помещений; процессуальная зона; зал судебных заседаний; безопасность; встроенное помещение; инженерные системы и оборудование; доступность территории, зданий и сооружений

---