

ИЗМЕНЕНИЕ N 2

к СП 247.1325800.2016 "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования"

ОКС 91.040

Дата введения 2023-10-05

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 4 сентября 2023 г. N 641/пр

Содержание

Раздел 21. Наименование. Изложить в новой редакции:
"21 Системы связи".

Введение

Второй абзац. Исключить.

Четвертый абзац. Дополнить пятым абзацем в следующей редакции:

"Изменение N 2 к СП 247.1325800.2016 "Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования" разработано авторским коллективом ФАУ "ФЦС" (канд. техн. наук А.Ю.Неклюдов, канд. техн. наук О.А.Король, В.В.Климова)."

2 Нормативные ссылки

Изложить в новой редакции:

"2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил применены нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 530-2012 Кирпич и камень керамические. Общие технические условия

ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия

ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия

ГОСТ 34593-2019 Двери защитные. Общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, взрыву и пулестойкость

ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) Электроустановки зданий. Часть 7-710.

Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений

ГОСТ Р 58242-2018 Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения

ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий.

Технические требования

СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с изменениями N 1, N 2)

СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности

СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования

СП 11.13130.2009 Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения (с изменением N 1)

СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 Полы" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 30.13330.2020 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий" (с изменениями N 1, N 2)

СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

СП 32.13330.2018 "СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4)

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N

1, N 2, N 3, N 4)

СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий" (с изменениями N 1, N 2)

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение" (с изменениями N 1, N 2)

СП 54.13330.2022 "СНиП 31-03-2003 Здания жилые многоквартирные"

СП 56.13330.2021 "СНиП 31-03-2001 Производственные здания"

СП 59.13330.2020 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (с изменением N 1)

СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" (с изменением N 1)

СП 89.13330.2016 "СНиП II-35-76 Котельные установки" (с изменением N 1)

СП 105.13330.2012 "СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции" (с изменением N 1)

СП 113.13330.2016 "СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей" (с изменением N 1)

СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями N 1, N 2, N 3, N 4, N 5)

СП 308.1325800.2017 Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования (в двух частях)

СП 380.1325800.2018 Здания пожарных депо. Правила проектирования (с изменением N 1)

СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований

СанПиН 2.6.1.3488-17 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками

СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный

документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.".

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

Пункт 3.10. Заменить слова: "КПП-Т - контрольно-пропускной пункт для досмотра транспортных средств и грузов;" на "КПП-Т - контрольно-пропускной пункт для пропуска транспорта;".

4 Общие положения

Пункт 4.1а. Заменить ссылки: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, СанПиН 2.1.3.2630" на "СанПиН 2.1.3684, СП 2.1.3678".

Пункт 4.5а. Заменить ссылку: "таблицы В.1 СП 118.13330.2012" на "таблицы Б.1 СП 118.13330.2022".

5 Показатели штатной численности, состав и показатели вместимости следственных изоляторов

Пункт 5.2. Первый абзац. Третье предложение. Дополнить словами в следующей редакции: ", но не менее четырех человек".

Второй абзац. Дополнить предложением в следующей редакции:

"Численность осужденных хозобслужи при ТПП следует определять заданием на проектирование в размере 7% вместимости ТПП, но не менее четырех человек".

8 Состав, площади и требования к оборудованию помещений зданий локальной зоны

Административное здание

Пункт 8.2. Второй абзац. Второе предложение. Исключить.

Пункт 8.4. Таблица 2. Стока 4. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"4 Кабинет заместителя начальника по охране - начальника отдела охраны".

Строки 15-20. Исключить.

Строка 21. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"21 Помещение инспекторов".

Строка 25. Изложить в новой редакции:

"

25 Класс служебно-боевой подготовки работников дежурной службы и развода смен	2,5 м ² на сотрудника, из расчета 100%-ной численности дежурной смены
---	--

"

Строки 26, 28. Исключить.

Дополнить раздел "Блок помещений дежурной службы" подразделами "Блок помещений караула" и "Площадка караула" в следующей редакции:

"

Блок помещений караула				
31.1 Общая комната для личного состава караула	3,0 на одного человека, но не менее 12,0			
31.2 Комната начальника караула и его помощника с размещением оператора	Не менее 12,0			
31.3 КХСИБиСАО	10,0	12,0	15,0	18,0
31.4 КХО	16,0	20,0	24,0	28,0
31.5 Комната чистки оружия	9,0	9,0	12,0	12,0
31.6 Комната ¹⁾ хранения средств противохимической защиты	12,0	15,0	18,0	18,0
31.7 Мастерская по ремонту вооружения, спецсредств и химического имущества ²⁾	12,0	12,0	15,0	15,0

31.8 Аккумуляторная (при применении кислотных аккумуляторов) с тамбуром ³⁾	Определить проектом, но не менее 12,0			
31.9 Комната для отдыхающей смены (для мужчин)	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
31.10 Комната для отдыхающей смены (для женщин)	1,5 на одного человека, но не менее 8,0			
31.11 Комната для подогрева и приема пищи дежурной службы	1,0 на одного человека, но не менее 6,0			
31.12 Сушилка	4,0			
31.13 Помещение для хранения имущества	4,0	4,0	6,0	6,0
31.14 Уборная ⁴⁾ с умывальником в тамбуре:				
- мужская	Не менее 4,0			
- женская	Не менее 2,0			
31.15 Гардеробная с душевой (мужская и женская)	0,6 на одного человека, одна душевая сетка на 15 чел.			
31.16 Помещение для хранения уборочного инвентаря	0,8 на 100 м ² общей площади, но не менее 4,0			
Площадка караула				
31.17 Площадка для построения караула	2,0 на каждого сотрудника караула			
31.18 Места для заряжания (разряжания) оружия, оборудованные пулеулавливателем ¹⁴⁾	2,3 на одно место			
31.19 Закрытая кабина с выгулом для служебных собак ¹⁴⁾	8,6 на одну кабину с выгулом			
31.20 Бокс для транспортных средств резервных групп ¹⁴⁾	По СП 113.13330			
31.21 Место для курения и чистки обуви	6,0			

"

Строка 37. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"37 Комната группы досмотра транспорта КПП-Т".

Строка 38. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"38 Уборная с умывальником в тамбуре группы досмотра транспорта, караула по конвоированию КПП-Т ⁵⁾".

Раздел "Площадка дежурной службы" (одноименный заголовок и строки 40-44). Исключить.

Строка 83. Графа "Наименование помещений административного корпуса СИЗО". Изложить в новой редакции:

"83 Класс служебно-боевой подготовки".

Строка 84. Исключить.

Строка 86. Исключить.

Строка 89. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"89 Класс служебно-боевой подготовки".

Заменить наименование раздела: "Кинологическое отделение" на "Кинологическое отделение

(группа)".

Строка 91. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"91 Комната старших инструкторов-кинологов, инструкторов-кинологов".

Раздел "Психологическая лаборатория". Стока 97. Исключить.

Строка 98. Графа "Наименование помещений административного здания СИЗО". Изложить в новой редакции:

"98 Рабочий кабинет психолога".

Дополнить раздел "Психологическая лаборатория" строками в следующей редакции:

"

98.1 Кабинет групповой психологической работы с сотрудниками	Не менее 30,0
98.2 Кабинет индивидуальной психологической работы с сотрудниками	Не менее 12,0

"

Строка 125. Исключить.

Строка 126. Изложить в новой редакции:

"

126 Кабинет прокурора	8,0
-----------------------	-----

"

Дополнить таблицу разделами "Подразделение по защите государственной тайны" и "Ветеринарный специалист" в следующей редакции:

"

Подразделение по защите государственной тайны	
149 Комната сотрудников подразделения по защите государственной тайны	6,0 на одного человека, но не менее 10,0
150 Комната для работы с документами	Не менее 10,0
Ветеринарный специалист	
151 Кабинет ветеринарного специалиста ¹⁵⁾	18,0

"

Сноски. Дополнить сносками 14), 15) в следующей редакции:

"14) На площадке караула число мест для заряжания (разряжания) оружия, закрытых кабин с выгулом для служебных собак, машино-мест в боксе для транспортных средств резервной группы и вид транспортных средств следует определять заданием на проектирование. Бокс для транспортных средств резервной группы следует предусматривать только в составе СИЗО с протяженностью периметра охраны свыше 1000 м.

15) Принимают по заданию на проектирование в соответствии со штатным расписанием работников СИЗО.".

Пункт 8.5. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"8.5 Блок помещений дежурной службы и блок помещений караула следует размещать в одном здании с КПП-Л, КПП-Т. Входы в блок помещений дежурной службы следует предусматривать из проходного коридора, вход в блок помещений караула - с площадки караула.".

Пункт 8.7. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"8.7 Блок помещений КПП-Л, встроенных в административное здание СИЗО, должен располагаться смежно с блоком помещений дежурной службы и блоком помещений КПП-Т.".

Пункт 8.8. Первый абзац. Четвертое предложение. Изложить в новой редакции:

"Дверной проем комнаты часового КПП-Л следует предусматривать во внутренний коридор блока помещений КПП.".

Пункт 8.9. Первый абзац. Второе предложение. Изложить в новой редакции:

"Вход в помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей следует предусматривать только из отсекающего тамбура.".

Второй абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"Помещение для хранения личных вещей сотрудников УИС и посетителей следует оборудовать решетчатой дверью с доводчиком и электромеханическим замком, открываемым из помещения часового КПП-Л.".

Пункты 8.10, 8.11. Изложить в новой редакции:

"8.10 Комнату группы досмотра транспорта следует размещать смежно с транспортным шлюзом. В стене, разделяющей комнату группы досмотра транспорта и транспортный шлюз, следует предусматривать оконный проем, обеспечивающий максимальный обзор помещения шлюза с рабочего места сотрудников группы досмотра транспорта, а также дверной проем. Требования по технической укрепленности комнаты группы досмотра транспорта аналогичны требованиям, предъявляемым к комнате часового КПП-Л.

8.11 Помещение для караула по конвоированию следует размещать смежно с транспортным шлюзом. Вход в помещение для караула по конвоированию следует предусматривать из транспортного шлюза с устройством тамбура при входе в помещение. В непосредственной близости от комнаты группы досмотра транспорта и помещения для караула по конвоированию КПП-Т следует располагать уборную.".

Пункт 8.13. Изложить в новой редакции:

"8.13 Блок помещений караула следует размещать смежно с блоком помещений КПП-Т рядом с выходом из административного здания на площадку караула.".

Пункт 8.15. Изложить в новой редакции:

"8.15 Комнаты для подогрева и приема пищи в блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула допускается предусматривать без естественного освещения.".

Пункт 8.16. Первый абзац. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"8.16 Площадку караула следует устраивать в виде участка изолированной территории, образуемого ограждением сплошного заполнения (железобетон, кирпич) высотой не менее 3,5 м с козырьком из АКЛ.".

Третье предложение. Изложить в новой редакции:

"Для обеспечения действий работников СИЗО по отражению нападения на блок помещений караула в полотне ограждения на высоте 1,5 м следует оборудовать бойницы размерами 150 × 200 мм, закрываемые металлическими ставнями. Расстояние между бойницами не более 5,0 м.".

Второй абзац. Первое-четвертое предложения. Изложить в новой редакции:

"Проходы на площадку караула следует устраивать со стороны запретной и локальной зон. Дверные проемы в ограждении площадки караула следует заполнять дверными блоками усиленной конструкции, оборудованными электромеханическими замками, управляемыми из помещения начальника караула. В соответствии с заданием на проектирование на входе на площадку караула допускается предусматривать вместо двери усиленной конструкции установку пулестойкой двери. Проход на площадку караула со стороны локальной зоны следует оборудовать отсекающим тамбуром, выполненным из решетчатого ограждения с решетчатой дверью.".

Третий абзац. Первое, второе предложения. Изложить в новой редакции:

"На объектах протяженностью периметра охраны более 1000 м на площадке караула следует предусматривать устройство бокса для транспортных средств резервных групп караула, расположенного смежно с блоком помещений караула и выполняемого в соответствии с требованиями, предъявляемыми к помещениям для хранения транспортных средств. При устройстве бокса для транспортных средств резервной группы ограждение площадки караула для проезда в запретную зону СИЗО следует оборудовать металлическими откатными (раздвижными) или подъемными воротами со сплошным заполнением створок (створки) и электромеханическим приводом, управляемым из комнаты начальника караула и его помощника с размещением оператора.".

Дополнить третий абзац абзацем в следующей редакции:

"На площадке караула следует оборудовать: площадку для построения караула; места для заряжания (разряжания) оружия; место для курения и чистки обуви; спортивные снаряды; вольеры для содержания служебных собак; бокс для транспортных средств резервных групп караула; пожарный щит. Состав сооружений и количество оборудования площадки караула устанавливают заданием на проектирование.".

Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

"Состав и вид транспортных средств резервных групп караула устанавливают заданием на проектирование.".

Пункт 8.17. Первый абзац. Первое, второе предложения. Изложить в новой редакции:

"8.17 КХО и КХСИБиСАО следует предусматривать в блоке помещений караула. Входы в КХО и КХСИБиСАО следует предусматривать из коридора блока помещений караула.".

Четвертое предложение. Изложить в новой редакции:

"Внутренний коридор блока помещений для обслуживания оружия, хранения и обслуживания спецсредств следует оборудовать дверями с электромеханическими замками, управление которыми осуществляется исключительно из комнаты начальника караула.".

Третий абзац. Изложить в новой редакции:

"Для обеспечения визуального контроля над зоной выдачи (сдачи) и чистки оружия следует предусматривать ее оборудование СОТ с выводом сигнала в комнату начальника караула, ЦПТКВ.".

Пункт 8.22. Изложить в новой редакции:

"8.22 В блоке помещений дежурной службы и блоке помещений караула рядом с гардеробной следует предусматривать помещение для сушки верхней одежды и обуви.".

Пункт 8.24. Изложить в новой редакции:

"8.24 При проектировании кабинета начальника СИЗО, кабинетов заместителей начальника СИЗО, помещений оперативного подразделения, помещений подразделения по защите государственной тайны, мобилизационного подразделения и иных режимных помещений, установленных заданием на проектирование, следует учитывать требования нормативных документов, регламентирующих вопросы устройства и оборудования помещений для хранения и (или) работы со сведениями, составляющими государственную тайну.".

Столовая (буфет) для работников следственных изоляторов

Пункт 8.35. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Городок специальной подготовки

Пункт 8.37. Изложить в новой редакции:

"8.37 Объекты (оборудование) городка специальной подготовки следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование, с учетом требований актов ФСИН России, регламентирующих оборудование объектов учебно-материальной базы [31].".

9 Состав, площади и требования к оборудованию помещений зданий режимной зоны

Режимный корпус

Пункт 9.2. Дополнить третьим абзацем в следующей редакции:

"Кабинет оператора СОТ следует размещать таким образом, чтобы визуально просматривался коридор, прилегающий к посту, и двери камерных помещений.".

Пункт 9.7. Таблица 6. Стока 16. Исключить.

Строка 17. Изложить в новой редакции:

"

17 Кабинет для индивидуальной психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными (один на режимный корпус)	Не менее 12,0
--	---------------

"

Строка 34. Графа "Наименование помещений режимного корпуса". Изложить в новой редакции:

"34 Карцер (суммарная вместимость карцеров - не менее 3% лимита наполнения СИЗО)".

Строка 58. Изложить в новой редакции:

"

58 Кабинет для индивидуальной психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными	Не менее 12,0
--	---------------

"

Пункт 9.8. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Сборное отделение, карантинное отделение

Пункт 9.16. Таблица 7. Стока 29. Изложить в новой редакции:

"

29 Кабинет воспитателя	12,0
------------------------	------

"

Дополнить таблицу строкой 37 в следующей редакции:

"

37 Кабинет психологической работы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными	12,0
---	------

"

Следственное отделение

Пункт 9.20. Таблица 8. Стока 1. Графа "Наименование помещений следственного отделения". Изложить в новой редакции: "1 Кабинеты следователей и адвокатов (число кабинетов при площади каждого не менее 8 м²)".

Строка 3. Изложить в новой редакции:
"

3 Комната для свидетелей (шт. × м ²)	2 × 10,0
--	----------

".

Строка 7. Графа "Наименование помещений следственного отделения". Изложить в новой редакции:

"7 Помещение видеоконференцсвязи 4)"

Дополнить сноской 4) в следующей редакции:

" 4) Количество помещений видеоконференцсвязи и требования к их оборудованию устанавливают заданием на проектирование."

Отделение краткосрочных и длительных свиданий

Пункт 9.24. Таблица 9. Стока 7. Изложить в новой редакции:
"

7 Жилые комнаты (двухместные - 12 м ² , трехместные - 18 м ²) 2), 3)	2	3	4	5
---	---	---	---	---

".

Дополнить сноской 3) в следующей редакции:

" 3) Число жилых комнат для проведения длительных свиданий осужденных, содержащихся в СИЗО для участия в следственных действиях в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого) в соответствии с [18, статья 77.1], определяют заданием на проектирование по данным территориального органа ФСИН России."

Общежитие (блок) для хозобслужки

Пункт 9.25. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"9.25 Общежитие (блок) для хозобслужки следует располагать в отдельно стоящем здании. По заданию на проектирование общежитие (блок) для хозобслужки допускается предусматривать сблокировано со зданиями режимной зоны вспомогательного назначения."

Пункт 9.28. Таблица 10. Строки 2, 3. Изложить в новой редакции:

"

2 Кабинет психолога, индивидуальной психологической работы с осужденными	12,0
3 Комната отдыха, кабинет групповой психологической работы	1,0 на одного осужденного, но не менее 30,0

".

Строка 4. Исключить.

Медицинская часть с амбулаторией и стационаром

Пункт 9.33. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 9.35. Таблица 11. Строки 35, 36. Изложить в новой редакции:

"

35 Палата карантинная 2) на две койки	Не менее 16,0			
36 Палата на две койки (шт. × м ²)	2 × 16,0	4 × 16,0	8 × 16,0	12 × 16,0

"

Строки 48, 49. Изложить в новой редакции:

"

48 Боксированная палата с тамбур-шлюзом и санузлом (шт. × м ²)	2 × 22,0	3 × 22,0	4 × 22,0	5 × 22,0
49 Боксированная карантинная ²⁾ палата для инфекционных больных с тамбур-шлюзом и санузлом	Не менее 22,0 (площадь тамбур-шлюза; санузла: 3,0; 3,0)			

"

Примечания 5, 6. Изложить в новой редакции:

"5 При реконструкции и капитальном ремонте норму площади следует принимать: палат, боксированных палат - не менее 8,0 м² на одного человека, прогулочных дворов - не менее 6,0 м² на одного человека, но не менее 20,0 м².

6 Необходимость проектирования и число двухместных палат для туберкулезных больных и ВИЧ-инфицированных определяют заданием на проектирование (норму площади на одного человека следует принимать 8,0 м²)."

Прачечная

Пункт 9.38. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.2646" на "СП 2.1.3678".

Кухня

Пункт 9.42. Заменить ссылку: "[8]" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

10 Требования к устройству и оборудованию камер, прогулочных дворов

Камеры

Пункт 10.7. Второй абзац. Третье предложение. Изложить в новой редакции:

"Дверной проем кабины следует выполнять габаритами не менее 700 × 1900 мм в свету, дверной блок с распашным полотном должен соответствовать габаритам проема и, по возможности, не препятствовать обзору камеры через дверной глазок."

Дополнить второй абзац предложением в следующей редакции:

"При новом строительстве в камерных помещениях для содержания женщины с ребенком и для содержания беременных женщин допускается размещать душевые в изолированных кабинах."

11 Требования к заполнению дверных проемов

Пункт 11.2. Изложить в новой редакции:

"11.2 Наружные двери усиленной конструкции следует предусматривать на всех входах:

- в административное здание СИЗО;
- на площадку караула;
- в КПП всех типов;
- в отдельно стоящее здание аптеки или блок помещений аптеки при административном здании;
- в здание подразделения ведомственной пожарной охраны;
- в здания складов различного назначения;
- в гаражи;
- в здания, расположенные в режимной зоне."

Пункт 11.4. Дополнить абзацем в следующей редакции:

"На входе в площадку караула допускается предусматривать вместо наружного дверного блока усиленной конструкции установку пулестойкой двери."

Пункт 11.5. Первое перечисление. Дополнить словами в следующей редакции: "комнату начальника караула и его помощника с размещением оператора;".

12 Требования к заполнению оконных проемов

Пункт 12.3. Первое предложение. Изложить в новой редакции:

"12.3 В перегородках (стенах), разделяющих: отсекающий тамбур проходного коридора и комнату часового КПП-Л, транспортный шлюз и комнату группы досмотра транспорта следует предусматривать оконные проемы с установкой в них пулестойкого стекла."

Пункт 12.6. Второй абзац. Изложить в новой редакции:

"Допускается оконные проемы блока помещений дежурной службы, блока помещений караула оборудовать со стороны помещений закрываемыми металлическими пулестойкими ставнями с бойницами, отвечающими требованиям [4], [27] и по классу защиты соответствующими пулестойкому остеклению."

14 Общестроительные и конструктивные требования

Пункт 14.10. Третий абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.11. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.12. Второй абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Пункт 14.16. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

"Звукоизоляцию и специальные мероприятия по снижению уровня шума в помещениях зданий СИЗО следует выполнять в соответствии с СП 51.13330 и СанПиН 1.2.3685, устанавливающими обязательные для исполнения требования к допустимому уровню шума в жилых помещениях и рабочих кабинетах зданий".

15 Требования к земельным участкам и размещению зданий хозяйствственно-складской зоны

Пункт 15.2. Изложить в новой редакции:

"15.2 В составе хозяйствственно-складской зоны следует предусматривать: КПП-М1 или КПП-М2 в соответствии с 8.27, 8.29-8.31; продовольственный, материально-технический склады; склад вещественного имущества; подсобные мастерские; гараж с помещениями для ремонта и обслуживания транспортных средств, помещением механика, помещениями для хранения авторезины, запасных частей, мойки автомобилей; склад постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных; склады сырья и готовой продукции для мастерских; сети и сооружения инженерно-технического обеспечения функционирования учреждения, а также элементы благоустройства".

19 Инженерное оборудование

Пункт 19.1. Первый абзац. Исключить слова: "и приведенным в [12]".

Четвертый абзац. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.4.1074" на "СанПиН 2.1.3684".

Пункт 19.2. Заменить ссылку: "СП 30.13330.2016" на "СП 30.13330.2020".

Пункт 19.6. Первый абзац. Третье предложение. Изложить в новой редакции:

"По заданию на проектирование допускаются оборудование санитарных кабин при камерных помещениях (в том числе санузлов при палатах медицинской части) керамическими унитазами и умывальниками, а также (при новом строительстве) оборудование санитарных кабин при камерных помещениях для содержания женщины с ребенком и для содержания беременных женщин душевыми с устройством трапа или душевого поддона".

Теплоснабжение, отопление, вентиляция

Пункт 19.13. Таблица 18. Стока 7. Графа "Наименование помещений". Изложить в новой редакции:

"7 Комната группы досмотра транспорта; помещение для караула по конвоированию; ситуационный центр; общая комната для личного состава караула".

Строка 9. Изложить в новой редакции:

"

9 Серверная	17	В соответствии с ГОСТ Р 58242
-------------	----	-------------------------------

"

Строка 21. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.3.2630" на "СП 2.1.3678".

Строка 22. Заменить ссылку: "СП 2.3.6.1079" на "СанПиН 2.3/2.4.3590".

Строка 33. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.2631" на "СП 2.1.3678".

Строка 49. Изложить в новой редакции:

"

49 Бокс для транспортных средств резервных групп	5	В соответствии с СП 113.13330
--	---	-------------------------------

"

Строка 51.7. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.2.2646" на "СП 2.1.3678".

Пункт 19.14. Седьмой абзац. Заменить ссылку: "ГОСТ Р ЕН 13779" на "ГОСТ Р 59972".

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение

Пункт 19.22. Заменить ссылку: "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278" на "СанПиН 2.1.3684".

Пункт 19.29. Восемнадцатое перечисление. Изложить в новой редакции:

"- комната группы досмотра транспорта;".

20 Инженерно-технические средства охраны, надзора

Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение технических средств охраны

Пункт 20.19. Пятый абзац. Изложить в новой редакции:

"Типы, число, высота размещения осветительных приборов охранного освещения, интервал между стойками (мачтами) определяют проектной документацией с учетом обеспечения стабильной

работы видеокамер (исключение засветок) и обеспечения освещенности запретной зоны, включая верхний срез основного ограждения, и прилегающей к ней внутренней территории не менее 40 лк.".

Пункт 20.20. Третий абзац. Изложить в новой редакции:

"Типы и число осветительных приборов, высота стоек (мачт) освещения разделительного ограждения, расстояния между ними определяются проектной документацией с условием обеспечения освещенности прилегающей к разделительному ограждению территории со стороны режимной и хозяйственно-складской зон не менее 40 лк.".

21 Системы радиофикации, часофикиации, кабельного телевидения, телефонной связи, локально-вычислительных сетей

Раздел 21. Наименование. Изложить в новой редакции:

"21 Системы связи".

Дополнить раздел пунктами 21.8, 21.9 в следующей редакции:

"21.8 При проектировании СИЗО следует предусматривать организацию видеоконференцсвязи с судами. Установку оборудования следует выполнять в помещениях видеоконференцсвязи.

21.9 В соответствии с заданием на проектирование в целях организации клиентоцентричного подхода к созданию условий для содержания в СИЗО подозреваемых, обвиняемых или осужденных допускается предусматривать систему электронного взаимодействия с родственниками подозреваемых, обвиняемых или осужденных, адвокатами, общественными организациями, судами, органами прокуратуры Российской Федерации.".

22 Требования пожарной безопасности

Пункт 22.1. Изложить в новой редакции:

"22.1 Мероприятия по пожарной безопасности земельных участков территорий, зданий, помещений, сооружений СИЗО, в том числе выбор конструкций и материалов при проектировании зданий и сооружений СИЗО, а также применение облицовочных, отделочных и других материалов следует осуществлять в соответствии с [2], [11], [30], СП 1.13130, СП 3.13130, СП 4.13130, СП 6.13130, СП 7.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 11.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500. При этом вопросы обеспечения пожарной безопасности режимных зданий СИЗО в части, касающейся соблюдения режима содержания и изоляции подозреваемых и обвиняемых, должны решаться комплексно, с выполнением требований [18]-[20].".

Пункты 22.2, 22.3. Исключить.

Пункт 22.9. Исключить.

Пункт 22.12. Изложить в новой редакции:

"22.12 Здания, сооружения, помещения необходимо оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации и установками автоматического пожаротушения, СОУЭ в соответствии с [11], [22], СП 3.13130, СП 484.1311500, СП 485.1311500, СП 486.1311500.".

23 Охрана окружающей среды

Пункт 23.4. Заменить ссылку: "СанПиН 2.1.7.2790" на "СанПиН 2.1.3684".

Пункт 23.5. Заменить ссылку: "СП 50.13330" на "СП 51.13330".

24 Транзитно-пересыльный пункт

Пункт 24.3. Дополнить абзацем в следующей редакции:

"Необходимость устройства, состав, число и площади помещений для хозяйственной деятельности следует определять в каждом конкретном случае заданием на проектирование с учетом требований соответствующих разделов СП 308.1325800.".

Приложение А Перечень оборудования отдельных объектов и помещений следственных изоляторов

Подраздел "Оборудование камер и карцеров". Первый абзац. Изложить в новой редакции:

"В камерах режимного корпуса, карантинных камерах следует предусматривать:

- металлическую двухъярусную кровать (из расчета одно спальное место на каждого подозреваемого, обвиняемого или осужденного; в камерах для содержания беременных женщин и женщины с ребенком - только одноярусные кровати);
- прикроватные тумбочки (из расчета одна на двух подозреваемых, обвиняемых или осужденных; в камерах для содержания женщины с ребенком - одна на подозреваемого, обвиняемого или осужденного);
- столы и скамейки с числом посадочных мест по числу мест в камере из расчета периметра стола и длины скамеек 0,4 пог.м на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного;
- настенный шкаф или закрытую полку для хранения продуктов (одна ячейка на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного);
- подставку под бак с питьевой водой;
- настенную вешалку для верхней одежды (один крючок на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного);
- настенную полку для туалетных принадлежностей;
- раковину (умывальник);
- изолированную санитарную кабину с унитазом;

- зеркало, вмонтированное в стену;
- урну для мусора;
- таз;
- телевизор, холодильник (в камерах для содержания женщин (в т.ч. женщины с ребенком, беременных женщин), несовершеннолетних);
- тумбочку под телевизор или кронштейн для крепления телевизора (в камерах для содержания женщин (в т.ч. женщины с ребенком, беременных женщин), несовершеннолетних).

Кроме этого в камерах для содержания женщины с ребенком следует предусматривать:

- детскую кроватку;
- детскую пластмассовую ванночку;
- электрическую плитку;
- полочный стеллаж;
- стул;
- стол для пеленания;
- сушилку для белья;
- чайник (электрокипятильник);
- прикроватный коврик.".

Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

"Сборную камеру для временного пребывания прибывающих/убывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных следует оборудовать: скамейками из расчета длины скамеек 0,4 пог.м на одного подозреваемого, обвиняемого или осужденного; раковиной (умывальником); унитазом, размещаемым в изолированной санитарной кабине. В камере для временного пребывания прибывающих подозреваемых, обвиняемых и осужденных дополнительно следует предусматривать откидные металлические койки."

Приложение Б **Примерная схема планировочной организации земельного участка следственного изолятора**

Изложить в новой редакции:

"Приложение Б

Примерная схема планировочной организации земельного участка следственного изолятора

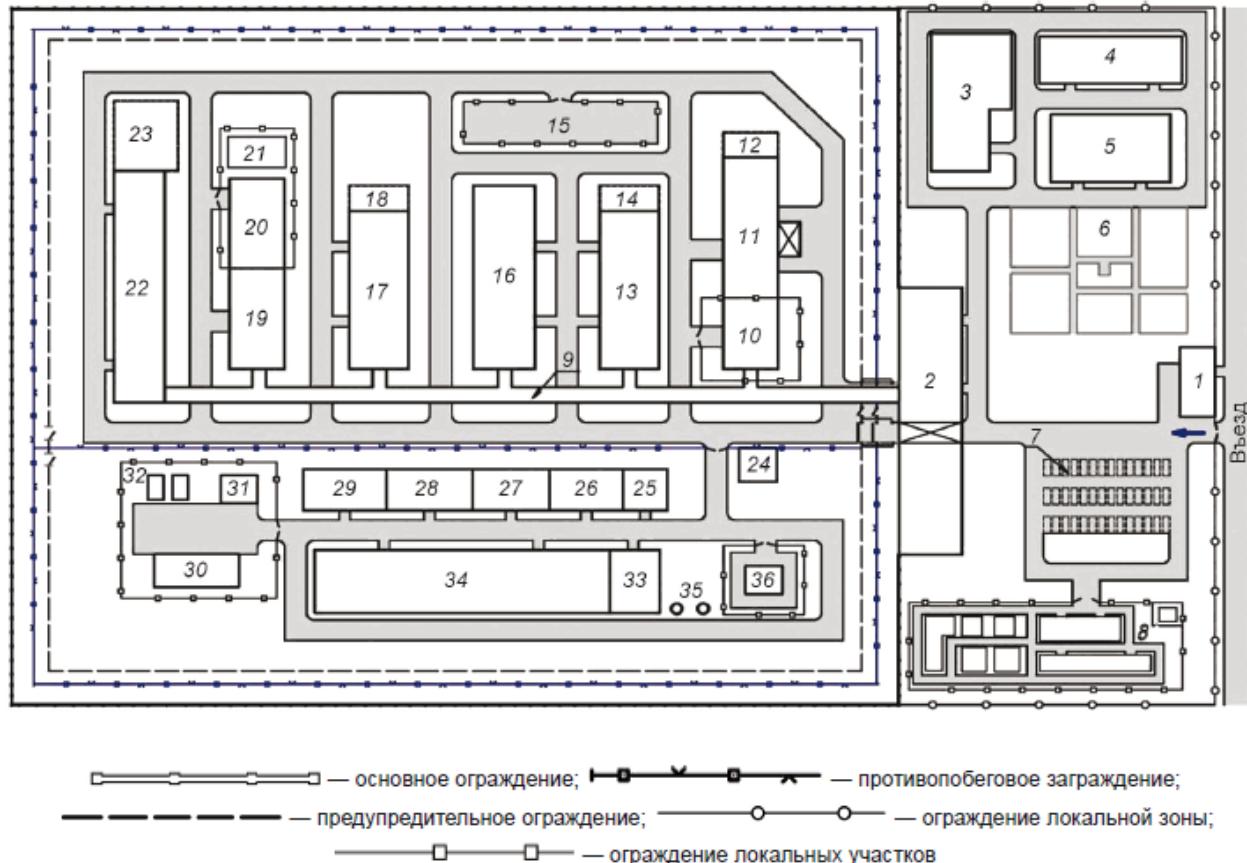


Рисунок Б.1 - Примерная схема планировочной организации земельного участка

следственного изолятора, лист 1

N позиции по схеме	Наименование здания, сооружения
Локальная зона	
1	КПП-0 для пропуска людей и транспортных средств в локальную зону
2	Административное здание
3	Столовая для работников СИЗО
4	Общежитие квартирного типа для работников СИЗО
5	Спортивный корпус с тиром
6	Городок специальной подготовки
7	Служебная автопарковка
8	Городок для содержания служебных собак с кинодромом
Режимная зона	
9	Переходная галерея
10	Отделение краткосрочных и длительных свиданий
11	Сборное, следственное, карантинное отделение
12	Прогулочные дворы
13	Режимный корпус для размещения сектора для лиц отрицательной направленности, сектора ПЛС, сектора карцеров
14	Прогулочные дворы
15	Локальная территория на особый период
16	Кухня
17	Медицинская часть с амбулаторией и стационаром
18	Прогулочные дворы
19	Прачечная, мастерские
20	Общежитие для осужденных, оставленных для хозяйственного обслуживания
21	Площадка для прогулок и занятий спортом
22	Режимный корпус с сектором карцеров, камер ШИЗО
23	Прогулочные дворы
Хозяйственно-складская зона	
24	КПП-М1 для пропуска людей и транспортных средств из режимной в хозяйственно-складскую зону
25	Подсобные мастерские

26	Продовольственный склад, овощехранилище, квасильно-засолочный пункт, холодильные камеры
27	Материально-технический склад
28	Склад вещевого имущества
29	Склад постоянного хранения личных вещей подозреваемых, обвиняемых и осужденных
30	Котельная
31	Газораспределительный пункт
32	Баки резервного топлива
33	Отдельный пост подразделения ведомственной пожарной охраны
34	Гараж
35	Канализационно-насосная станция
36	Трансформаторная подстанция

Рисунок Б.1, лист 2

"

Библиография

Библиографические ссылки [8], [10], [12], [21], [28]. Исключить.

Дополнить библиографической ссылкой [31] в следующей редакции:

"[31] Приказ Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации от 24 июня 2013 г. N 359 "Об утверждении Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы учреждений и органов уголовно-исполнительной системы"

"

УДК 721.012.1; 343.8:006.354

ОКС 91.040

Ключевые слова: следственный изолятор; подозреваемые; обвиняемые; осужденные; камерные помещения; локальная, режимная зоны; показатели вместимости и площади помещений зданий, конструктивные решения